




РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЧЕНИЙ НА ЛИСТАХ

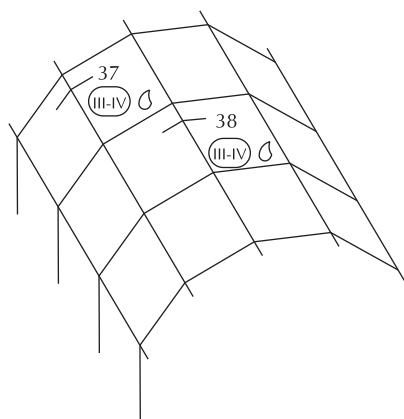

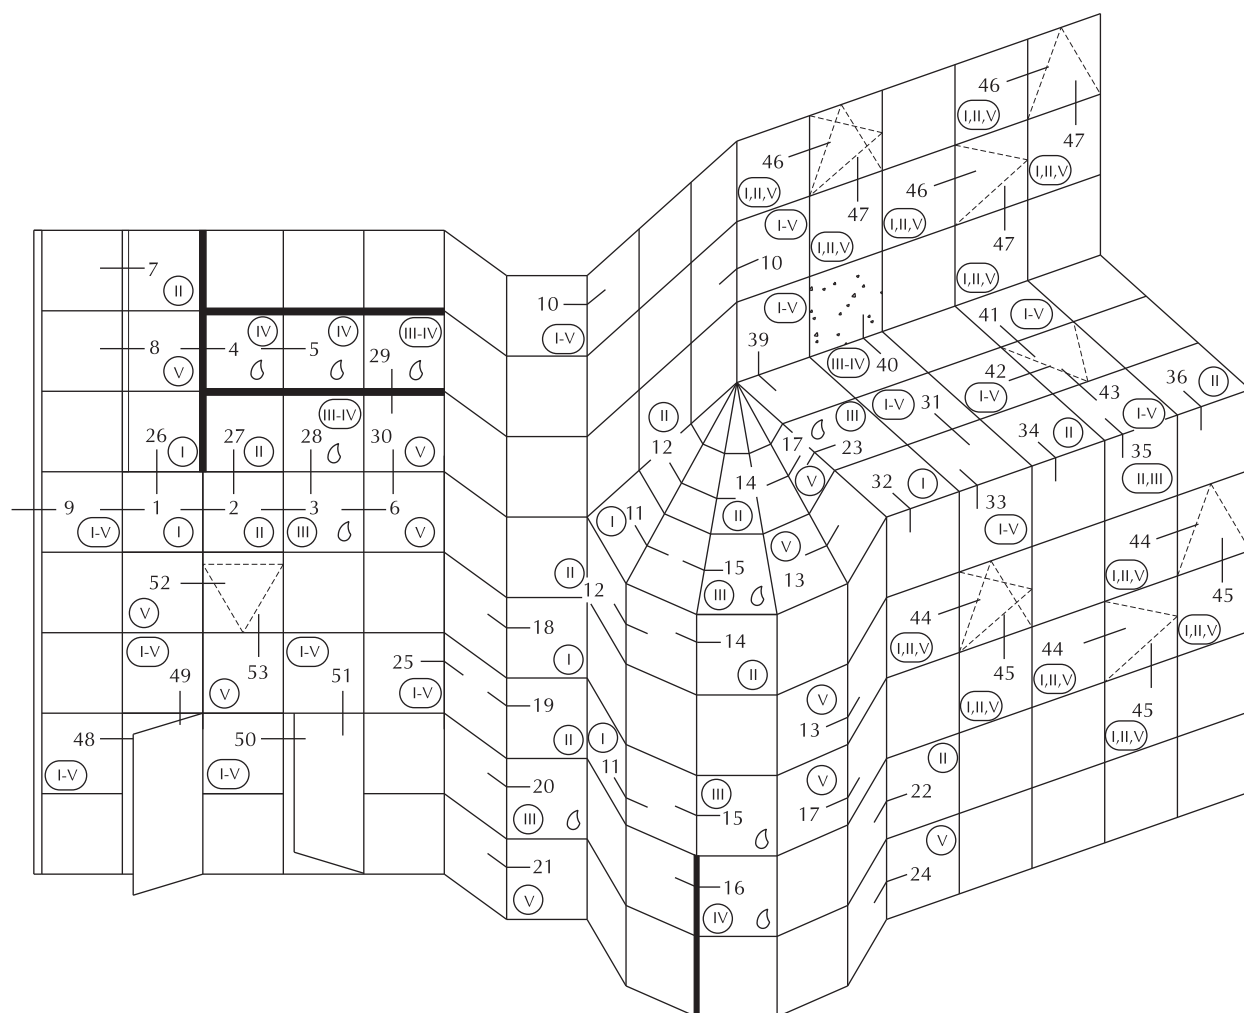


① сечение основной стойки

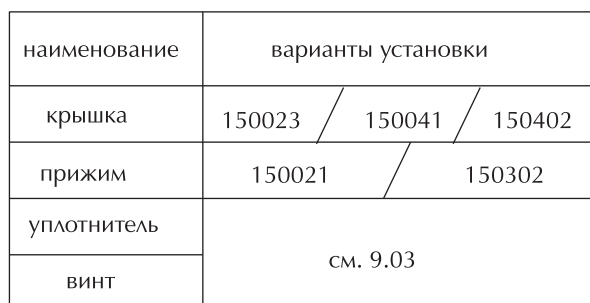




II сечение основной стойки

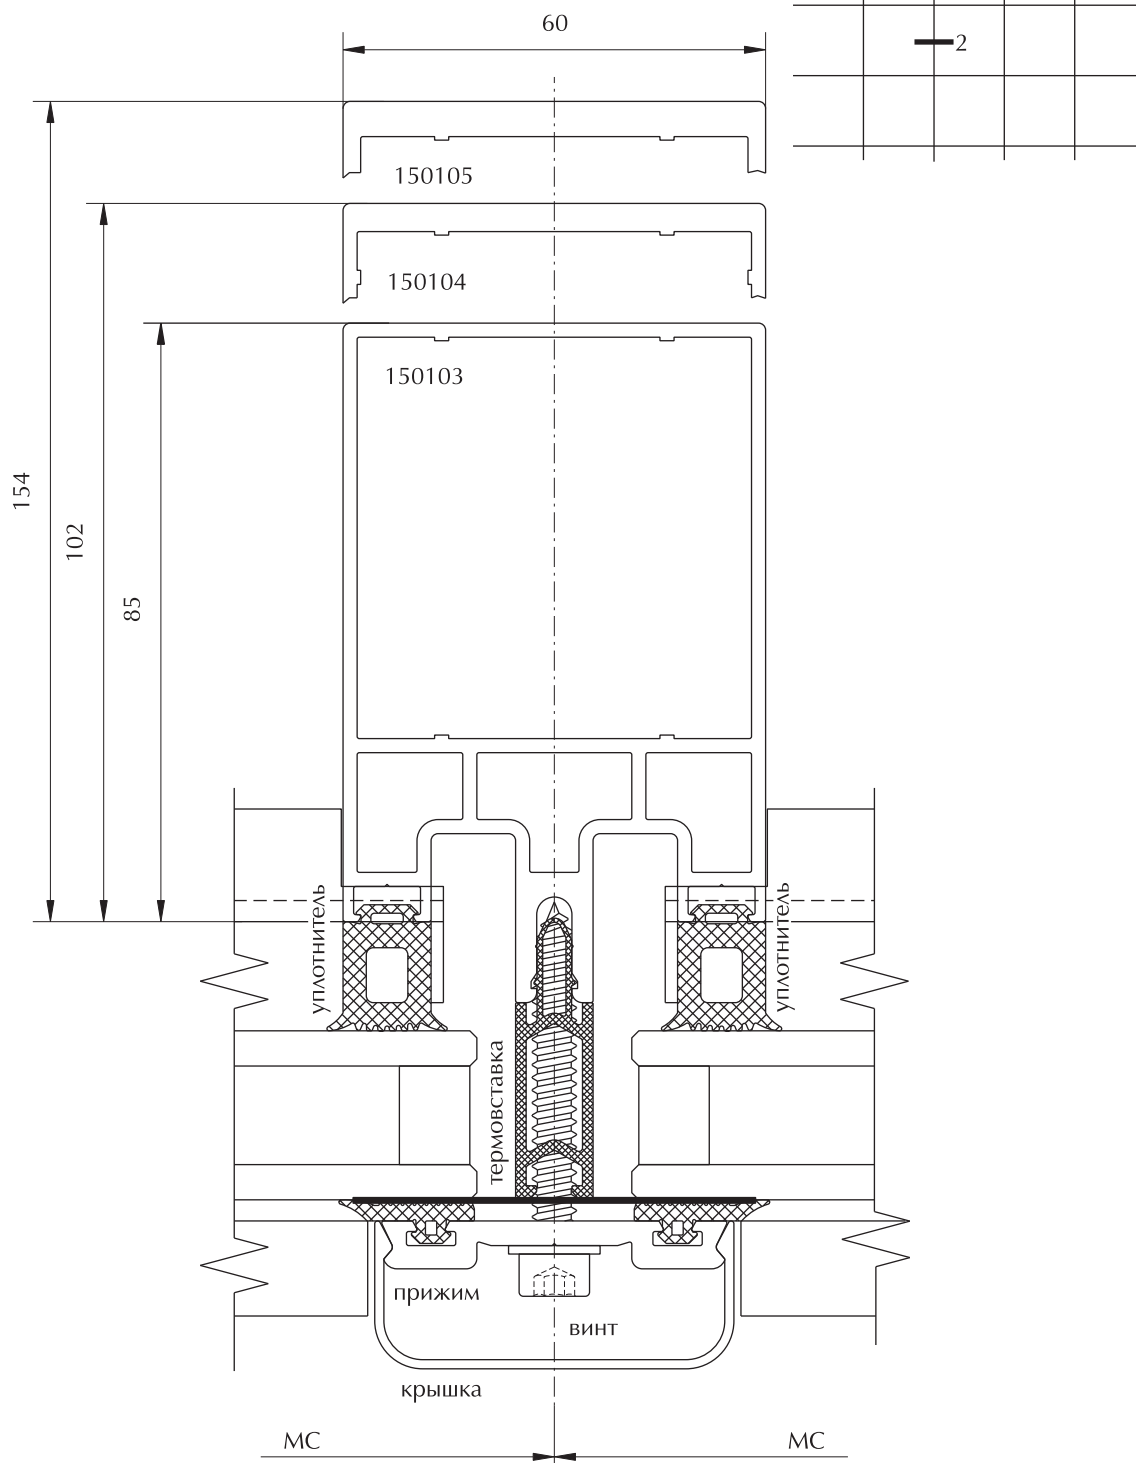

наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.04
винт	



III сечение стойки со сбором конденсата

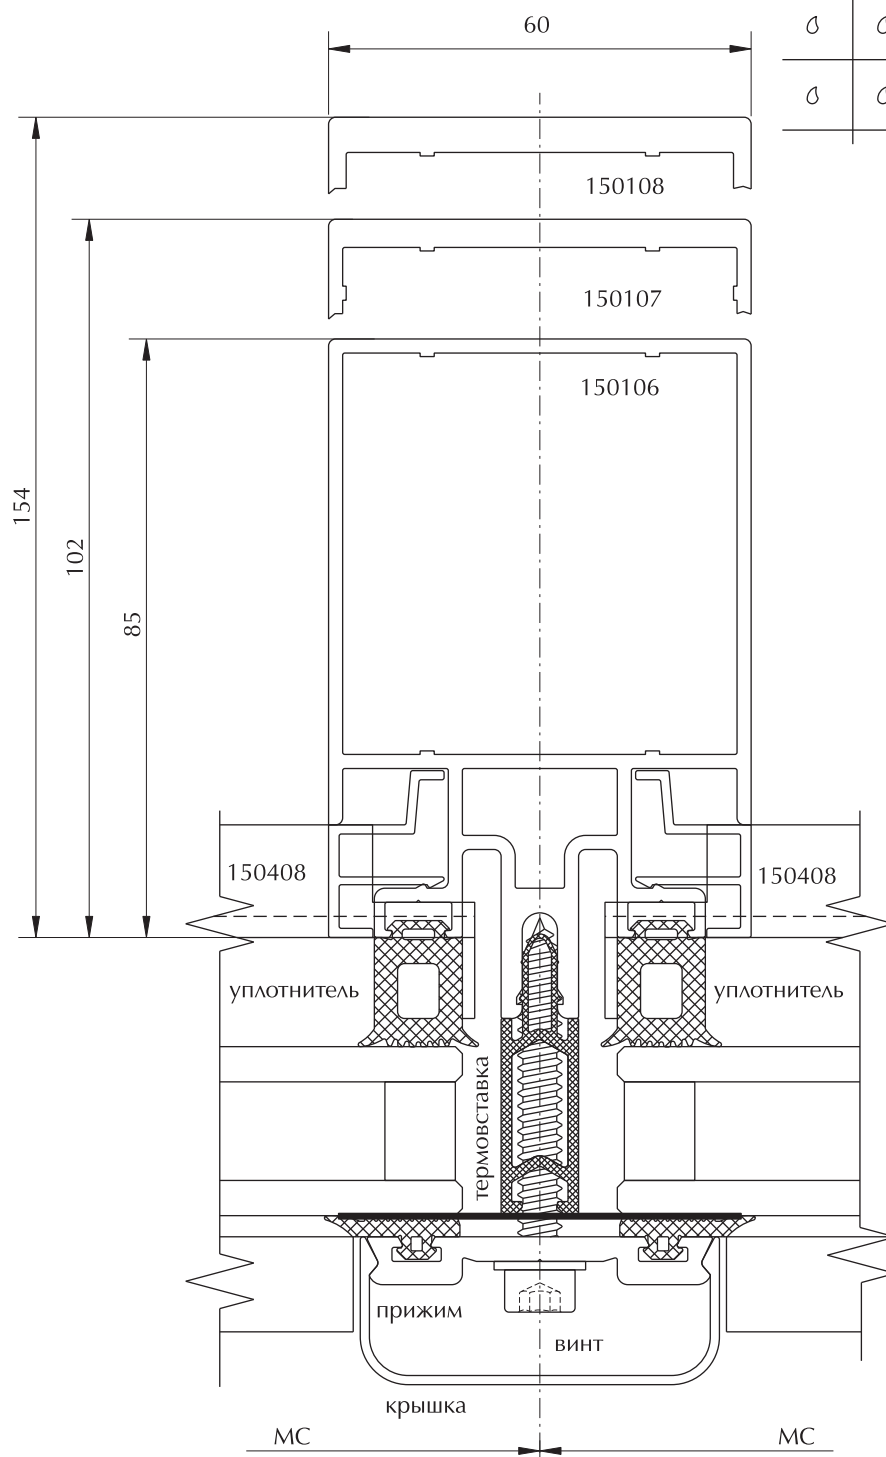


Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	3	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.05
винт	



IV сечение стойки со сбором конденсата,
продольно сопрягаемой со сталью

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	4	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

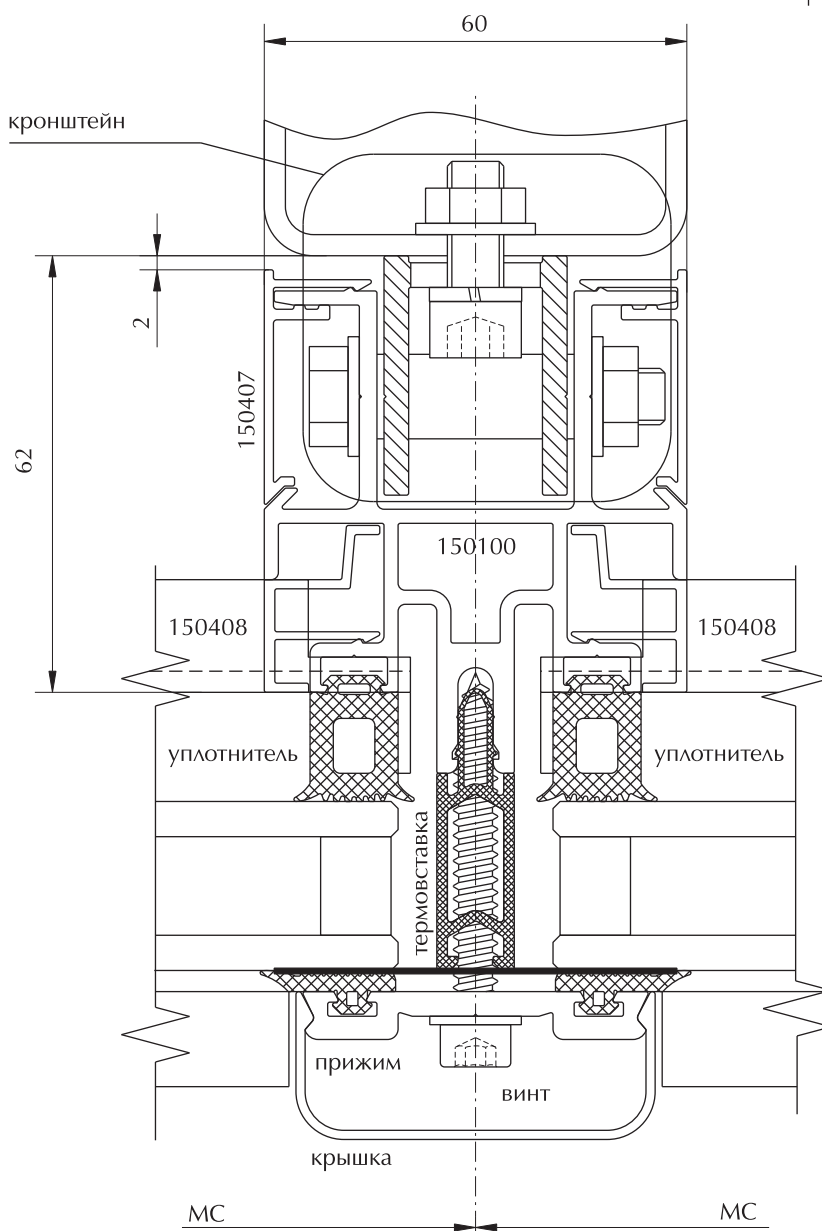


наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.05
винт	
кронштейн	K014* / K015** / K016***

* Кронштейн для неподвижного крепления стойки к несущей поверхности.
** Кронштейн для крепления стойки к несущей поверхности через паз.
*** Кронштейн для закрепления торцов двух смежных стоек.

IV сечение стойки со сбором конденсата,
поперечно сопрягаемой со сталью

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	— 5	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

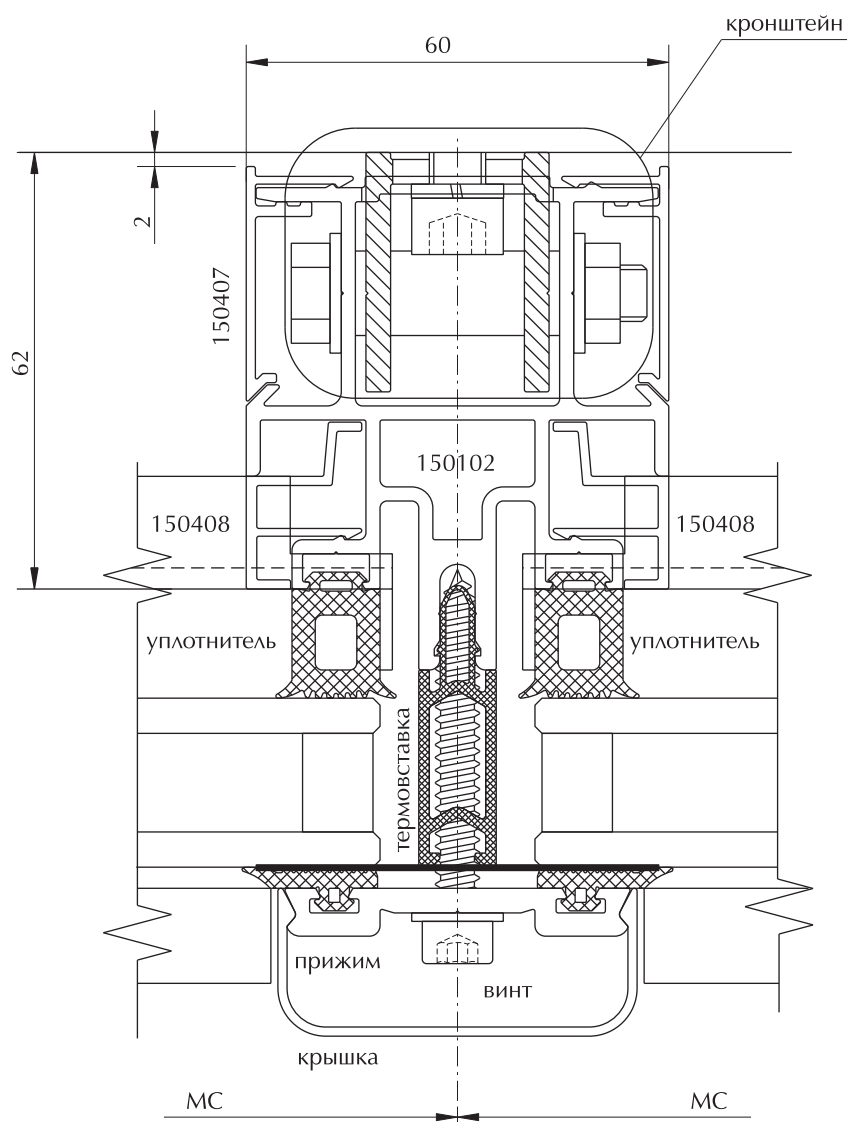


наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.05
винт	
кронштейн	K014* / K015** / K016***

* Кронштейн для неподвижного крепления стойки к несущей поверхности.

** Кронштейн для крепления стойки к несущей поверхности через паз.


*** Кронштейн для закрепления торцов двух смежных стоек.

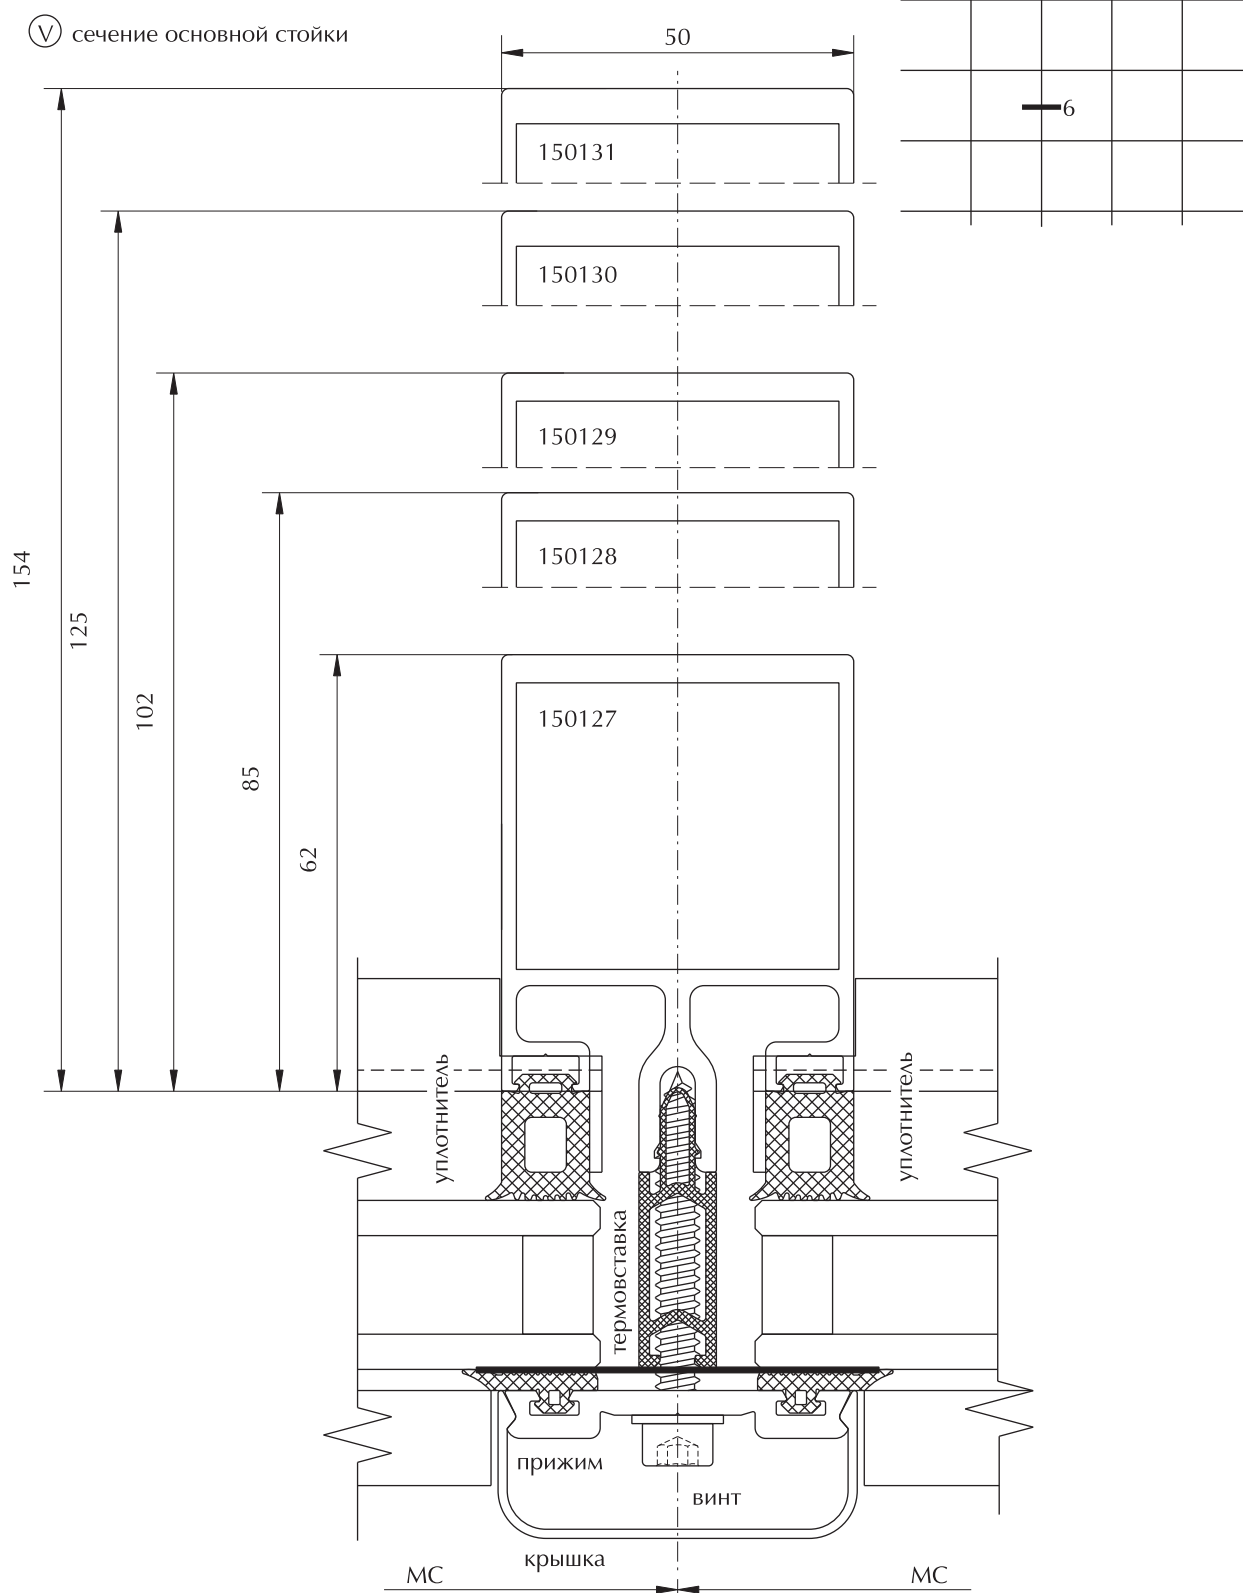

наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.06
винт	




II сечение стойки для компенсации температурного расширения сплошного фасада

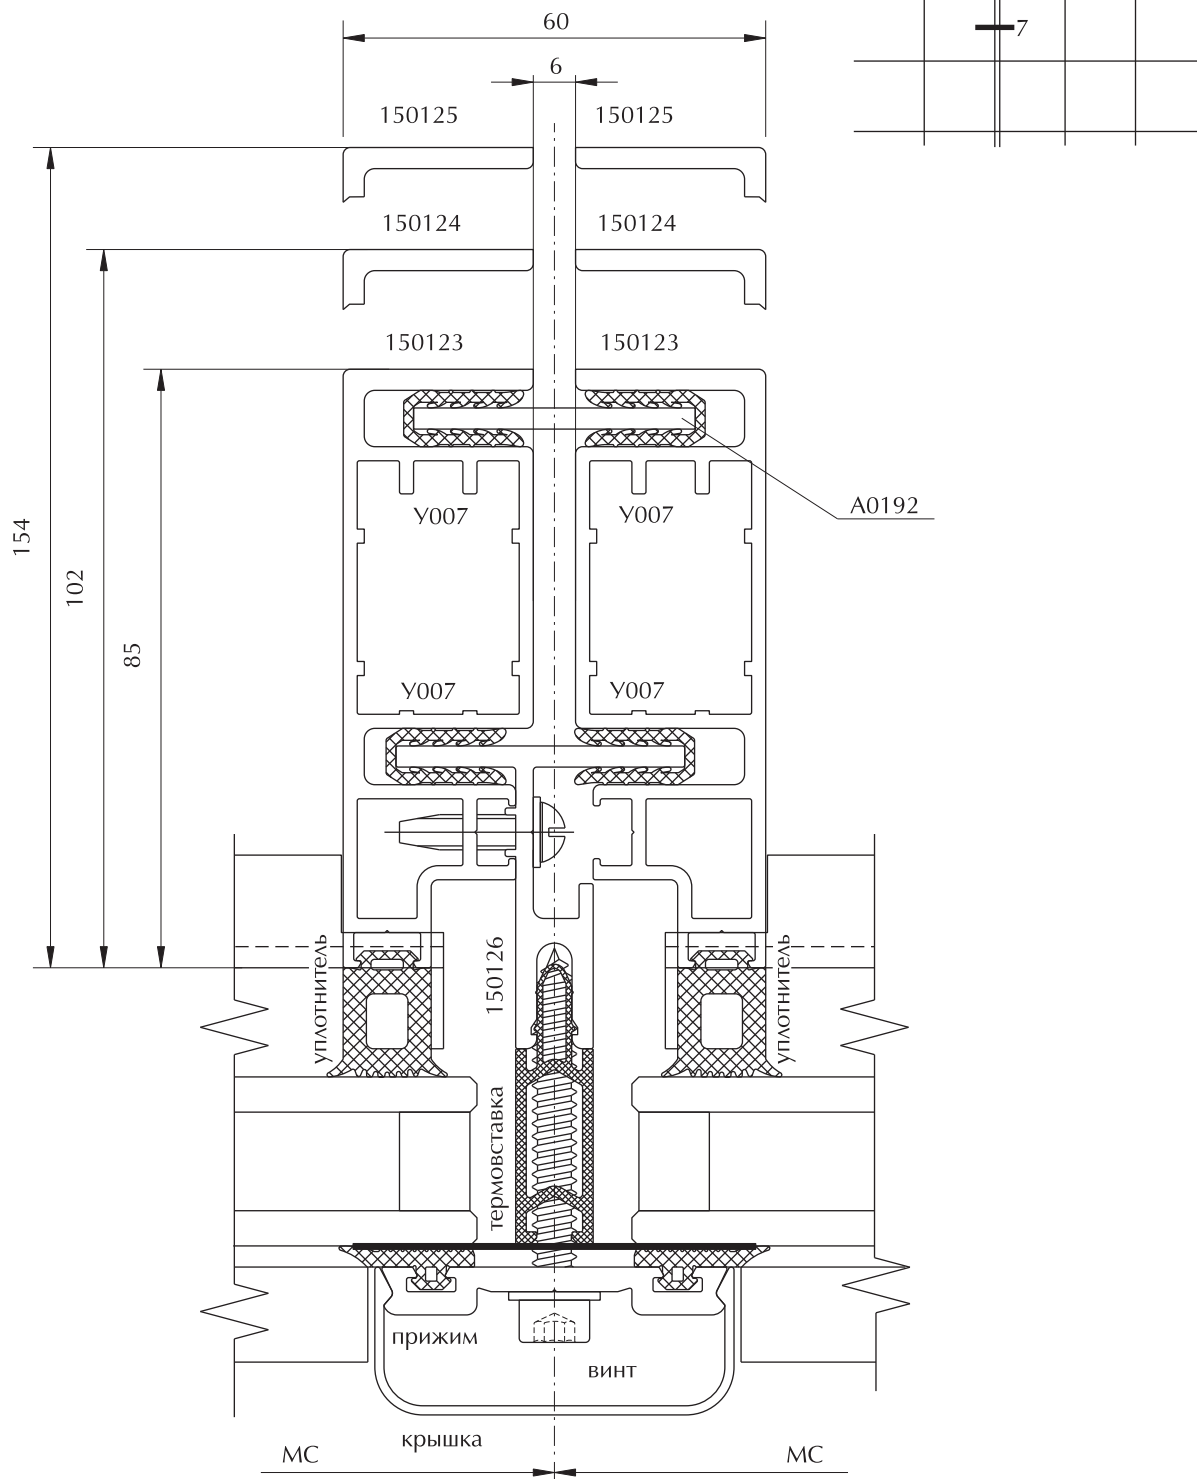

наименование	варианты установки
крышка	150023 / 150041 / 150402
прижим	150021 / 150302
уплотнитель	см 9.04
винт	




Ⓥ сечение стойки для компенсации температурного расширения сплошного фасада

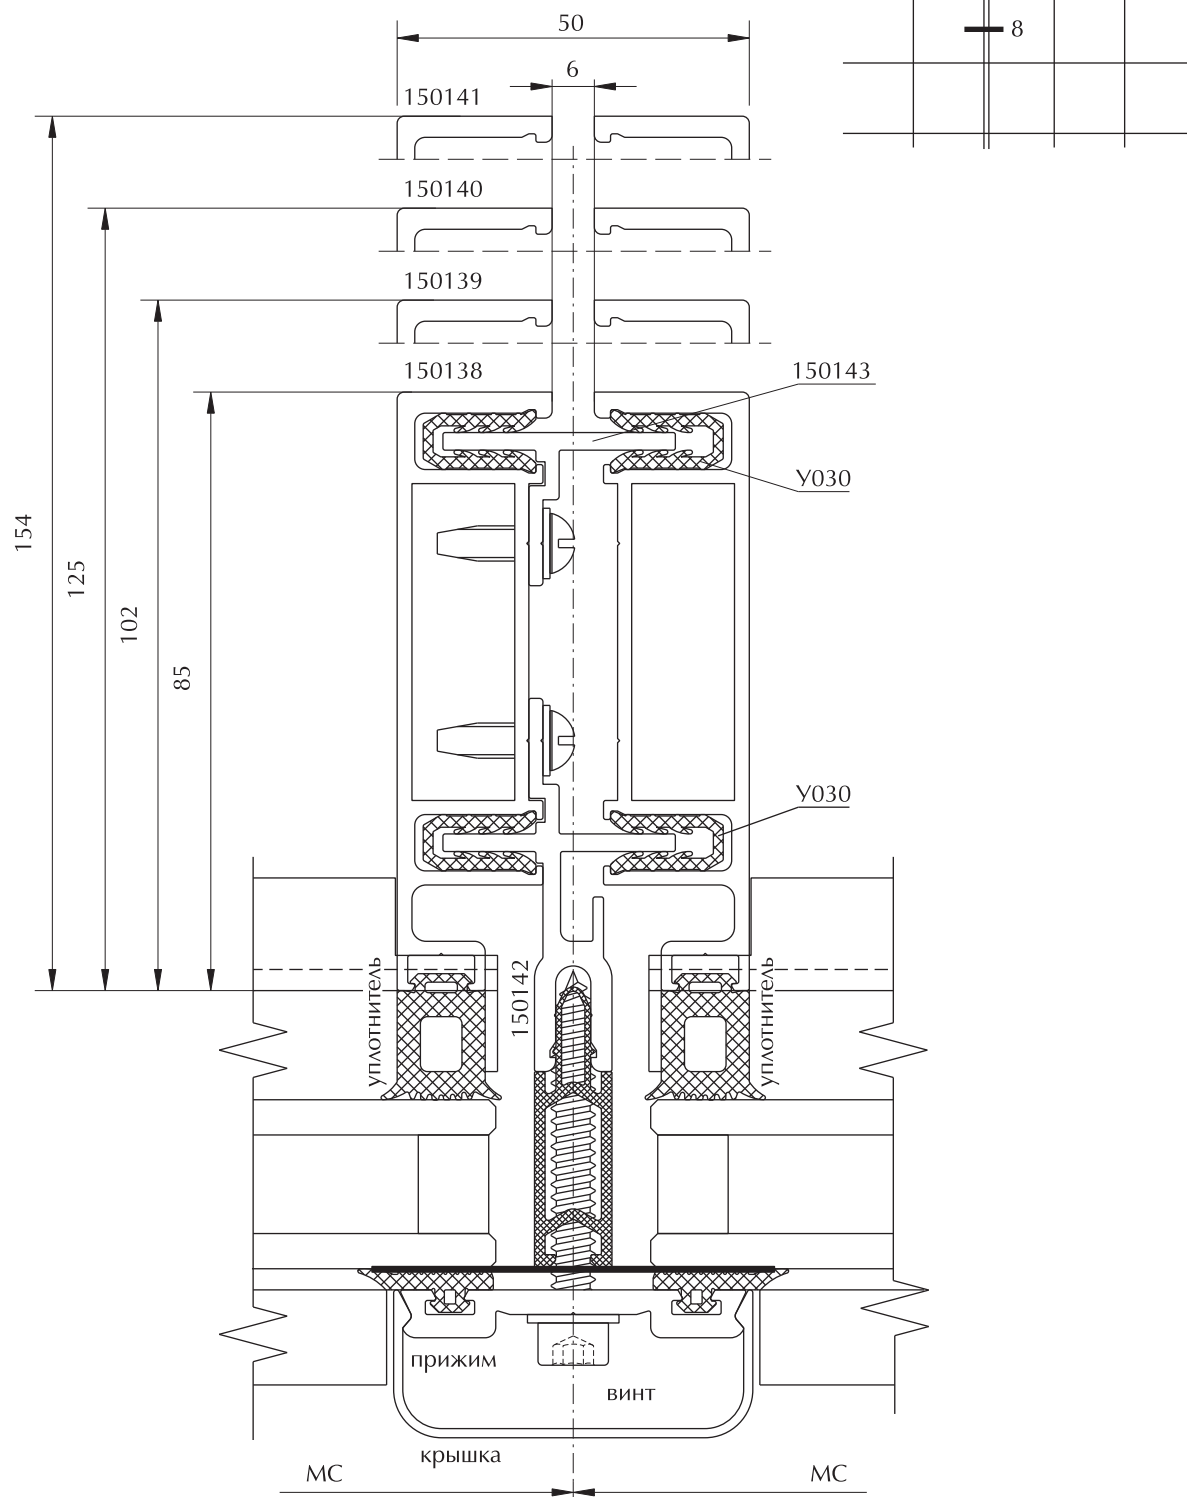

наименование	варианты установки		
крышка	150023	/ 150041	/ 150402
прижим	150021	/ 150302	
уплотнитель	см 9.06		
винт			



I-V сечение стойки сопрягаемой со стеной

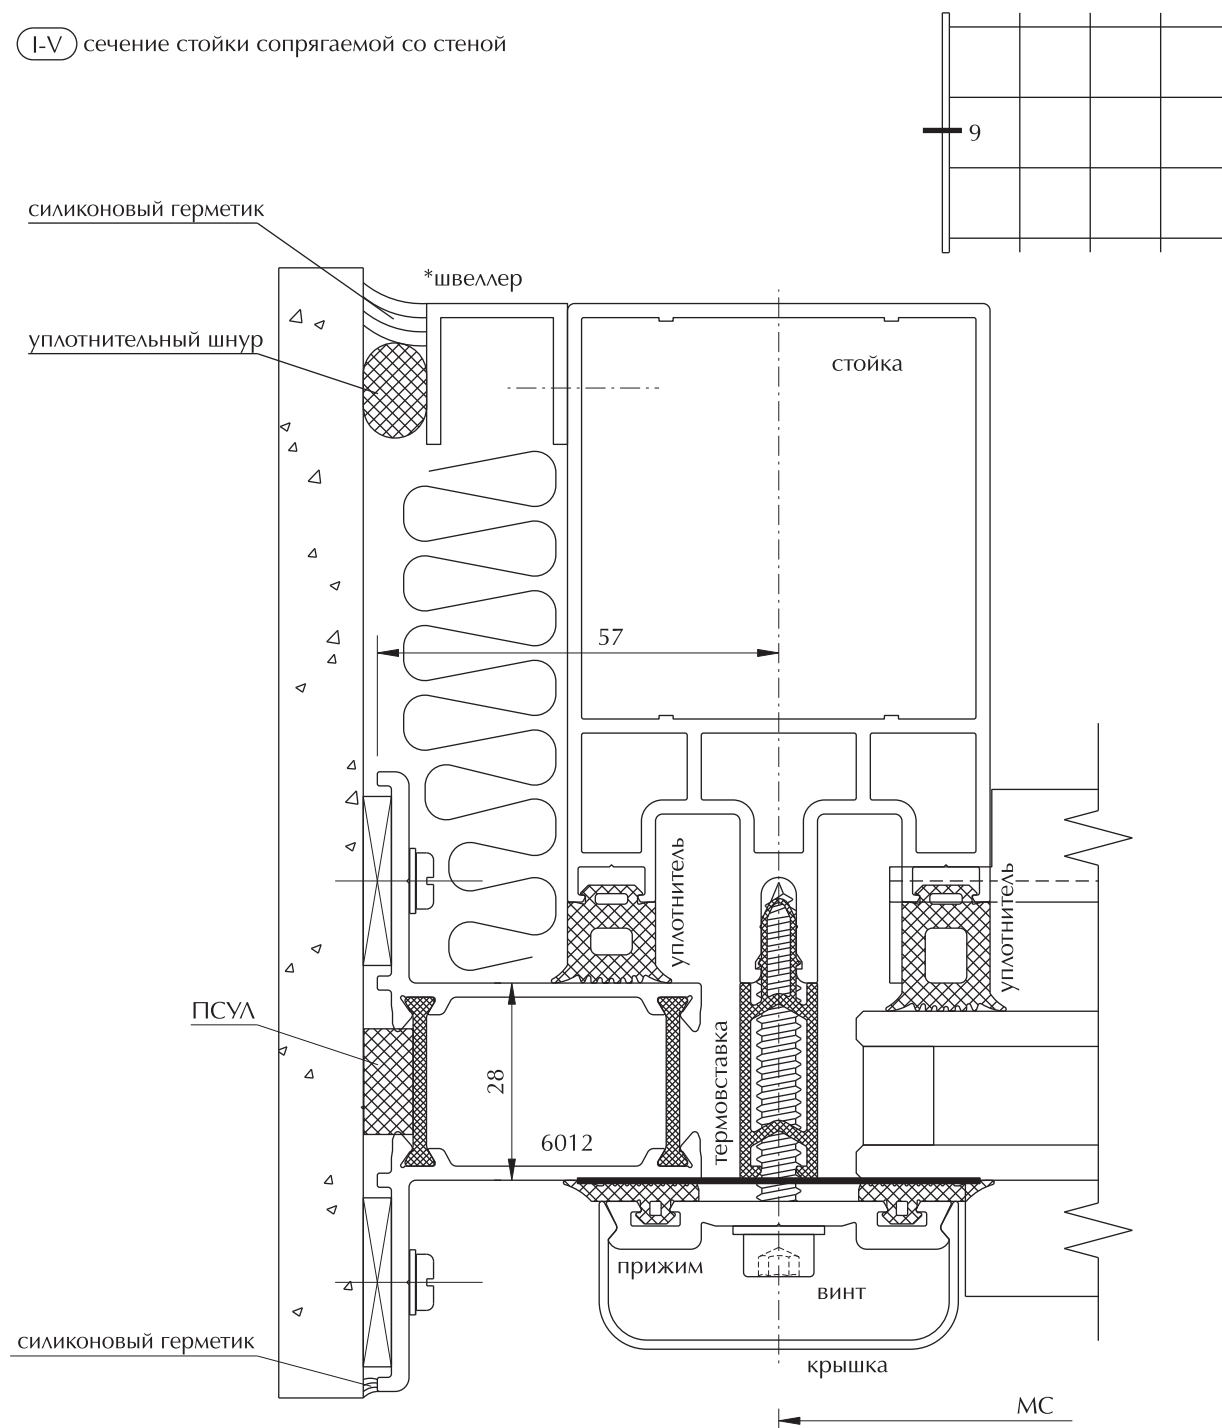


* A0262 устанавливать на стойки групп I-IV.

A0178 устанавливать на стойки группы V.

наименование	варианты установки		
стойка	150012, 150022, 150024 150034, 150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111, 150112, 150121-150125, 150127-150131, 150138-150141, 150144-150147	
прижим	150021 / 150302		
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель			
винт	см 9.03	см 9.04-9.06	




(I-V) сечение стойки с максимально возможным углом $\theta = \pm 8^\circ$

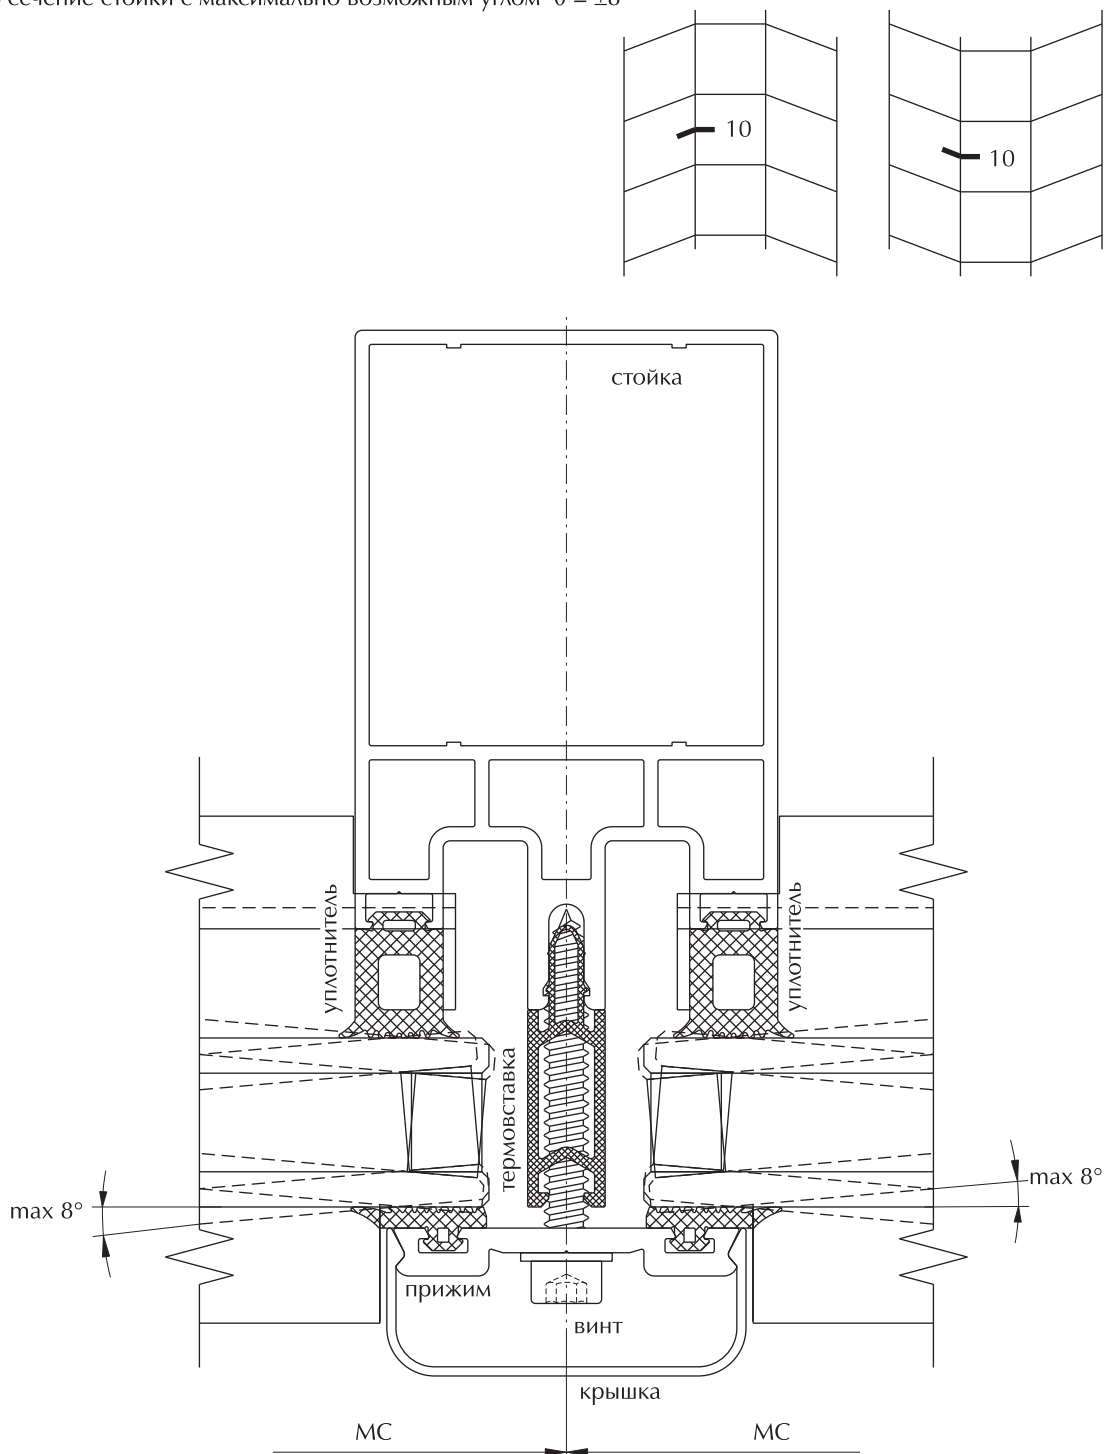

наименование	варианты установки		
стойка	150022, 150024, 150034-150036, 150137	150100, 150102-150108, 150113-150116, 150123-150125, 150127-150131, 150138-150141, 150148-150150	
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.06	
винт			



① сечение сборной стойки с трансформируемым углом

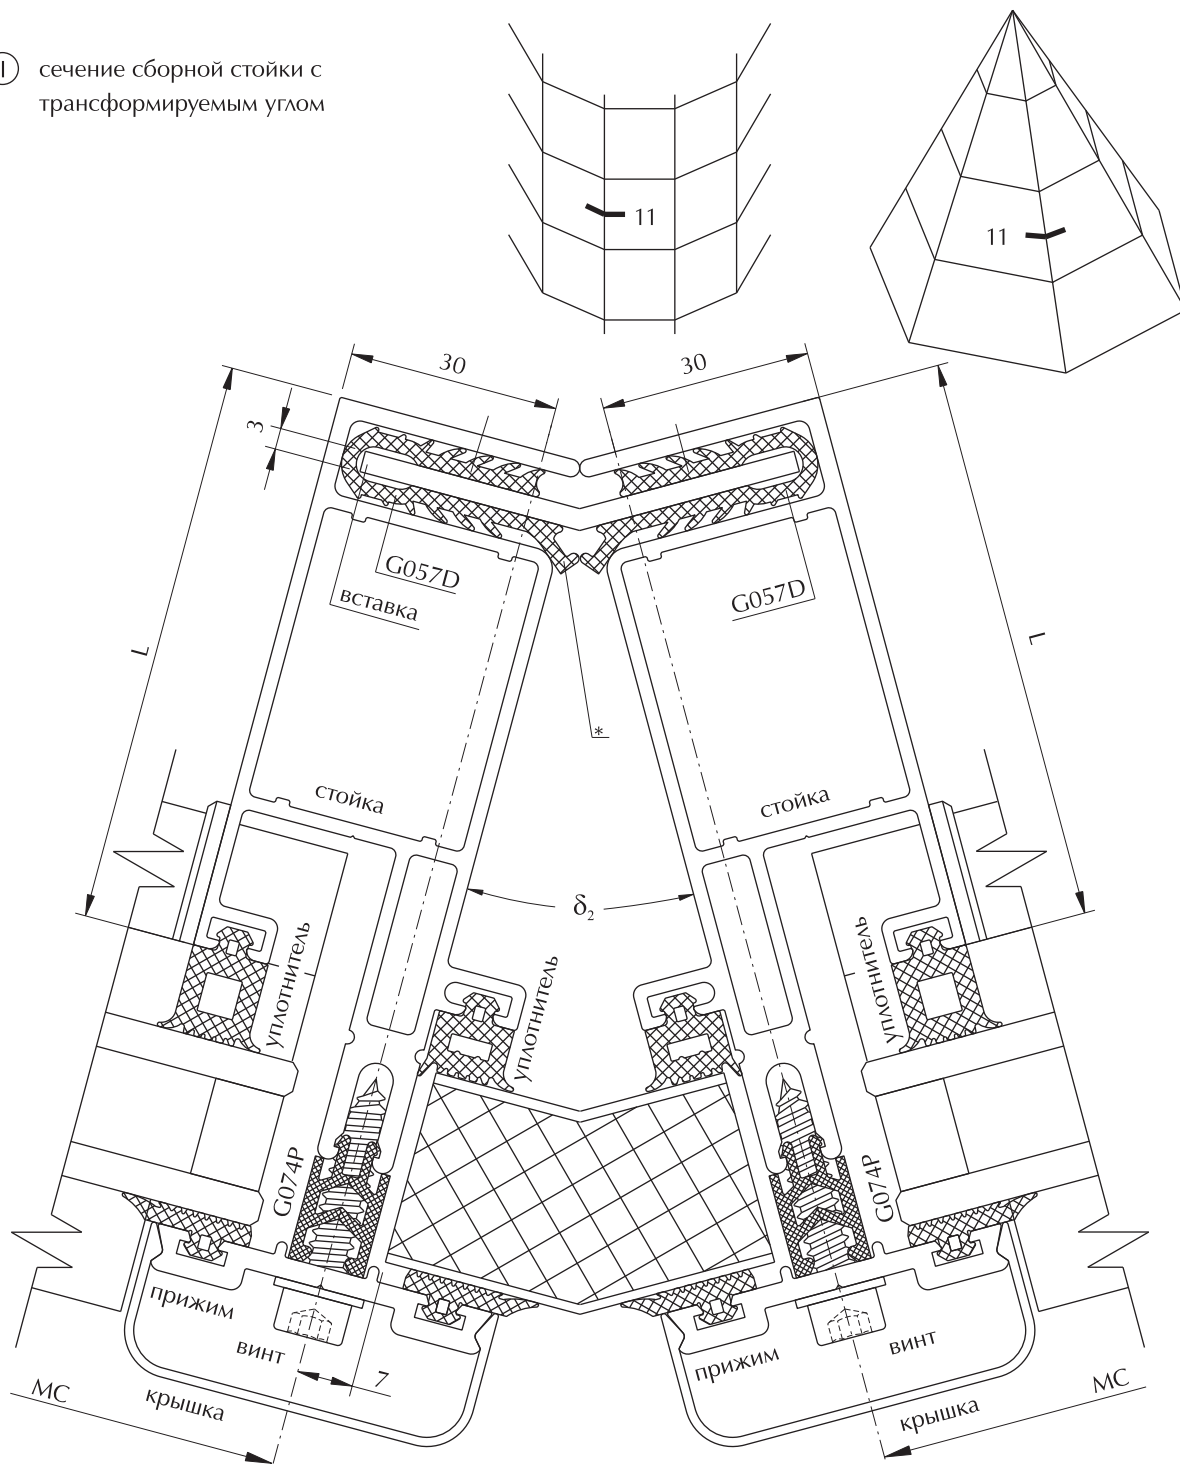


наименование	варианты установки	
стойка	150037	150012
вставка	полоса	150013
крышка	150023 /	150041 / 150402
прижим	150021 /	150302
уплотнитель	см 9.03	
винт		
L,мм	80.5	101.5
δ_2	22° - 90°	15° - 90°

* При использовании стойки 150012 уплотнитель G057D устанавливается "усами" наружу




- II сечение сборной стойки на шарнире с трансформируемым углом

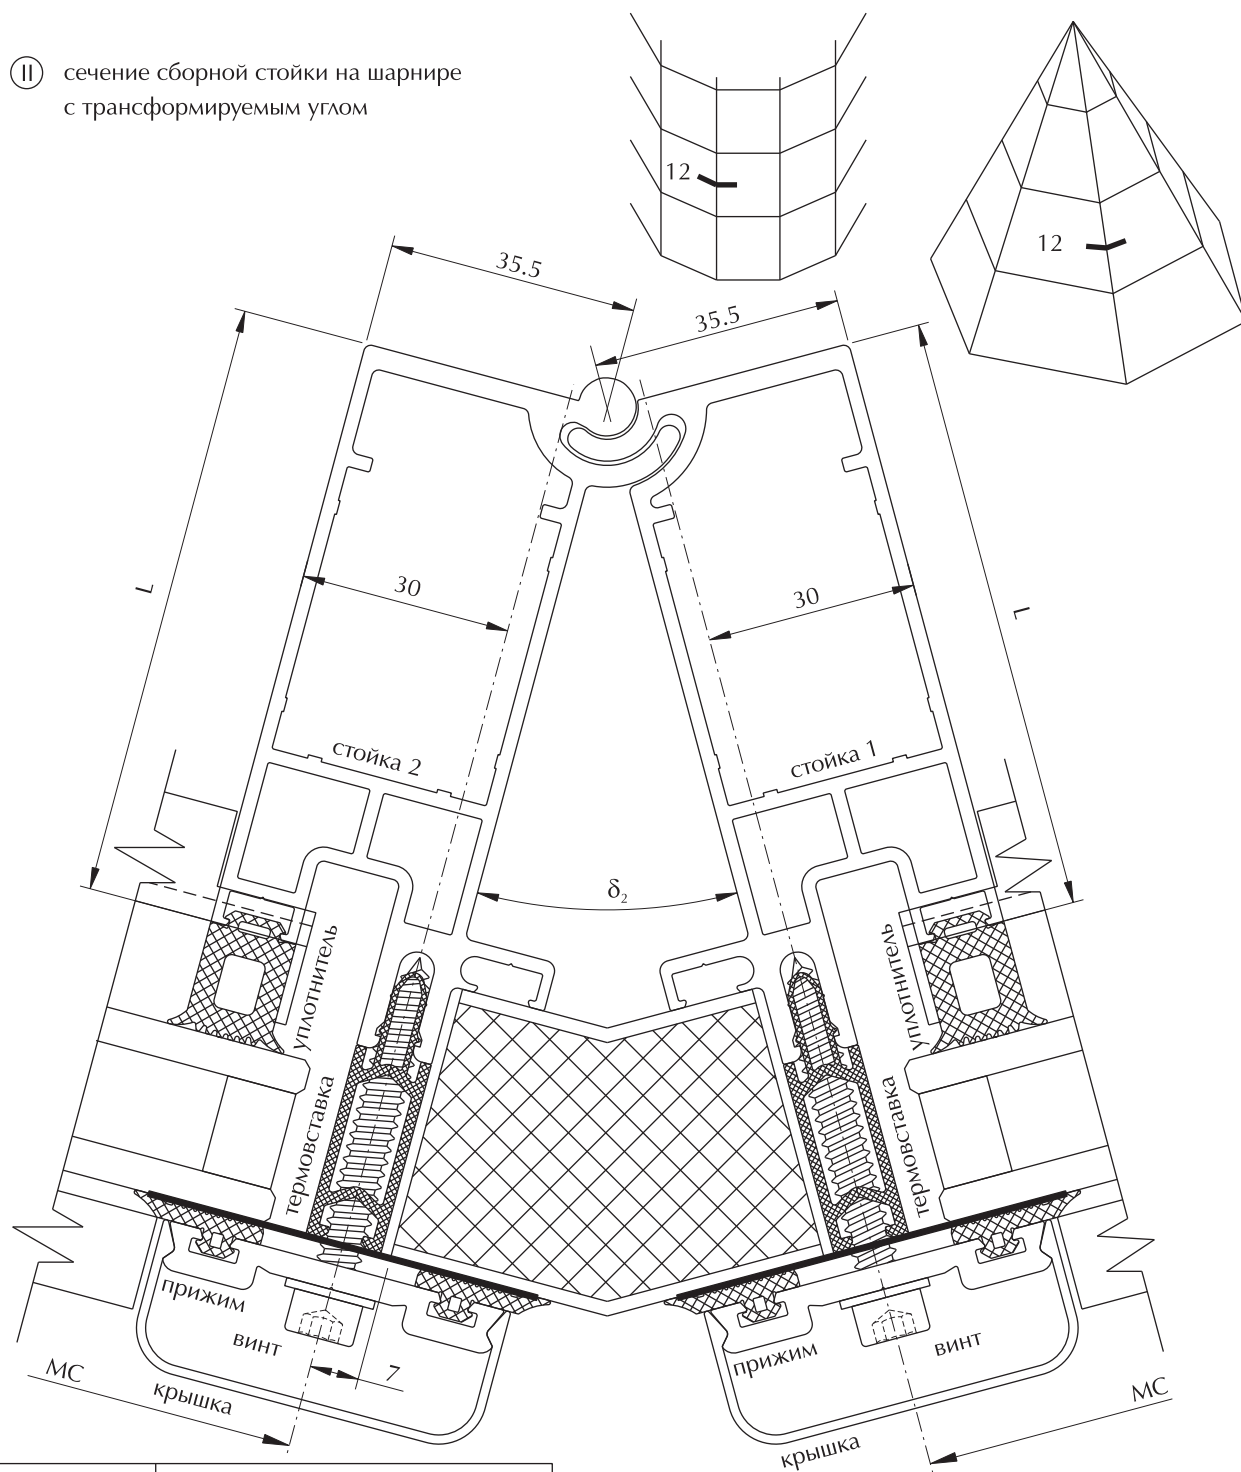

наименование	варианты установки	
стойка 1	150121	150111
стойка 2	150122	150112
крышка	150023 / 150041 / 150402	
прижим	150021 / 150302	
уплотнитель	см 9.04	
винт		
L, мм	85	102
δ_2	24° - 90°	21° - 90°




Ⓥ сечение сборной стойки на шарнире с трансформируемым углом

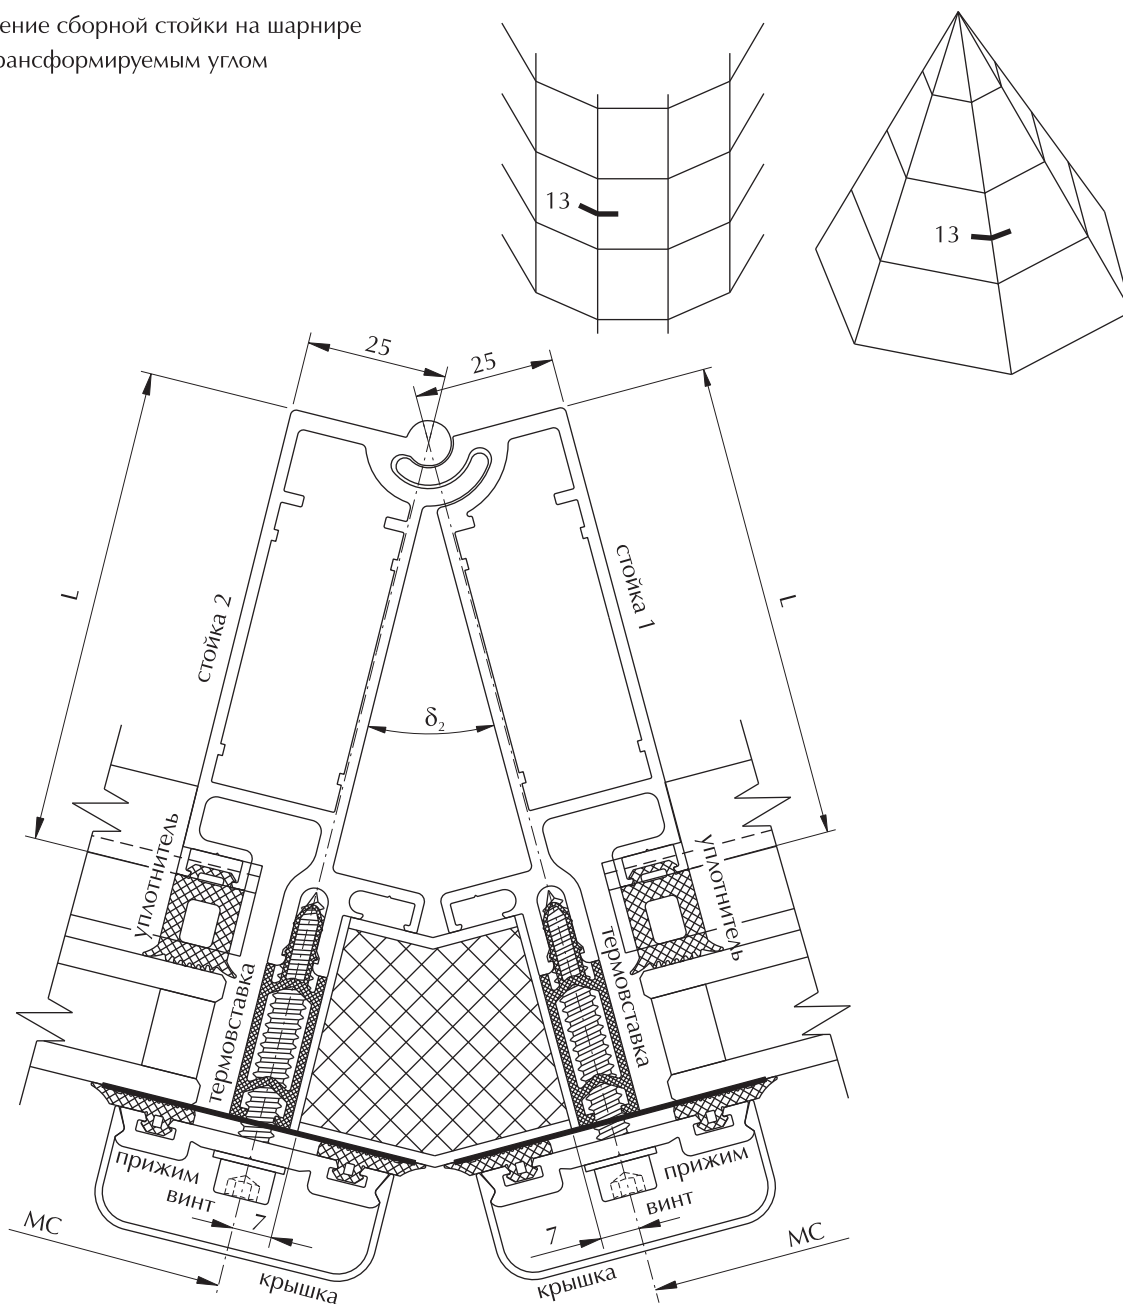

наименование	варианты установки	
стойка 1	150144	150146
стойка 2	150145	150147
крышка	150023	150041 / 150402
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		
L,мм	85	102
δ_2	29° - 90°	25° - 90°




II сечение стойки с трансформируемым углом

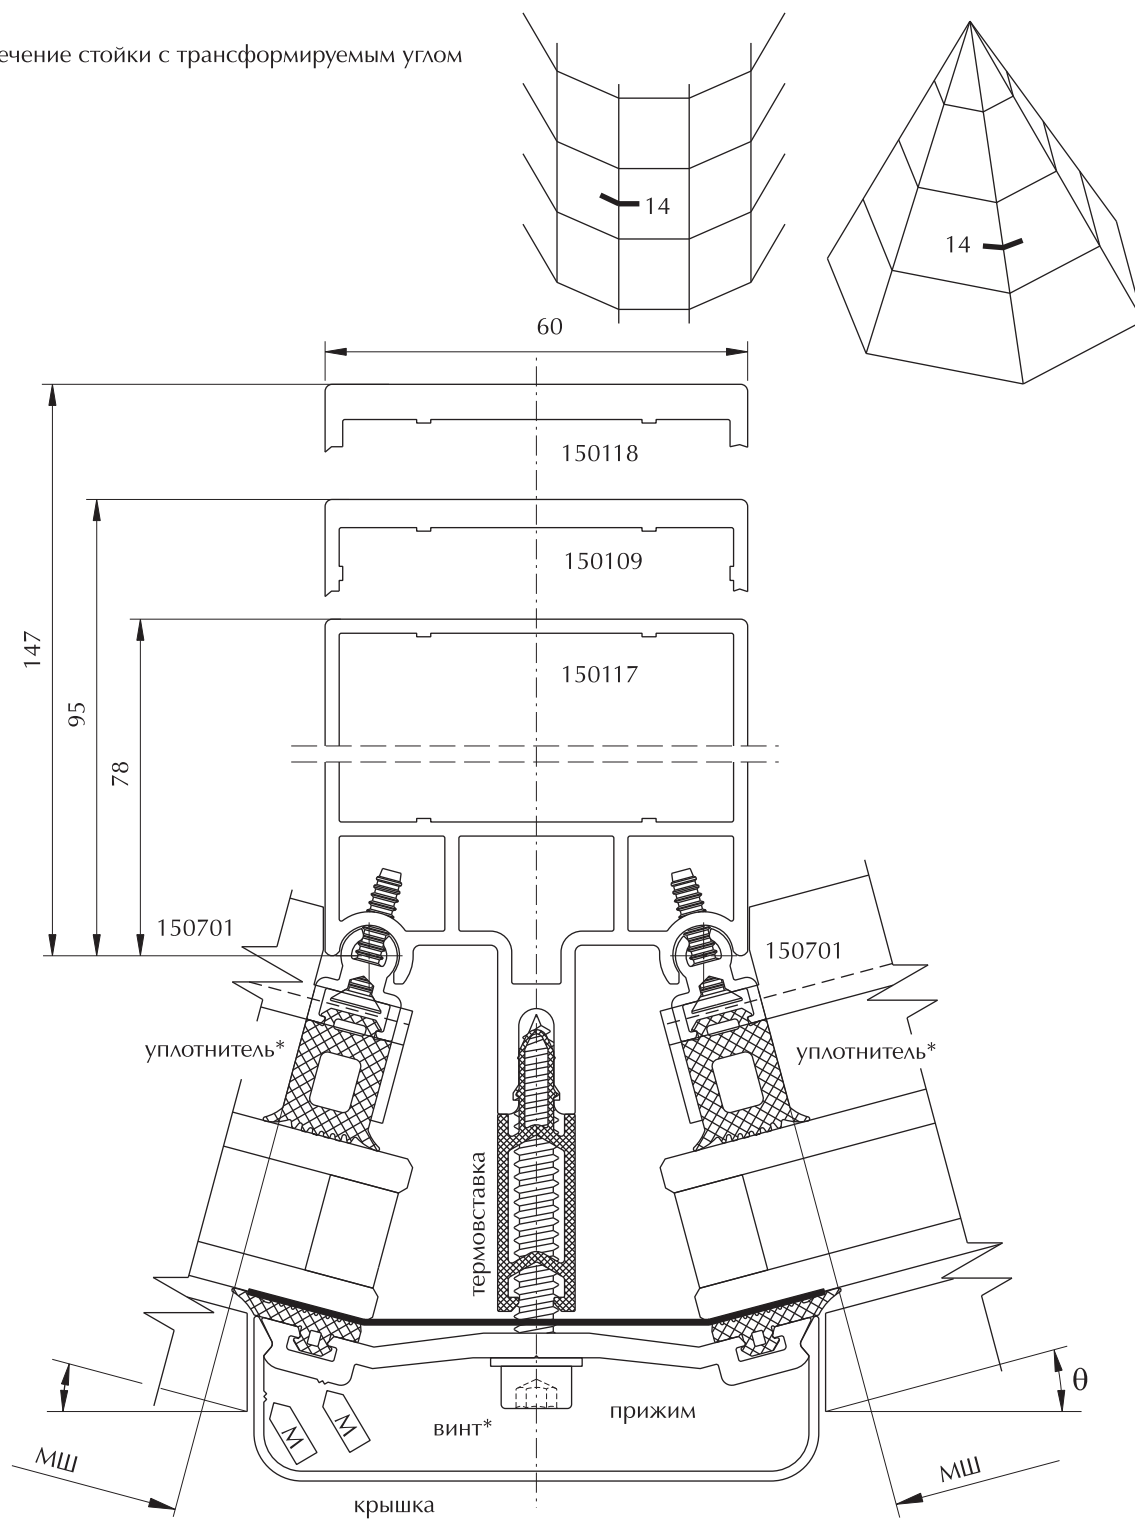

θ	прижим	крышка	М
$7.5^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150303	150409	
$15^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150304	150410	
$22.5^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150305	150411	
$30^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150306	150412	
$37.5^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150307	150413	
$45^{\circ} \pm 3.75^{\circ}$	150308	150414	

* См 9.07



- III сечение стойки с трансформируемым углом со сбор конденсата

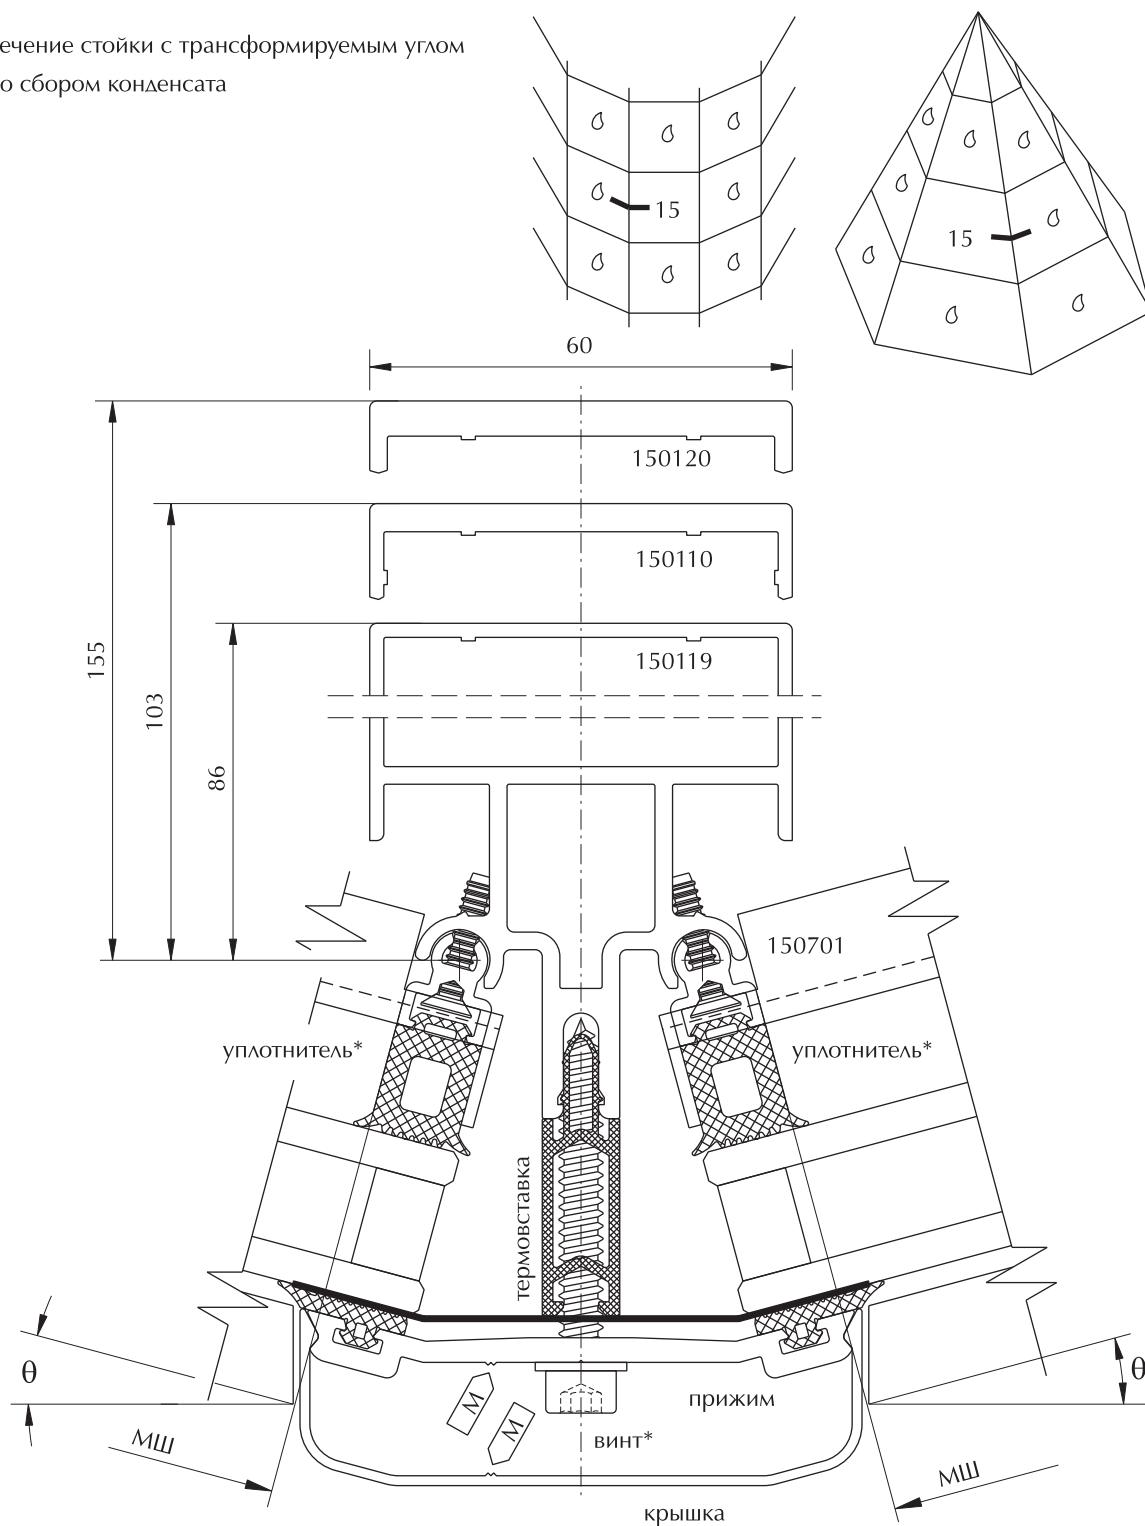

θ	прижим	крышка	М
7.5°±3.75°	150309	150415	
15°±3.75°	150310	150416	
22.5°±3.75°	150311	150417	
30°±3.75°	150312	150418	
37.5°±3.75°	150313	150419	

* См 9.07

IV сечение стойки с трансформируемым углом,
со сбором конденсата сопрягаемой со сталью

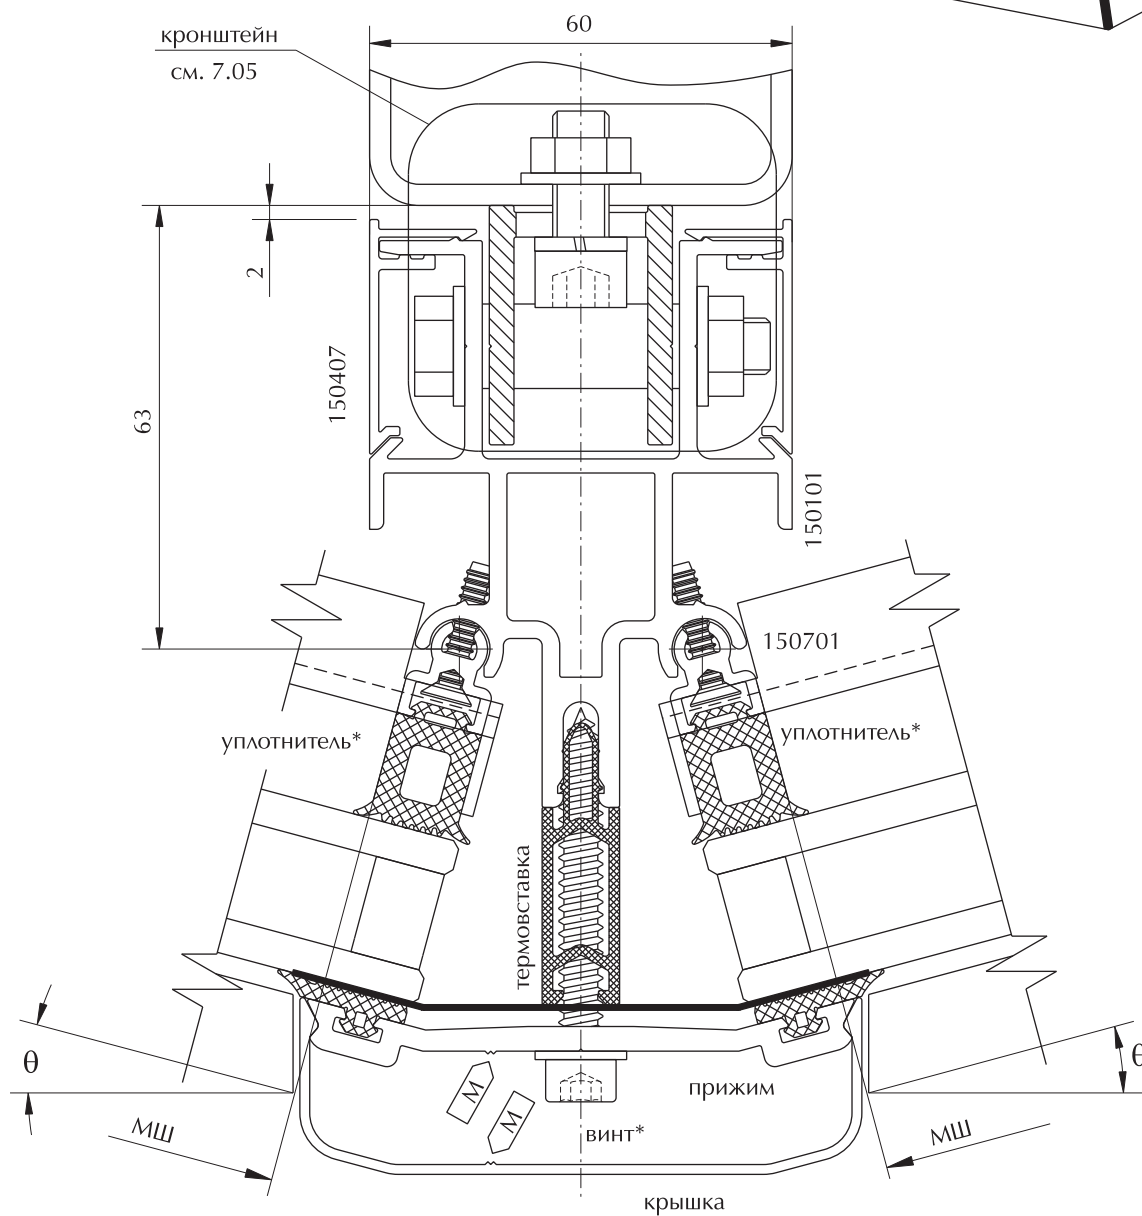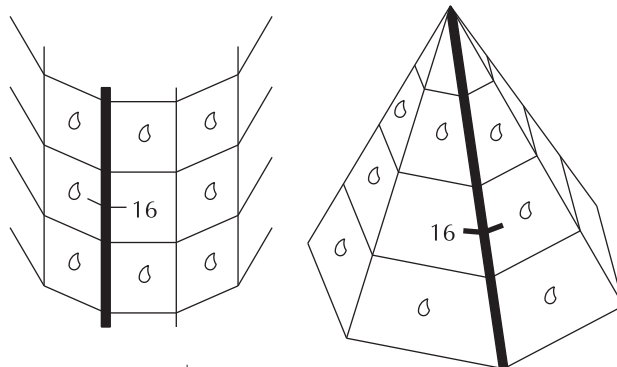


θ	прижим	крышка	М
7.5°±3.75°	150309	150415	
15°±3.75°	150310	150416	
22.5°±3.75°	150311	150417	
30°±3.75°	150312	150418	
37.5°±3.75°	150313	150419	

* См. 9.07



Ⓥ сечение стойки с трансформируемым углом

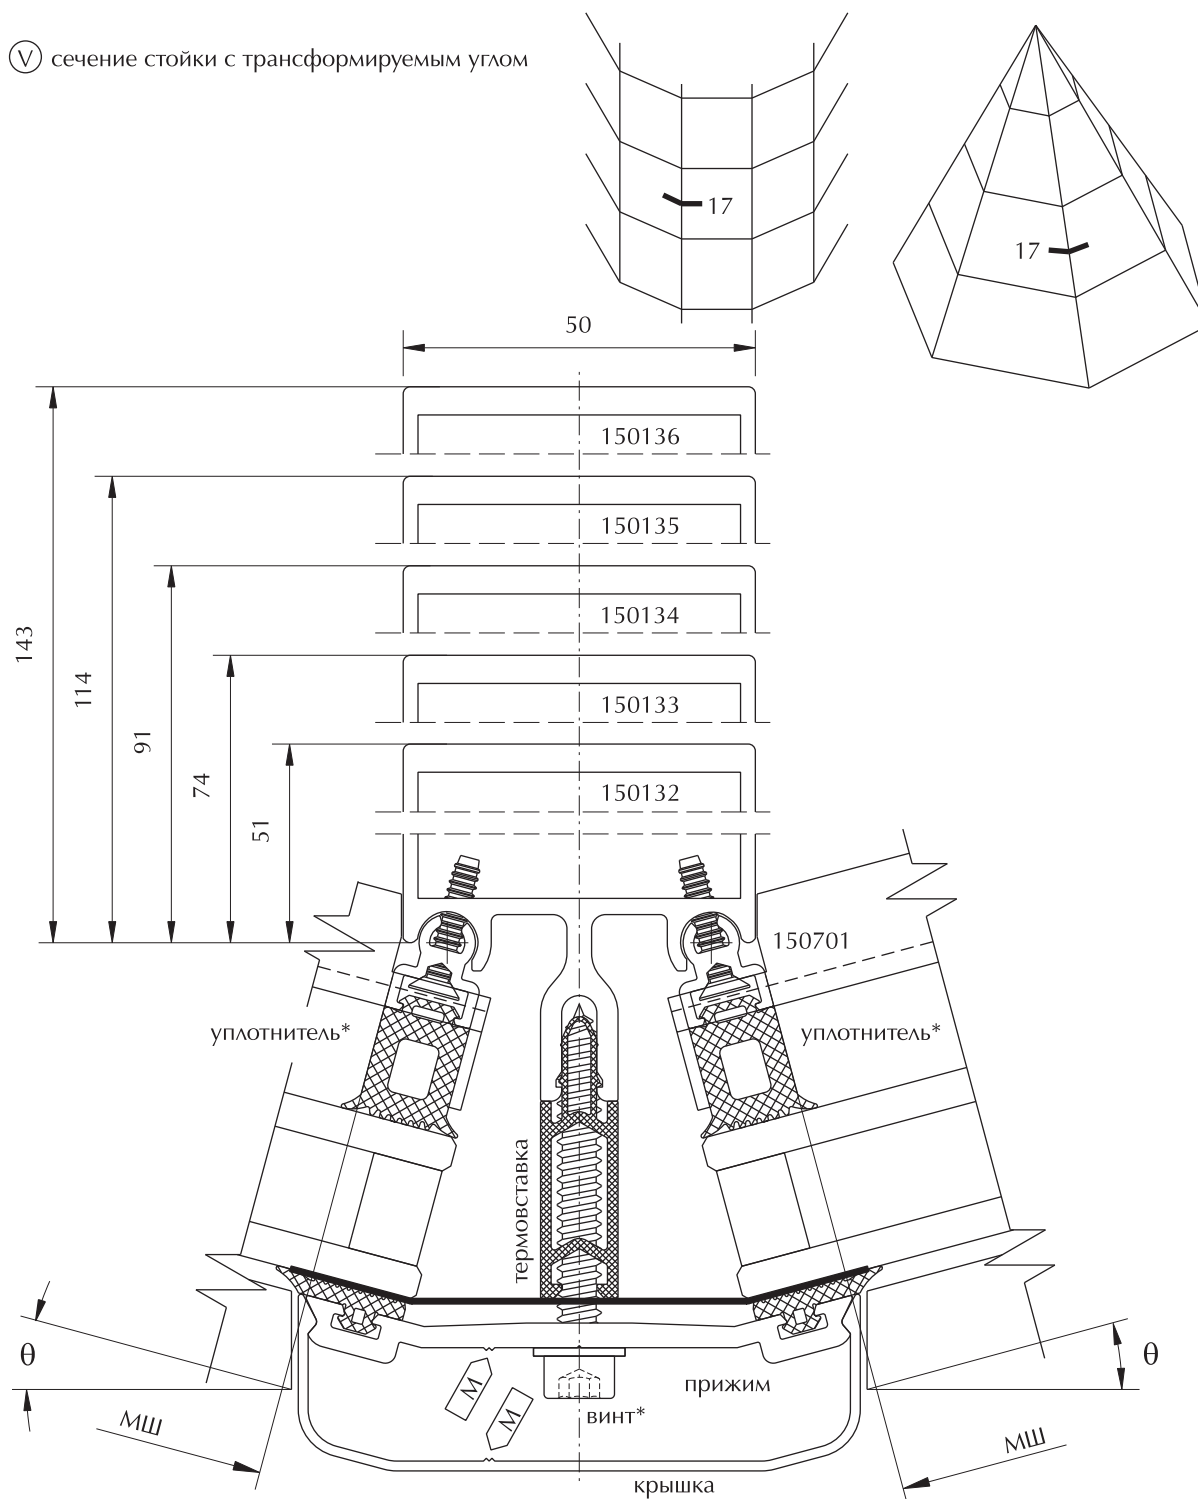


θ	прижим	крышка	М
7.5°±3.75°	150309	150415	
15°±3.75°	150310	150416	
22.5°±3.75°	150311	150417	
30°±3.75°	150312	150418	
37.5°±3.75°	150313	150419	
45°±3.75°	150314	150420	

* См. 9.07




① сечение угловой стойки

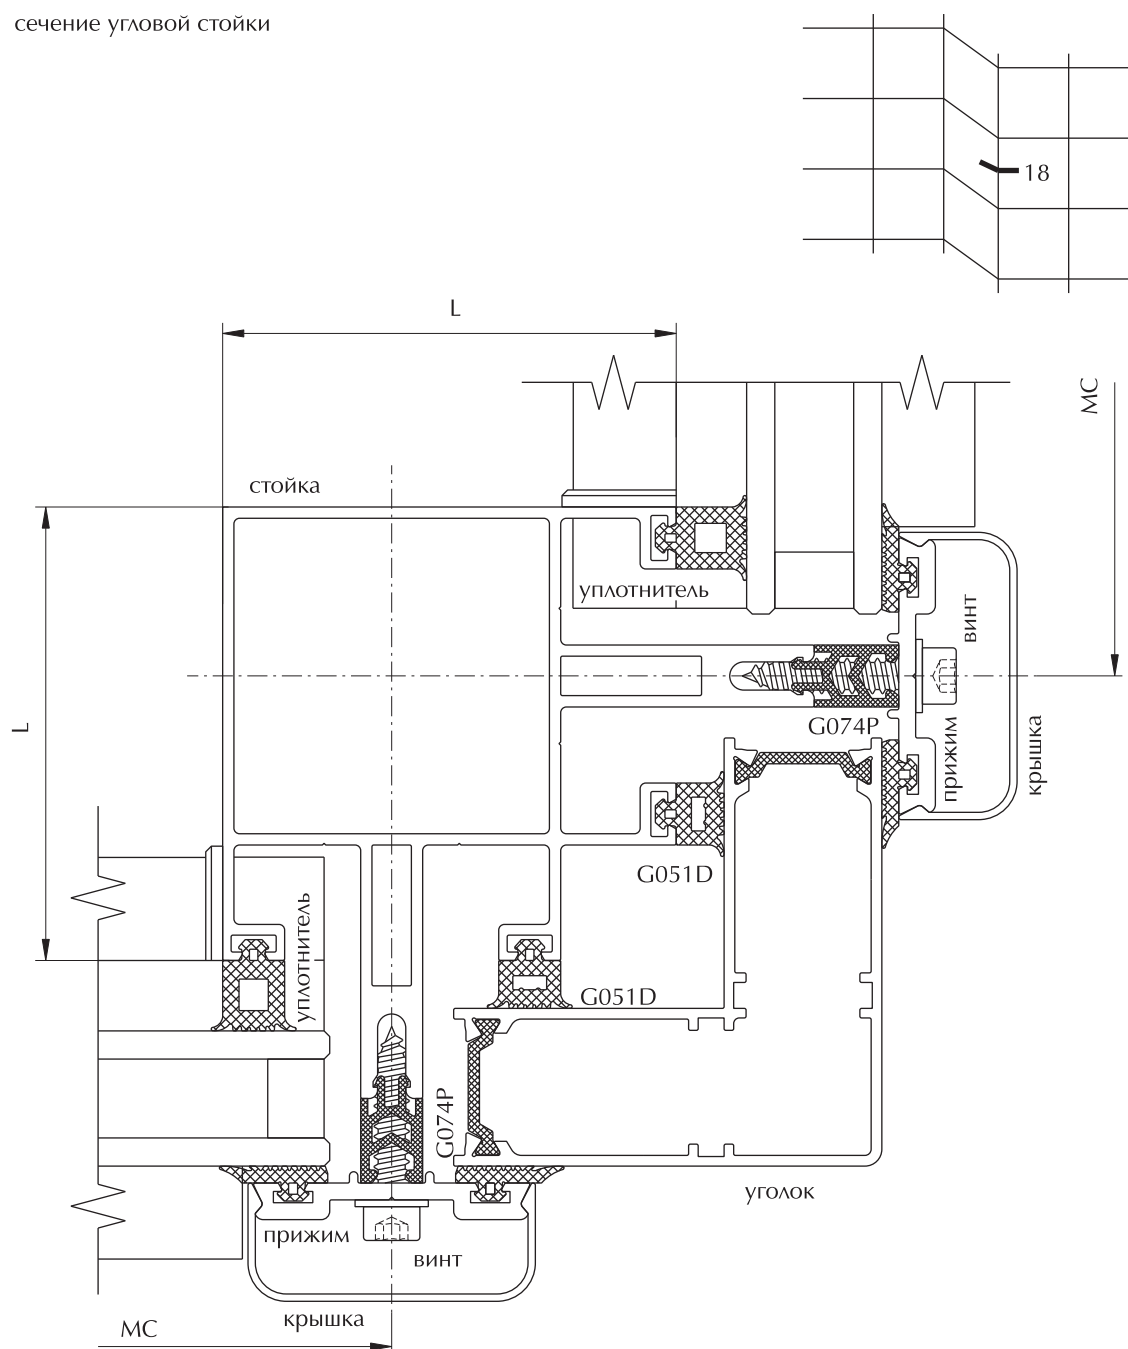

наименование	варианты установки	
стойка	150035	150036
уголок	150802	150801
крышка	150023 / 150041 / 150402	
прижим	150021 / 150302	
уплотнитель	см 9.03	
винт		
L, мм	80.5	101.5





II сечение угловой стойки

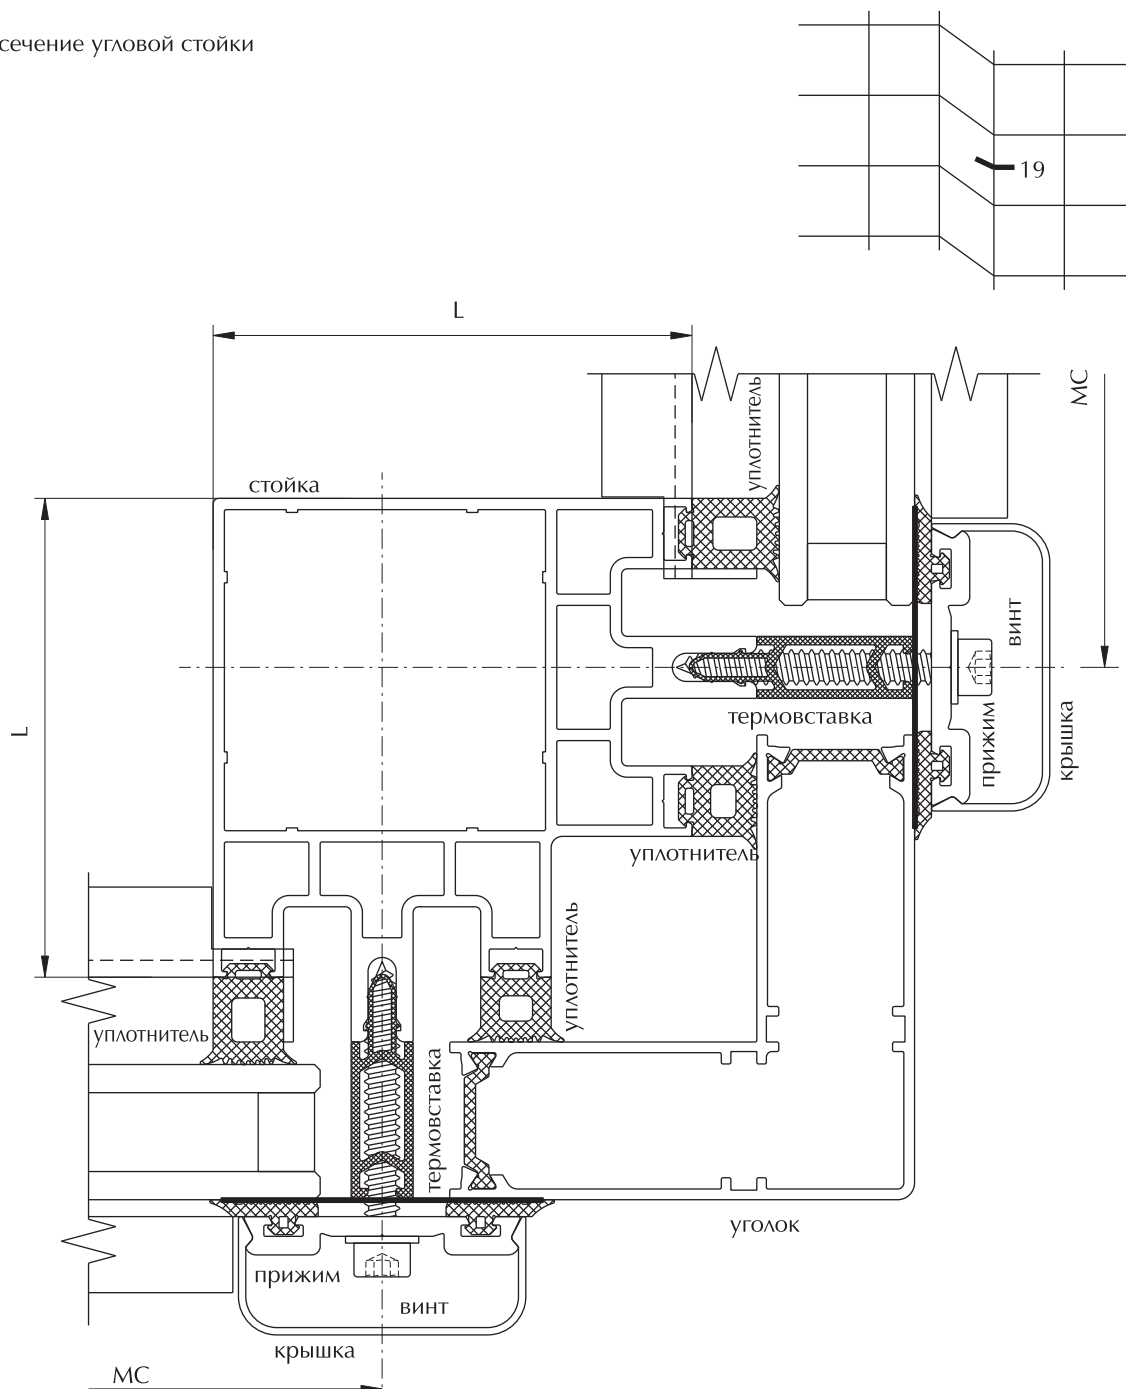

наименование	варианты установки	
стойка	150113	150114
уголок	150803	150801
крышка	150023	150041 / 150402
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.04	
винт		
L, мм	85	102





III сечение угловой стойки со сбором конденсата

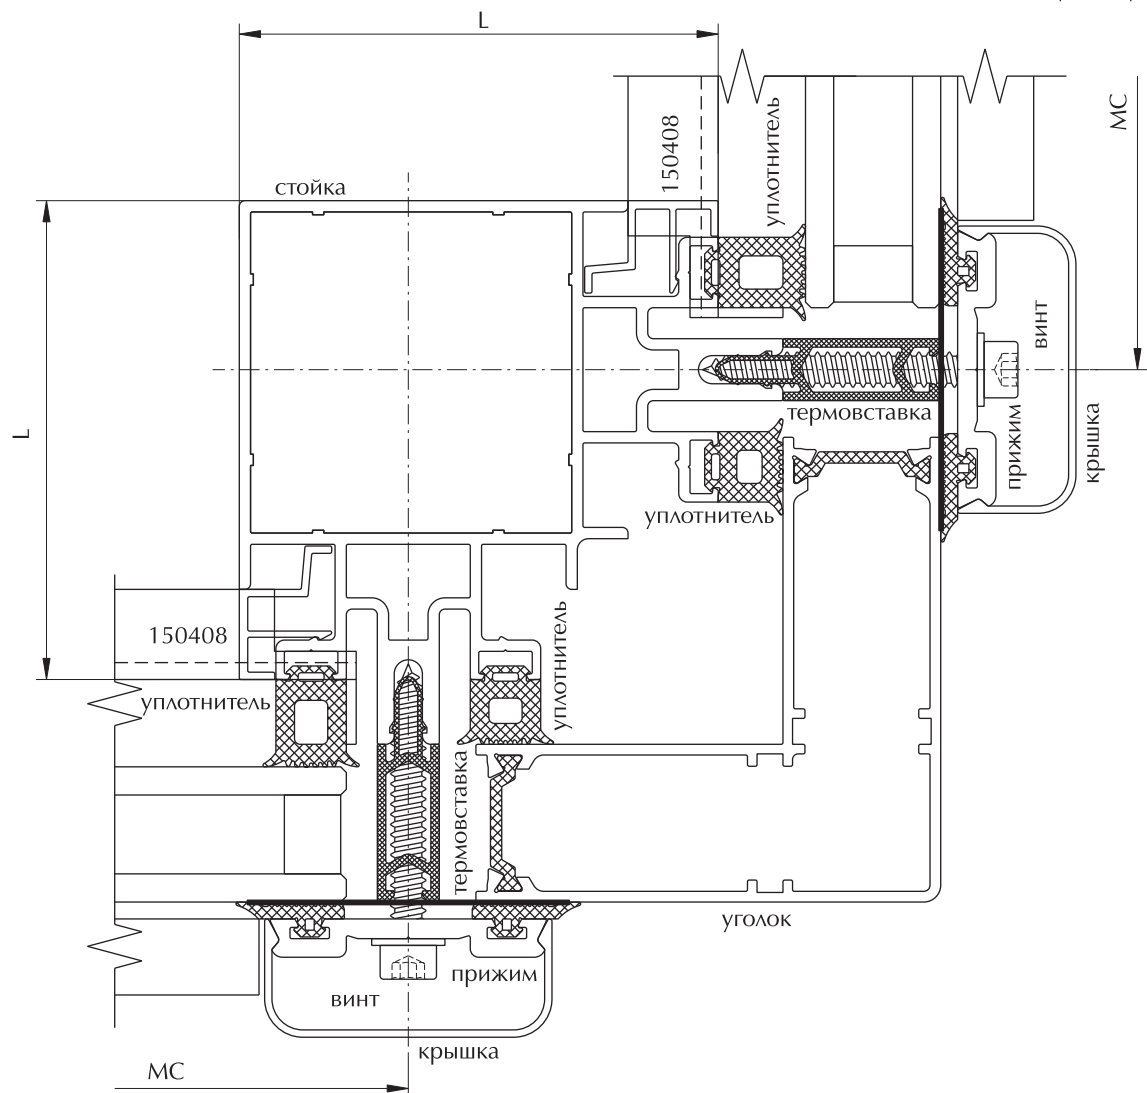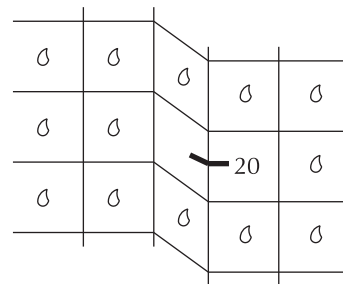

наименование	варианты установки	
стойка	150115	150116
уголок	150803	150801
крышка	150023 / 150041	150402
прижим	150021 / 150302	
уплотнитель	см 9.05	
винт		
L, мм	85	102




Ⓥ сечение угловой стойки

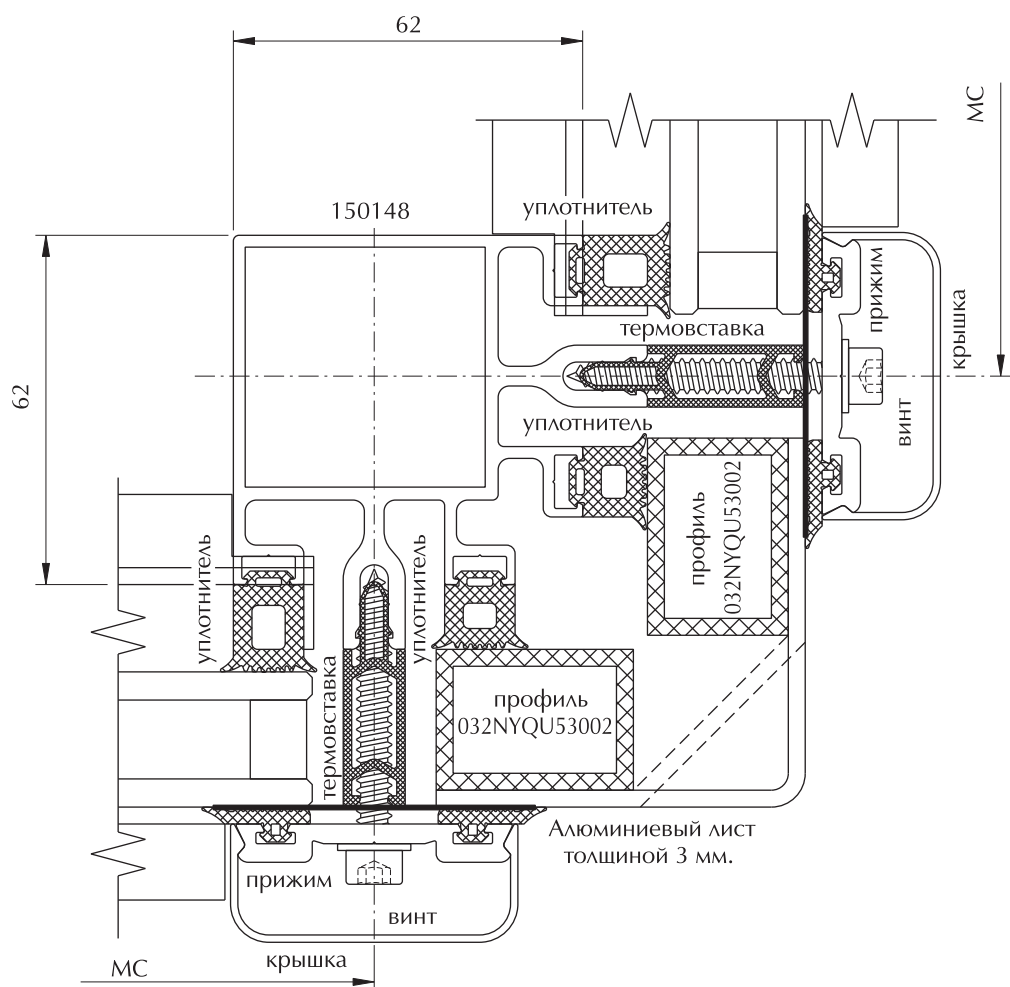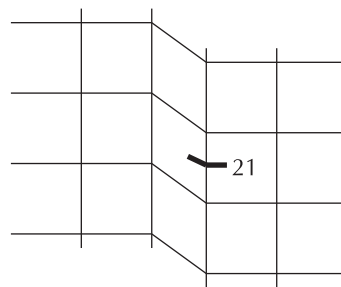

наименование	варианты установки		
крышка	150023	/	150041 / 150402
прижим	150021		/ 150302
уплотнитель	см 9.06		
винт			




Ⓥ сечение угловой стойки

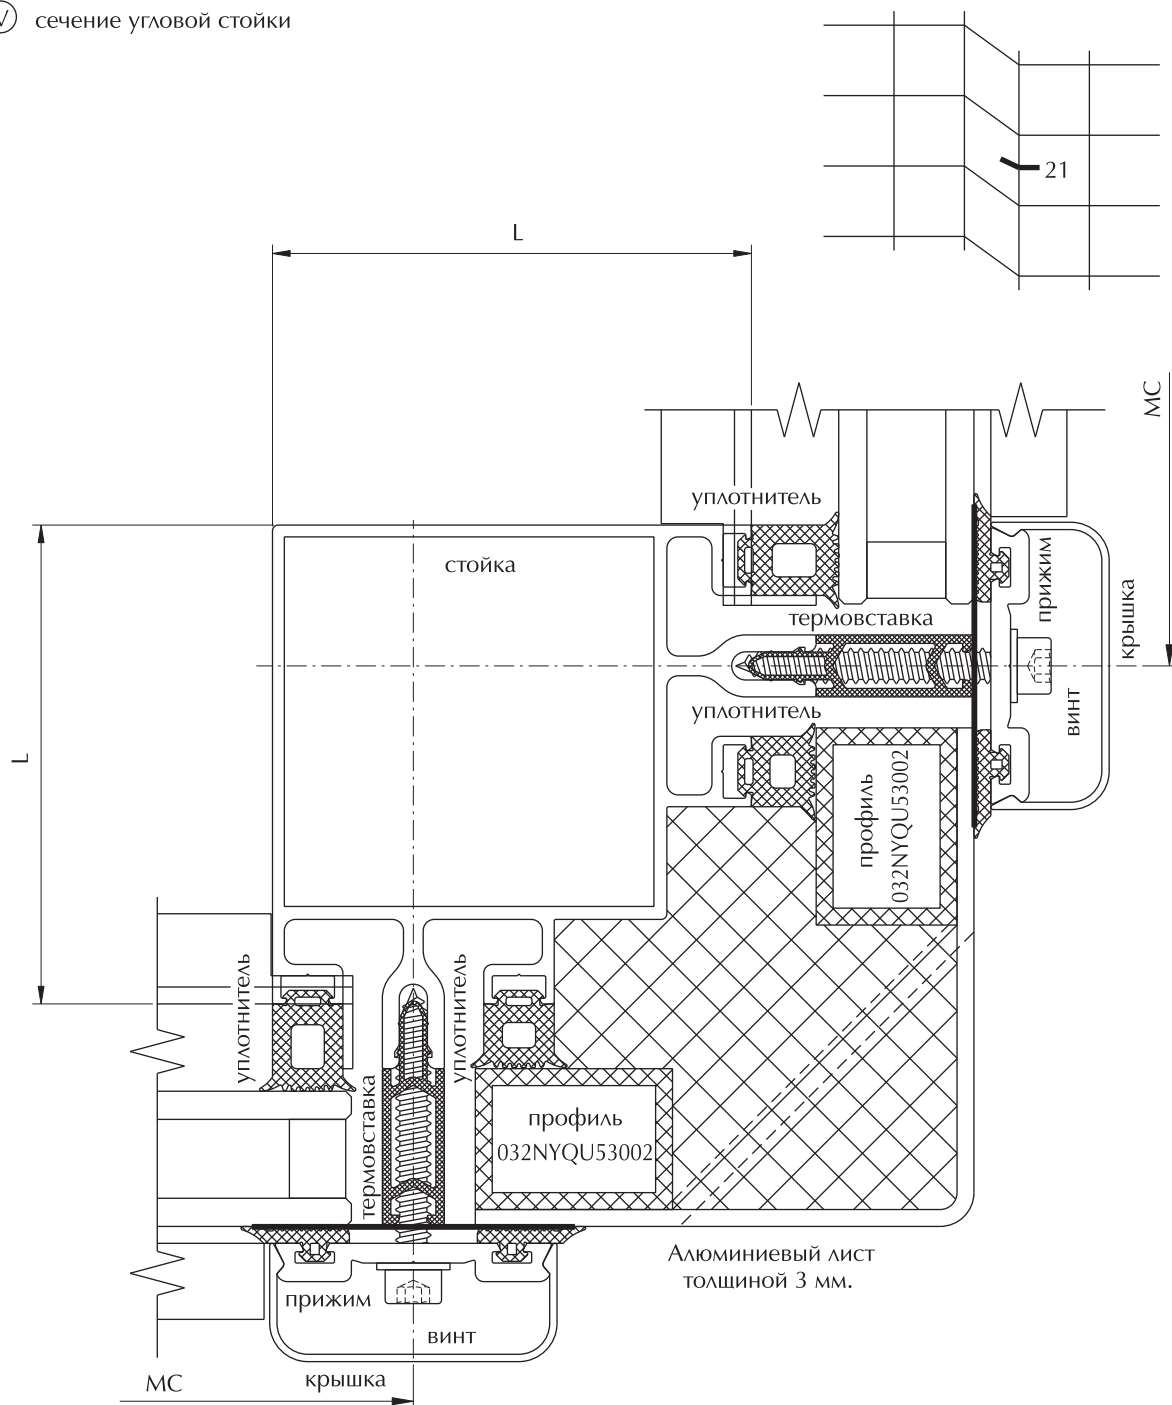

наименование	варианты установки	
стойка	150149	150150
крышка	150023 / 150041	150402
прижим	150021 / 150302	
уплотнитель	см 9.06	
винт		
L, мм	85	102


II сечение стойки с трансформируемым внутренним углом

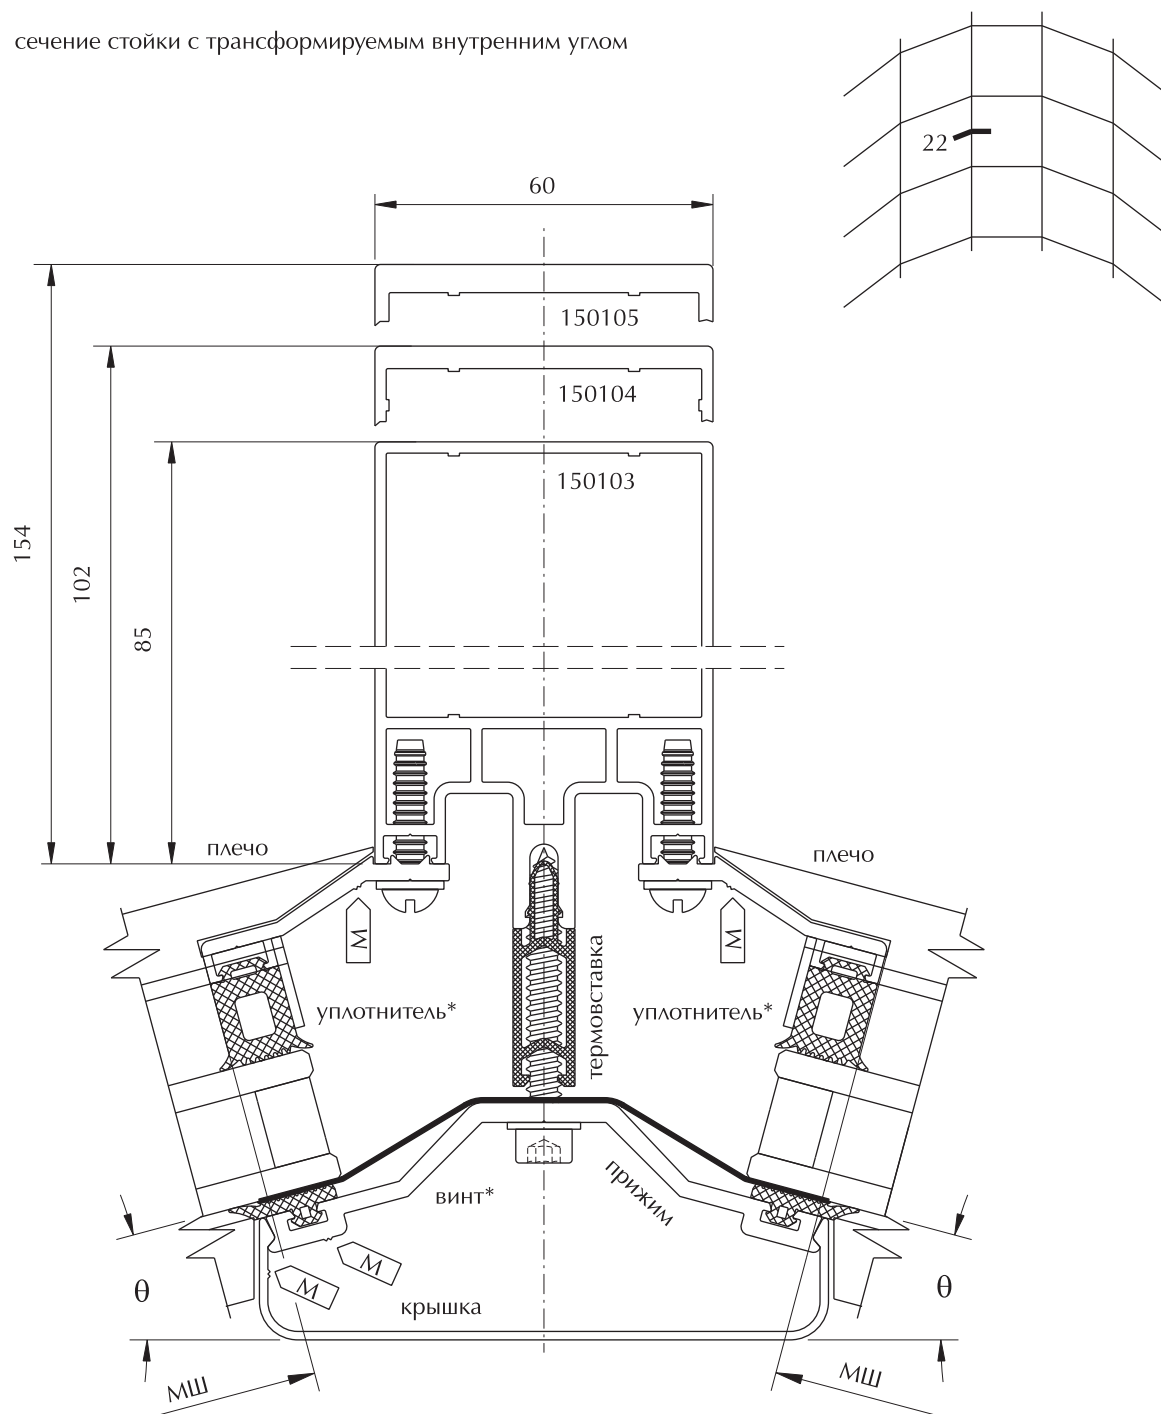

* См. 9.07

θ	прижим	крышка	плечо	М
-7.5°±3.75°	150315	150421	150703	
-15°±3.75°	150316	150422	150704	
-22.5°±3.75°	150317	150423	150705	
-30°±3.75°	150318	150424	150706	
-37.5°±3.75°	150319	150425	150707	
-45°±3.75°	150320	150426	150708	


III сечение стойки с трансформируемым внутренним углом со сбором конденсата

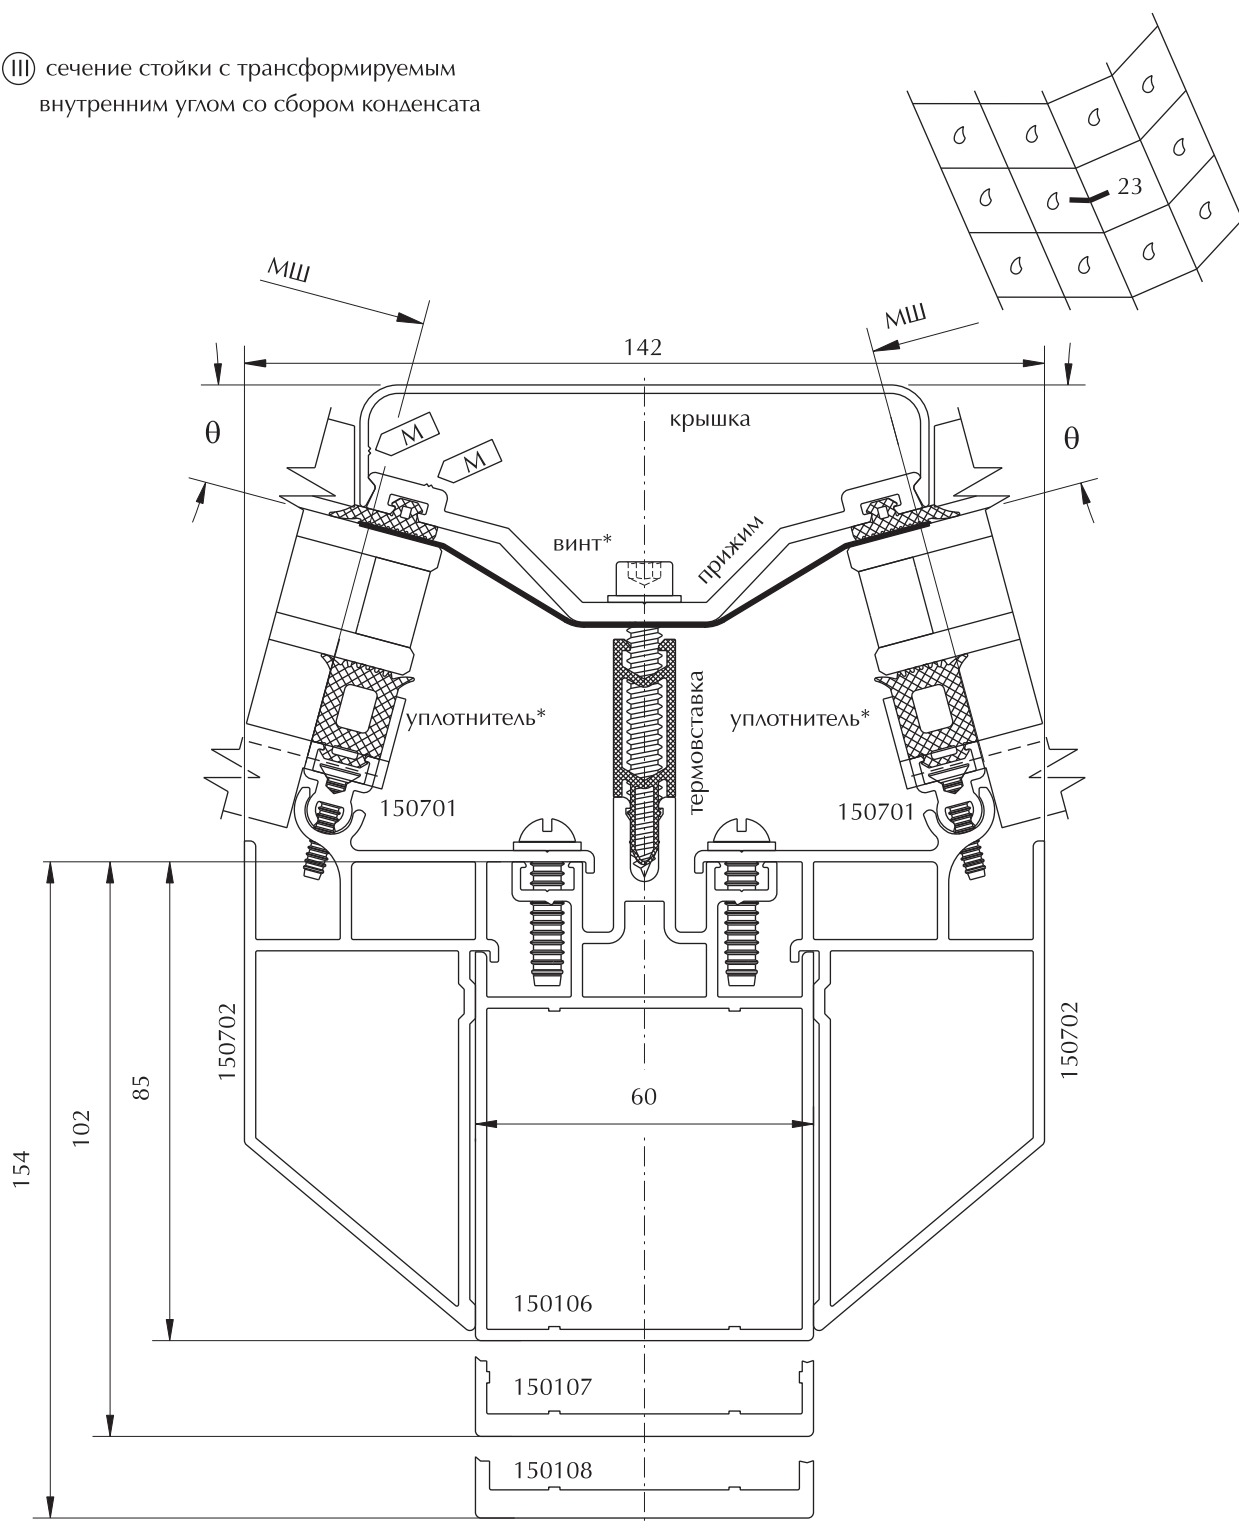

θ	прижим	крышка	М
-7.5°±3.75°	150315	150421	
-15°±3.75°	150316	150422	
-22.5°±3.75°	150317	150423	
-30°±3.75°	150318	150424	
-37.5°±3.75°	150319	150425	
-45°±3.75°	150320	150426	

* См. 9.07

Ⓥ сечение стойки с трансформируемым внутренним углом

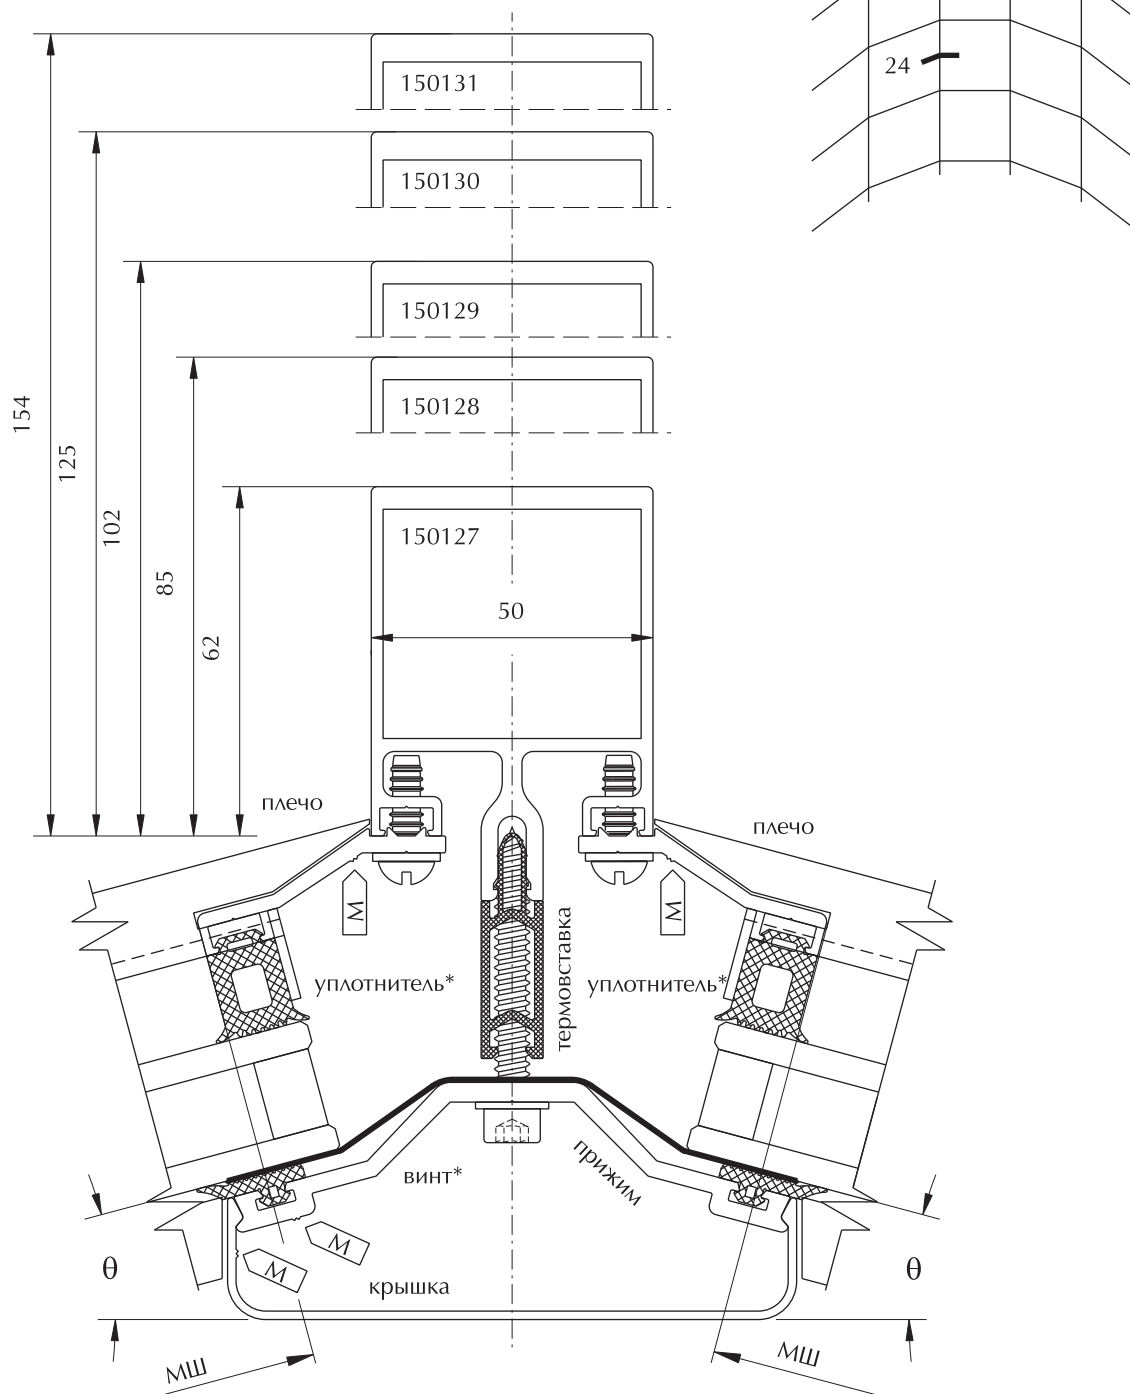


θ	прижим	крышка	плечо	М
-7.5°±3.75°	150315	150421	150703	
-15°±3.75°	150316	150422	150704	
-22.5°±3.75°	150317	150423	150705	
-30°±3.75°	150318	150424	150706	
-37.5°±3.75°	150319	150425	150707	
-45°±3.75°	150320	150426	150708	

* См. 9.07



(I-V) сечение внутреннего прямого угла

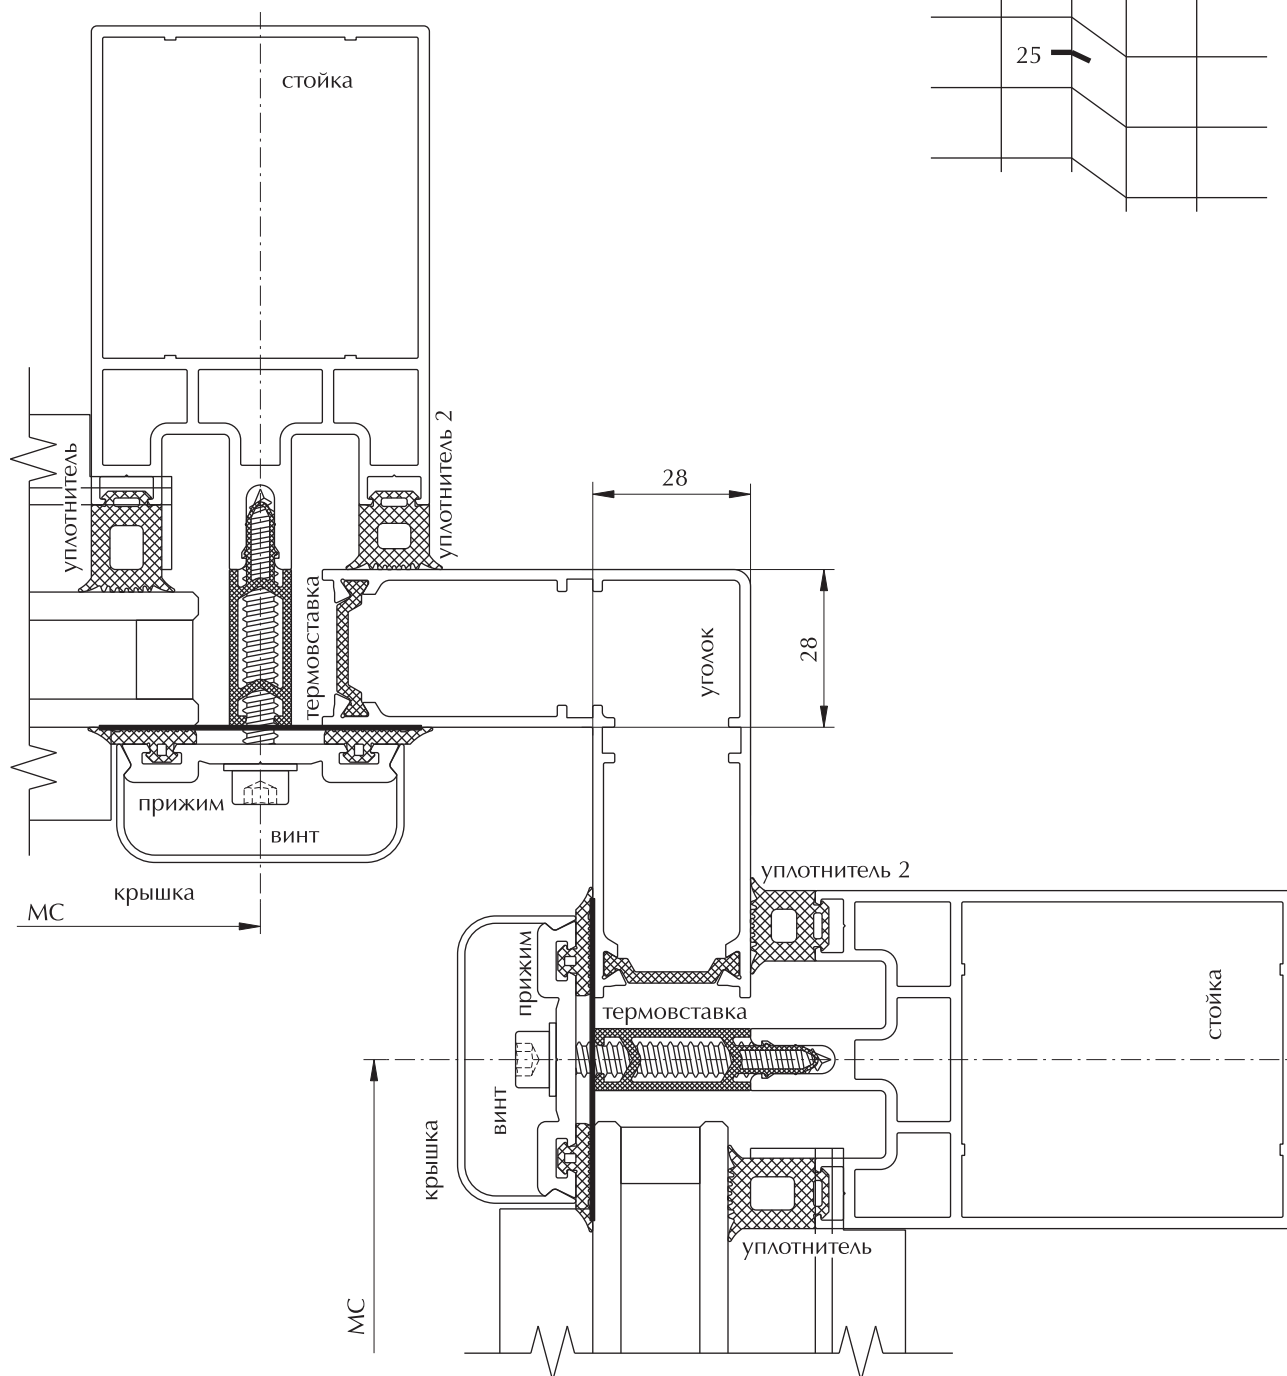



наименование	варианты установки		
стойка	150024, 150022, 150034, 150037, 150012, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116, 150121-150131	
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041*	150402
уголок	150801	150802	150803
уплотнитель			
уплотнитель 2	см 9.03		см 9.04-9.06
винт			

*Возможна установка только на одну из стоек.



① сечение ригеля

Внимание! Устанавливать только на стойки группы ①.

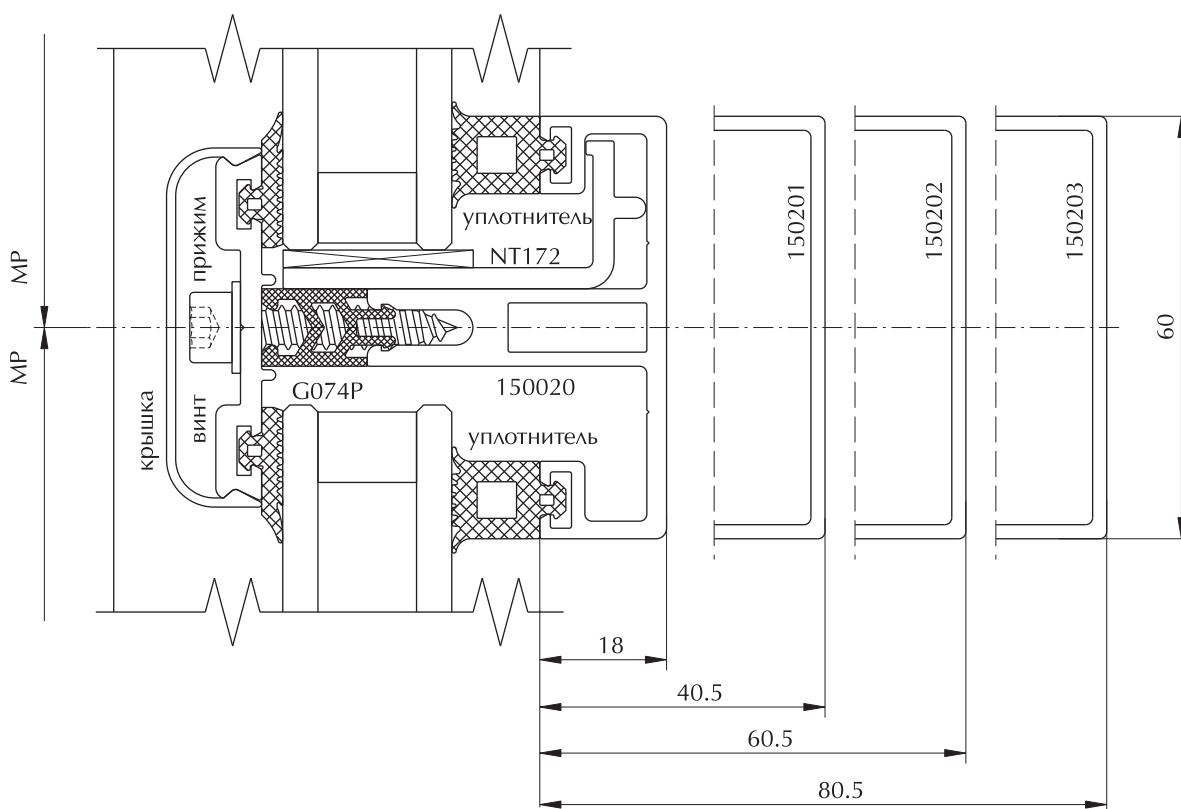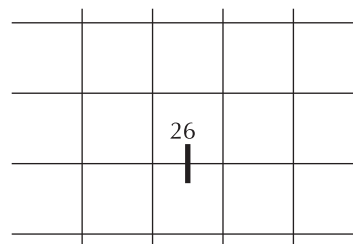



наименование	варианты установки	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.03	
винт		



II сечение ригеля

Внимание! Устанавливать на стойки группы II.

Возможна установка на стойки группы V.

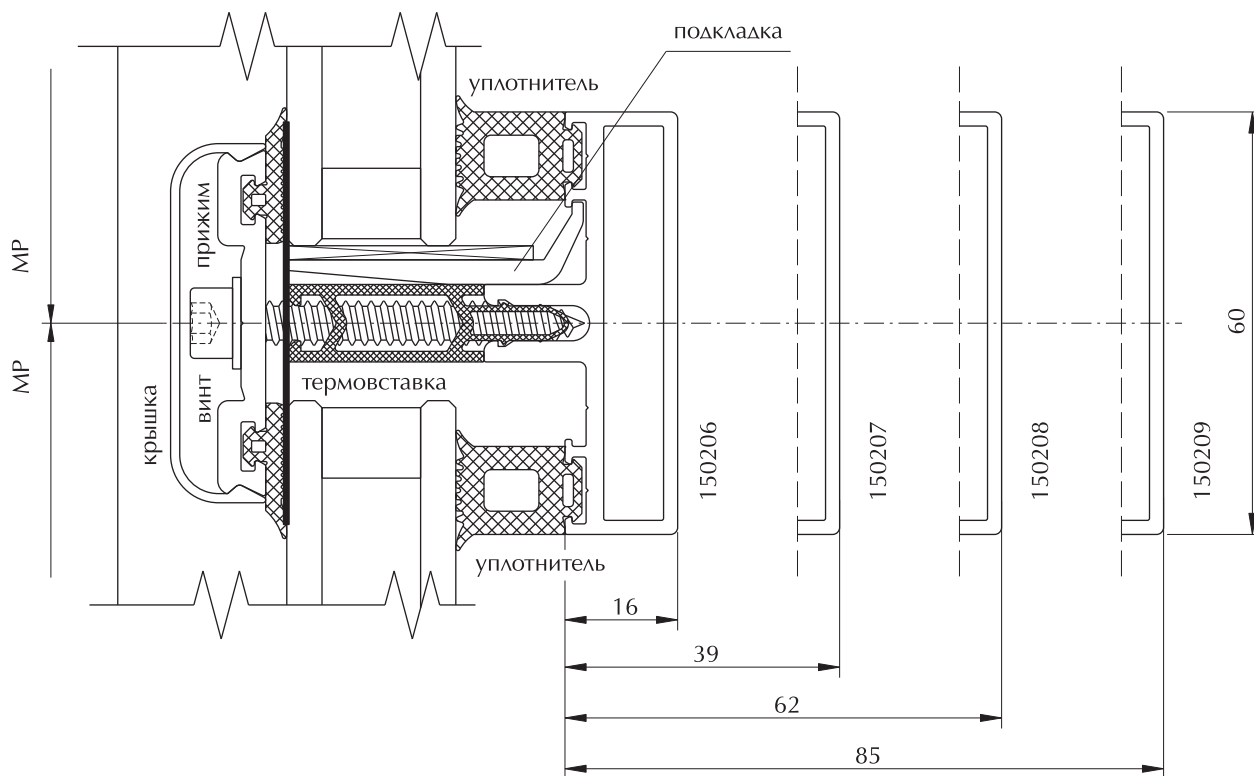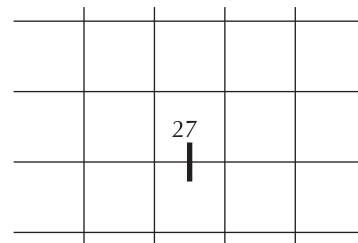


наименование	варианты установки	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
подкладка	см 9.04	
уплотнитель		
винт		



III-IV сечение ригеля со сбором конденсата
Внимание! Устанавливать только на стойки групп III-IV.

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	28	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

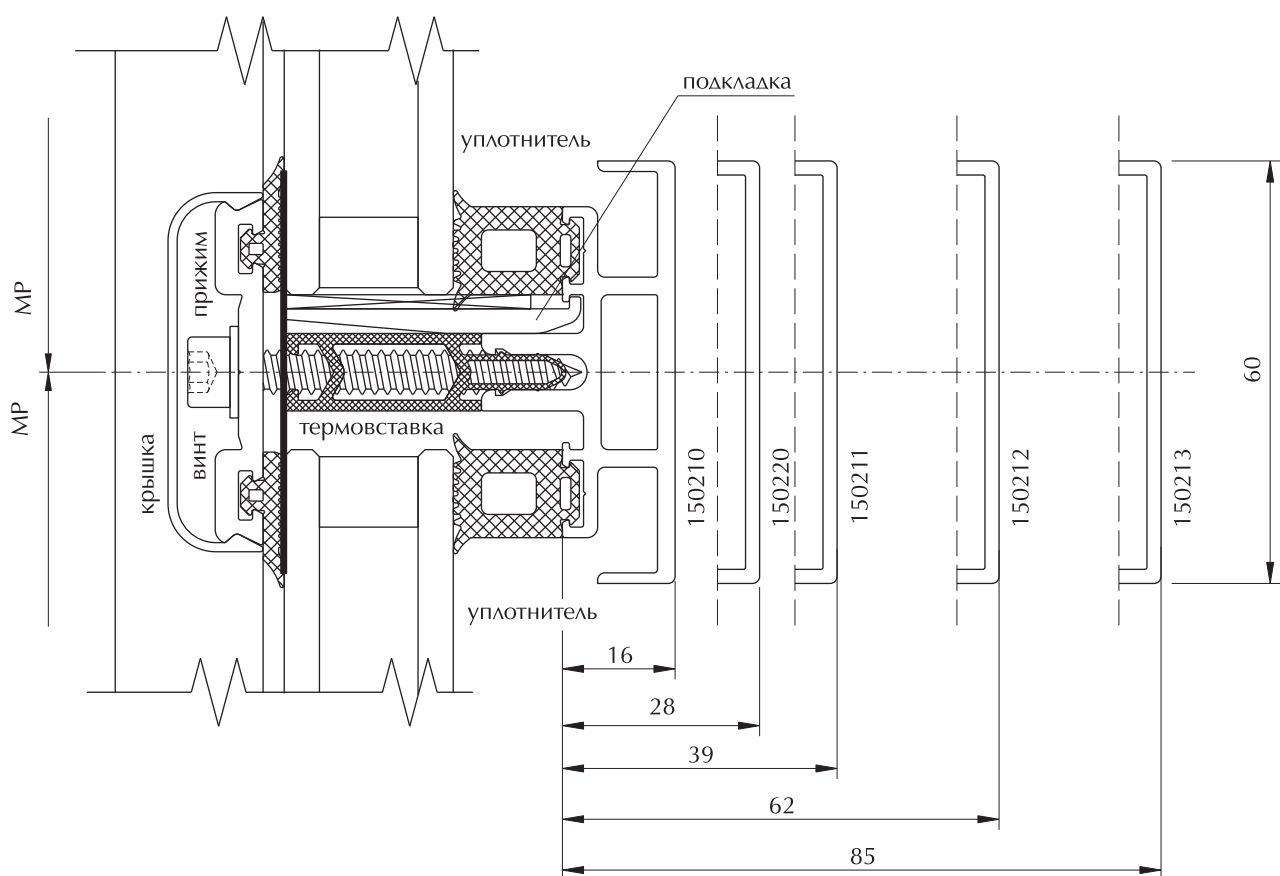


наименование	варианты установки
крышка	150006 / 150401
прижим	150021 / 150302
подкладка	см 9.05
уплотнитель	
винт	



III-IV сечение ригеля со сбором конденсата, сопрягаемого со сталью
Внимание! Устанавливать только на стойки групп III-IV.

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Ø	Ø	29	Ø	Ø
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

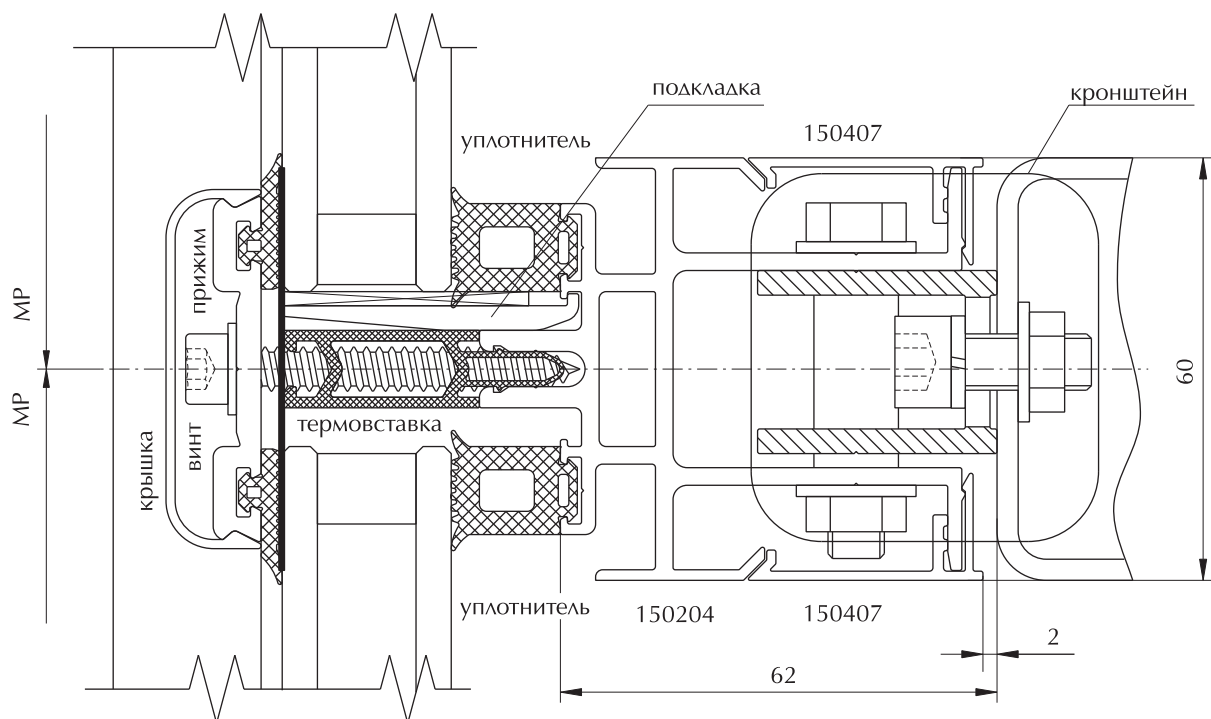



наименование	варианты установки		
крышка	150006	/	150401
прижим	150021	/	150302
подкладка	см 9.05		
уплотнитель			
винт			
кронштейн	K014	/	K015 / K016



Ⅴ сечение ригеля

Внимание! Устанавливать на стойки группы Ⅴ.


Возможна установка на стойки группы Ⅱ.

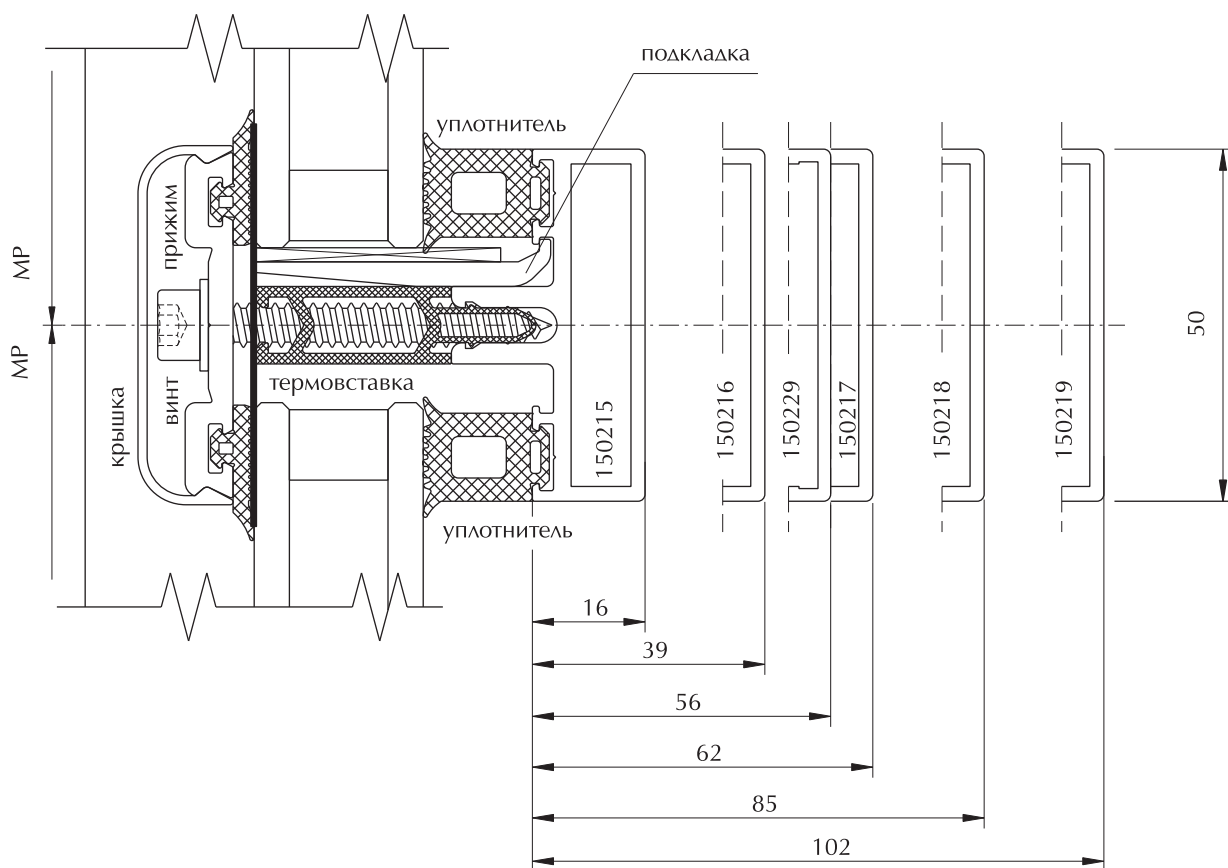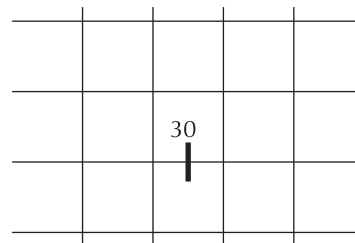

наименование	варианты установки	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
подкладка	см 9.06	
уплотнитель		
винт		



Ⓘ-Ⓥ сечение ригеля для наклонного покрытия

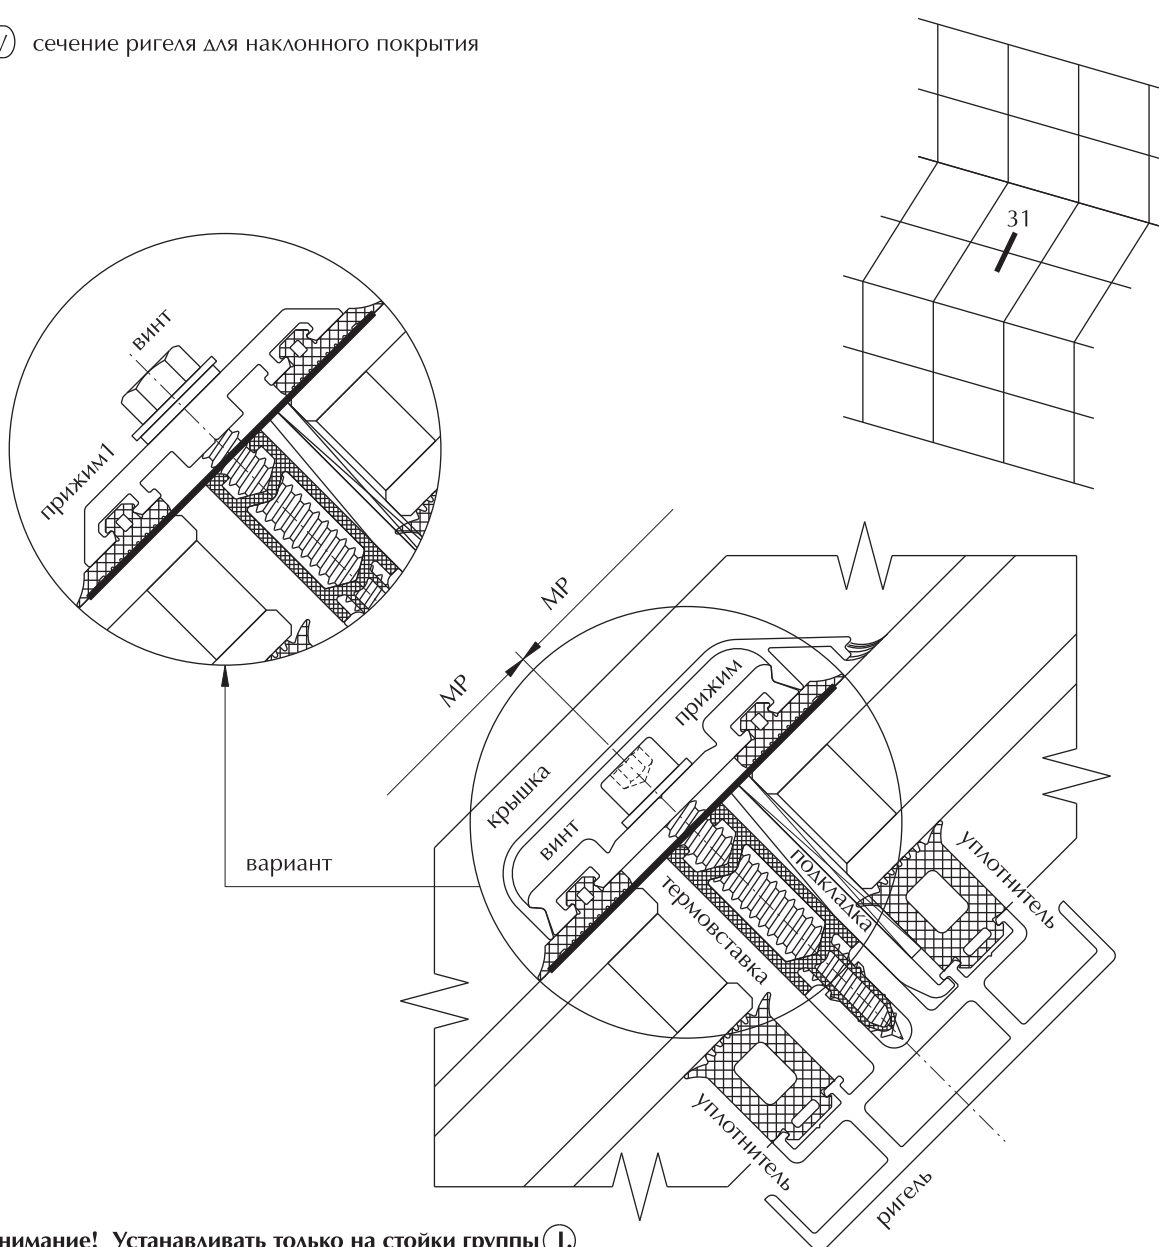

* **Внимание!** Устанавливать только на стойки группы Ⓘ.

** **Внимание!** Устанавливать только на стойки групп Ⓢ, Ⓥ.


*** **Внимание!** Устанавливать только на стойки групп ⓈⓈ-ⓋⓋ.

**** При использовании прижима 150323 крышка не устанавливается.

наименование	варианты установки			
ригель	150020, 150201-150203*	150206-150209**	150210-150213, 150220***	150215-150219, 150229**
подкладка	NT172	см 9.04	см. 9.05	см. 9.06
крышка	150002		150404	
прижим	150021		150302	
прижим1	150323****			
винт	см 9.03	см 9.04-9.06		
уплотнитель				


① сечение ригеля на изломе плоскостей покрытия (вар.1)

Внимание! Устанавливать только на стойки группы ①.

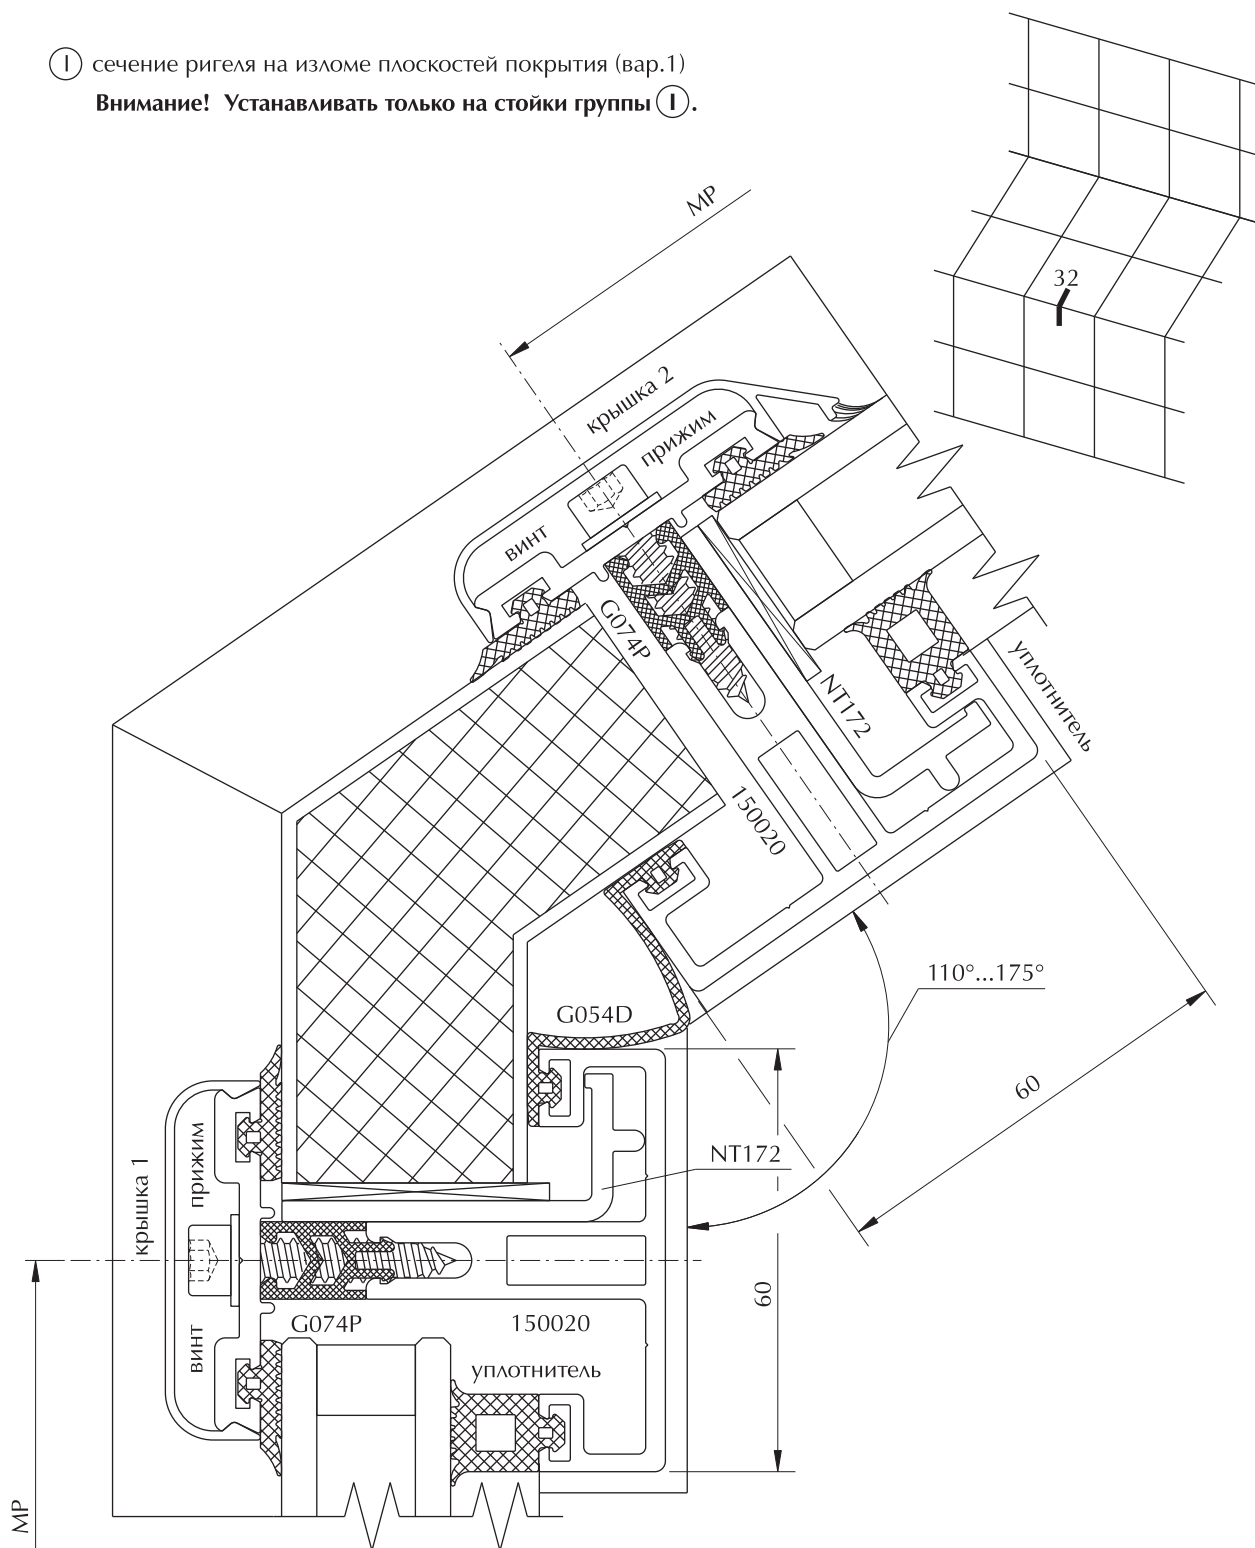

наименование	варианты установки	
крышка 1	150006	150401
крышка 2	150002	150404
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.03	
винт		

Ⓘ-V сечение ригеля на изломе плоскостей покрытия (вар.2)

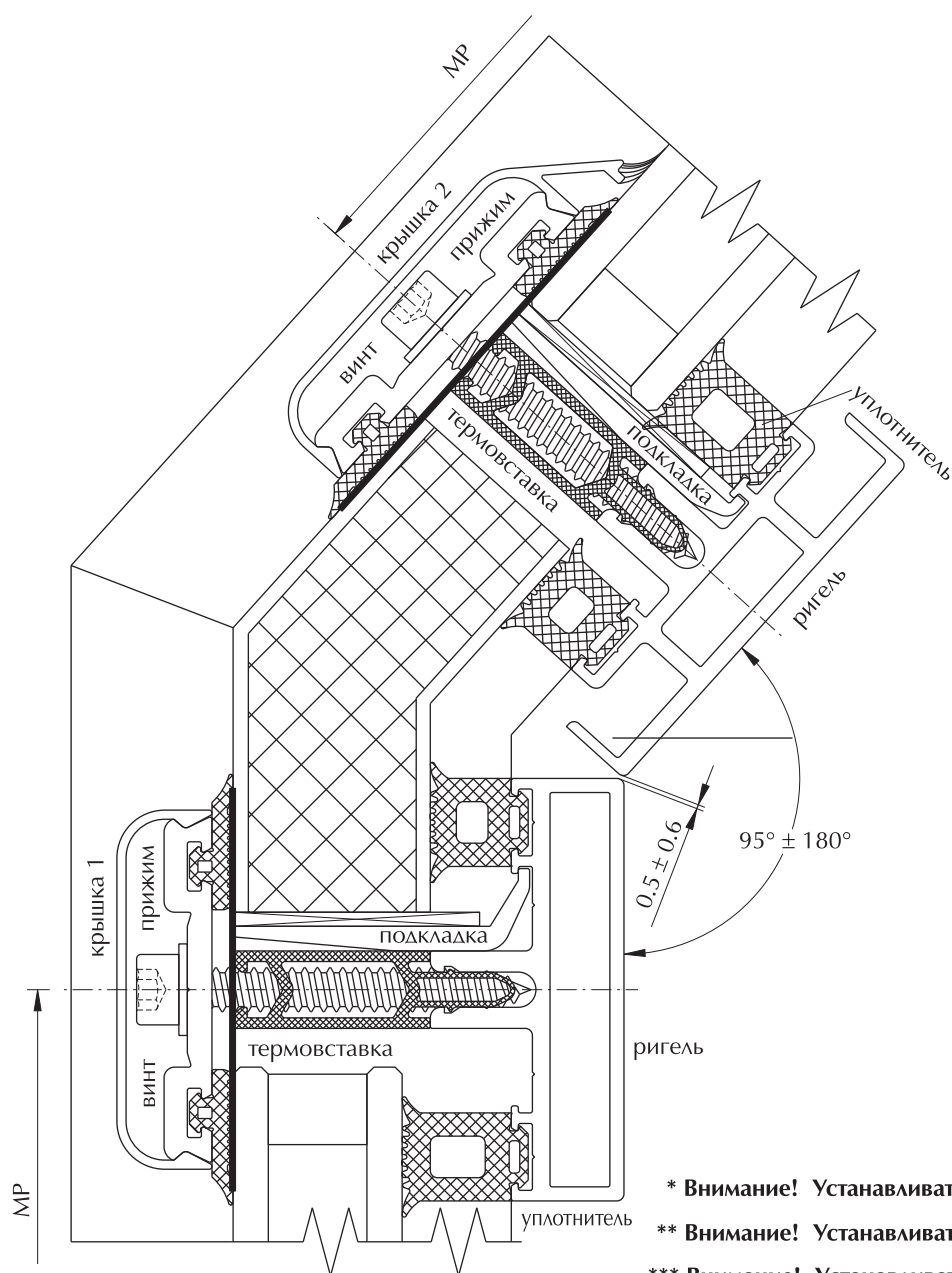


- * Внимание! Устанавливать только на стойки группы Ⓘ.
- ** Внимание! Устанавливать только на стойки групп Ⓓ, Ⓔ.
- *** Внимание! Устанавливать только на стойки групп Ⓓ-Ⓖ.

наименование	варианты установки			
ригель	150020, 150201-150203*	150206-150209**	150210-150213, 150220***	150215-150219, 150229**
подкладка	NT172	см. 9.04	см. 9.05	см. 9.06
крышка 1	150006		150401	
крышка 2	150002		150404	
прижим	150021		150302	
уплотнитель	см 9.03		см. 9.04-9.06	
винт				




II сечение ригеля на изломе плоскостей покрытия

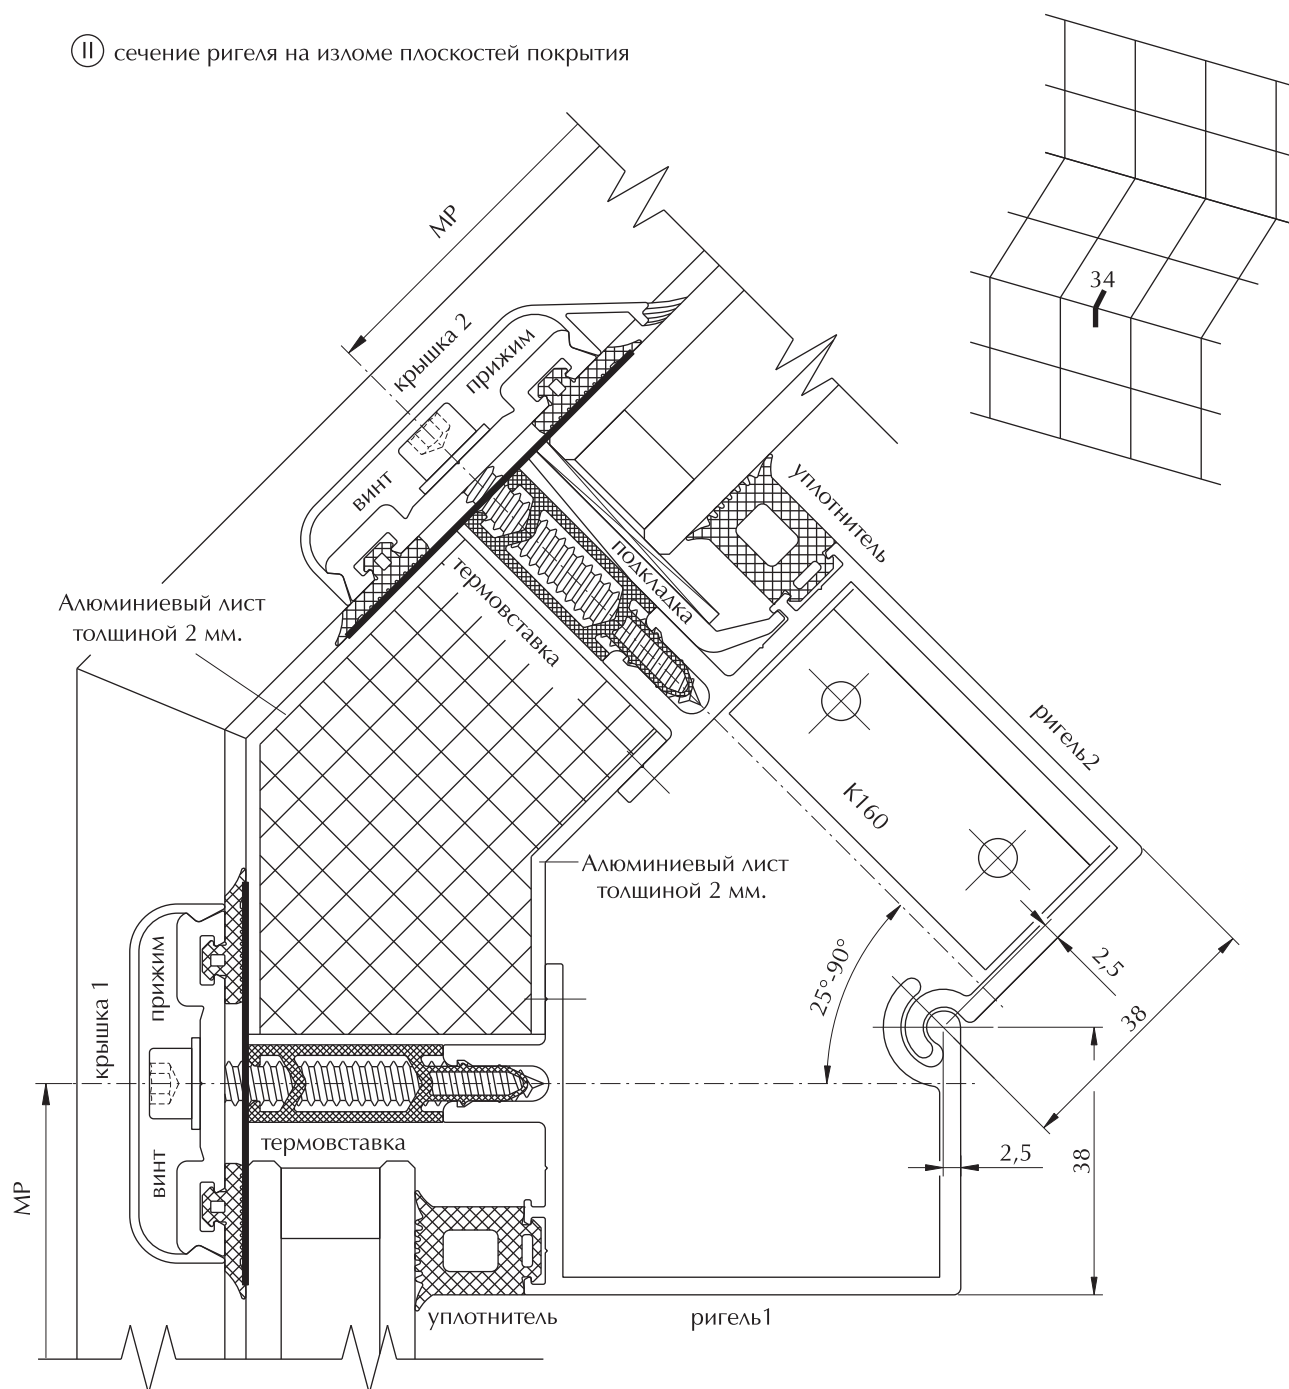

наименование	варианты установки	
ригель1	150221	
ригель2	150222	
подкладка	см 9.04	
крышка 1	150006	150401
крышка 2	150002	150404
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.04	
винт		


II-III сечение ригеля на изломе плоскостей покрытия

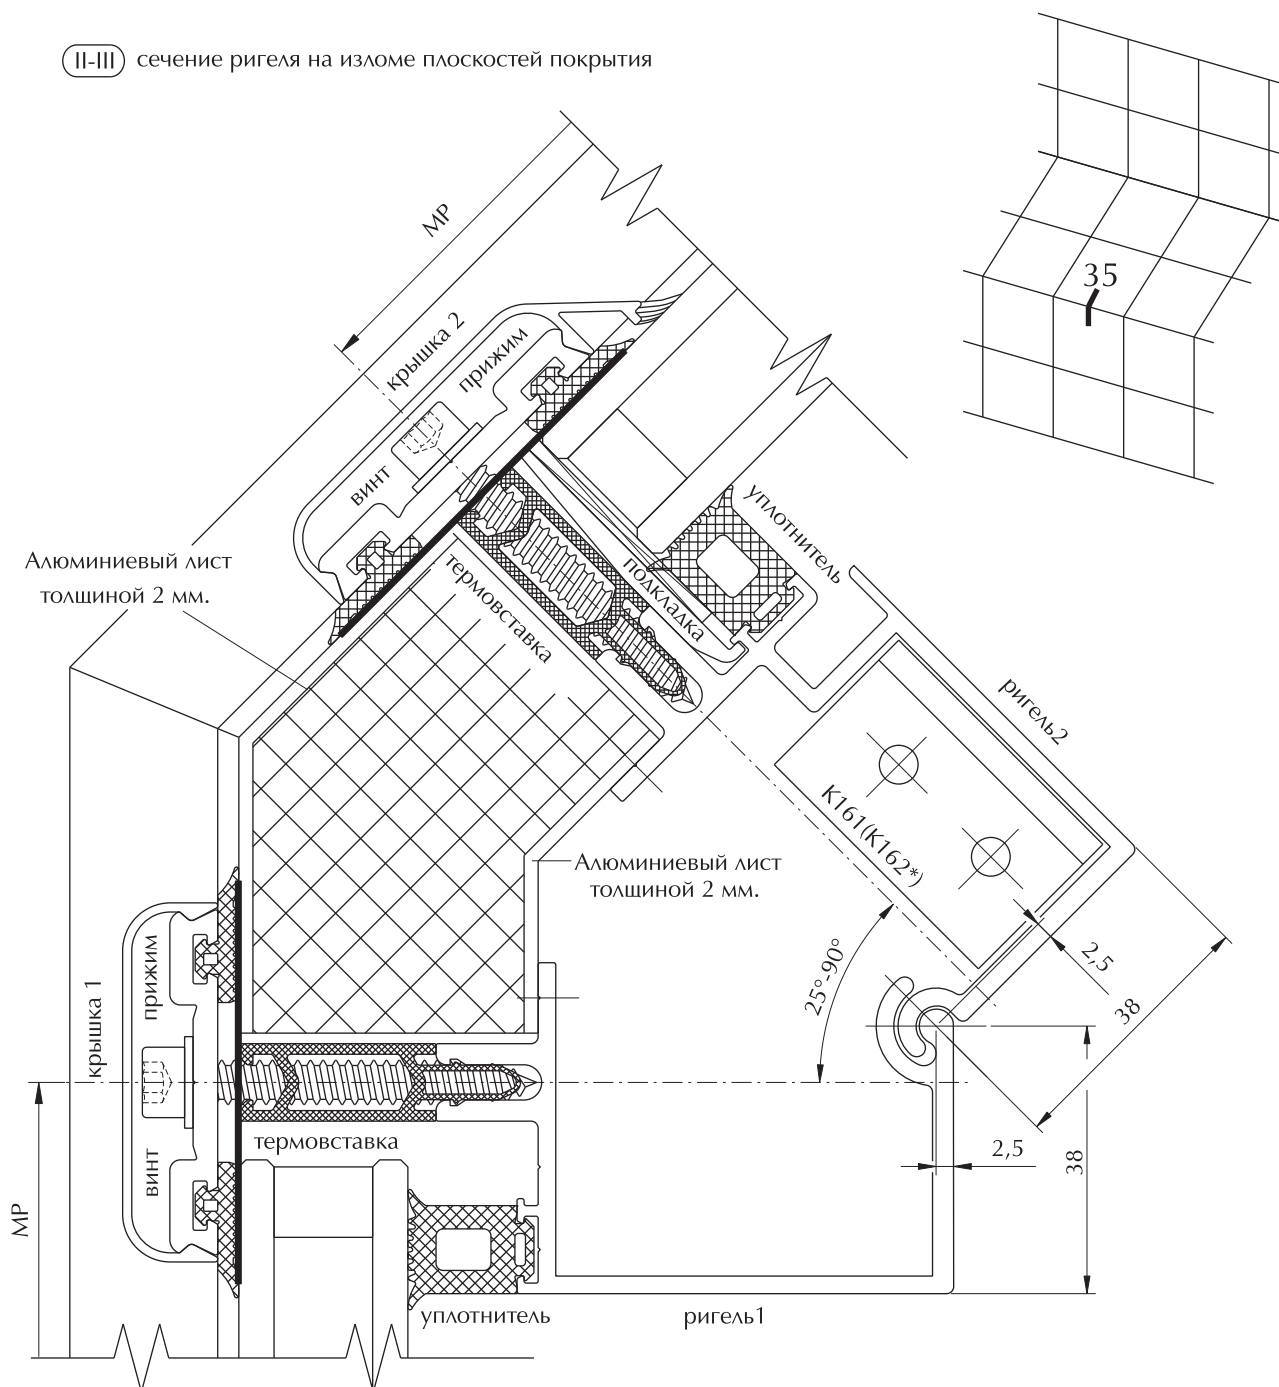

наименование	варианты установки	
ригель1	150221	
ригель2	150223	
подкладка	см 9.05	
крышка 1	150006	150401
крышка 2	150002	150404
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.04-9.05	
винт		

*Устанавливается на противоположном конце ригеля.

Ⓥ сечение ригеля на изломе плоскостей покрытия


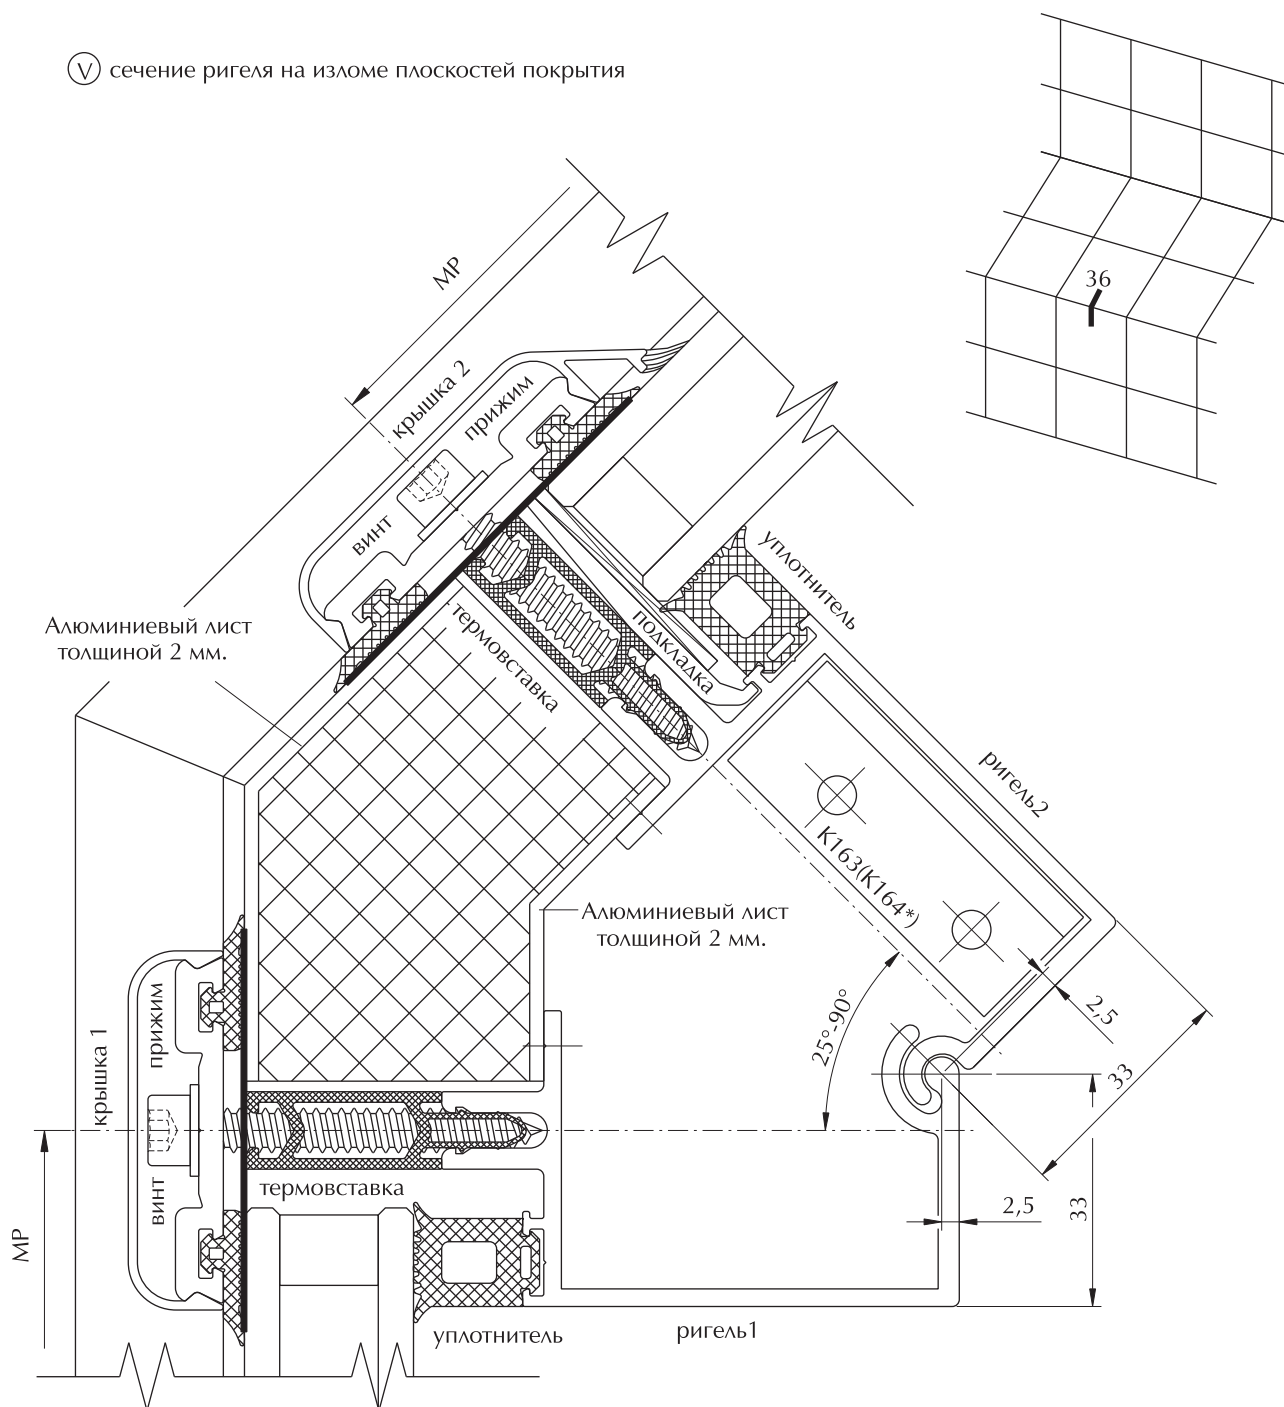


*Устанавливается на противоположном конце ригеля.

наименование	варианты установки	
ригель1	150224	
ригель2	150225	
подкладка	см 9.06	
крышка 1	150006	150401
крышка 2	150002	150404
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		

III-IV сечение ригеля со сбором конденсата
на изломе плоскостей покрытия



Внимание! Устанавливать только на стойки групп III-IV.

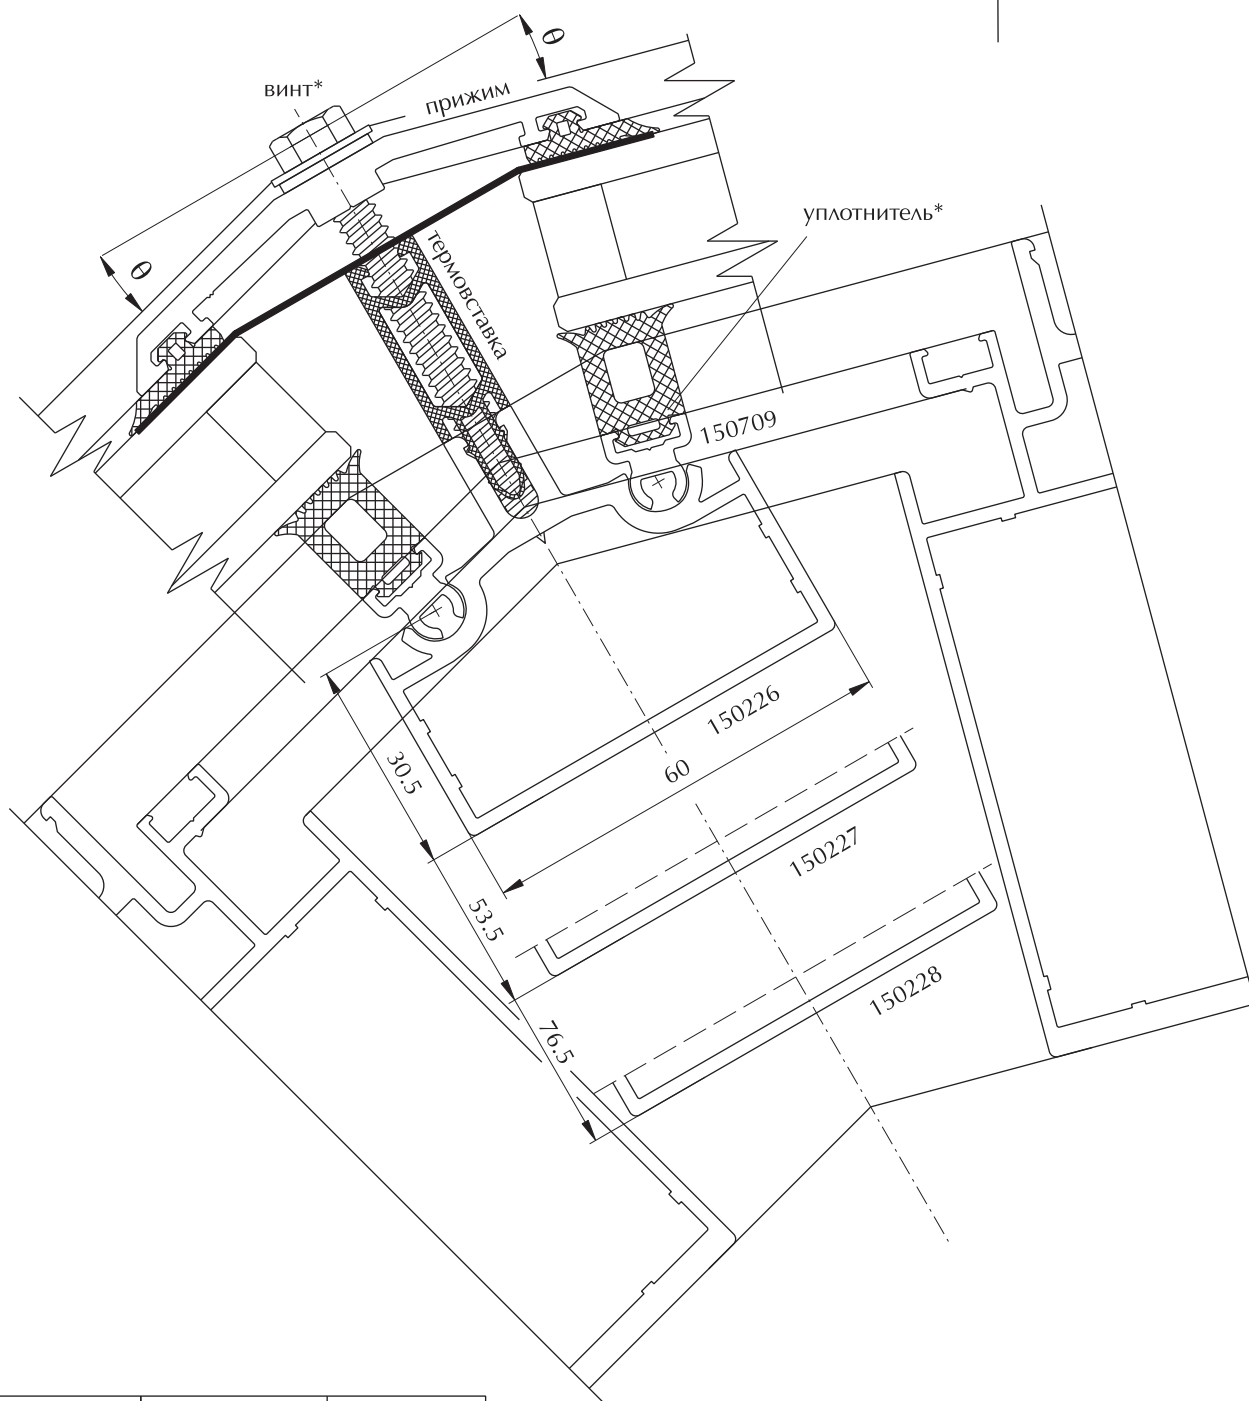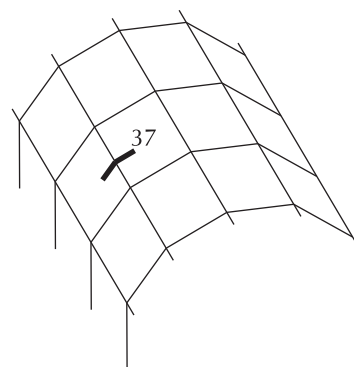

θ	прижим	М
7.5°±3.75°	150324	
15°±3.75°	150325	

* См. 9.07


III-IV сечение конькового ригеля со сбором конденсата
Внимание! Устанавливать только на стойки групп III-IV.

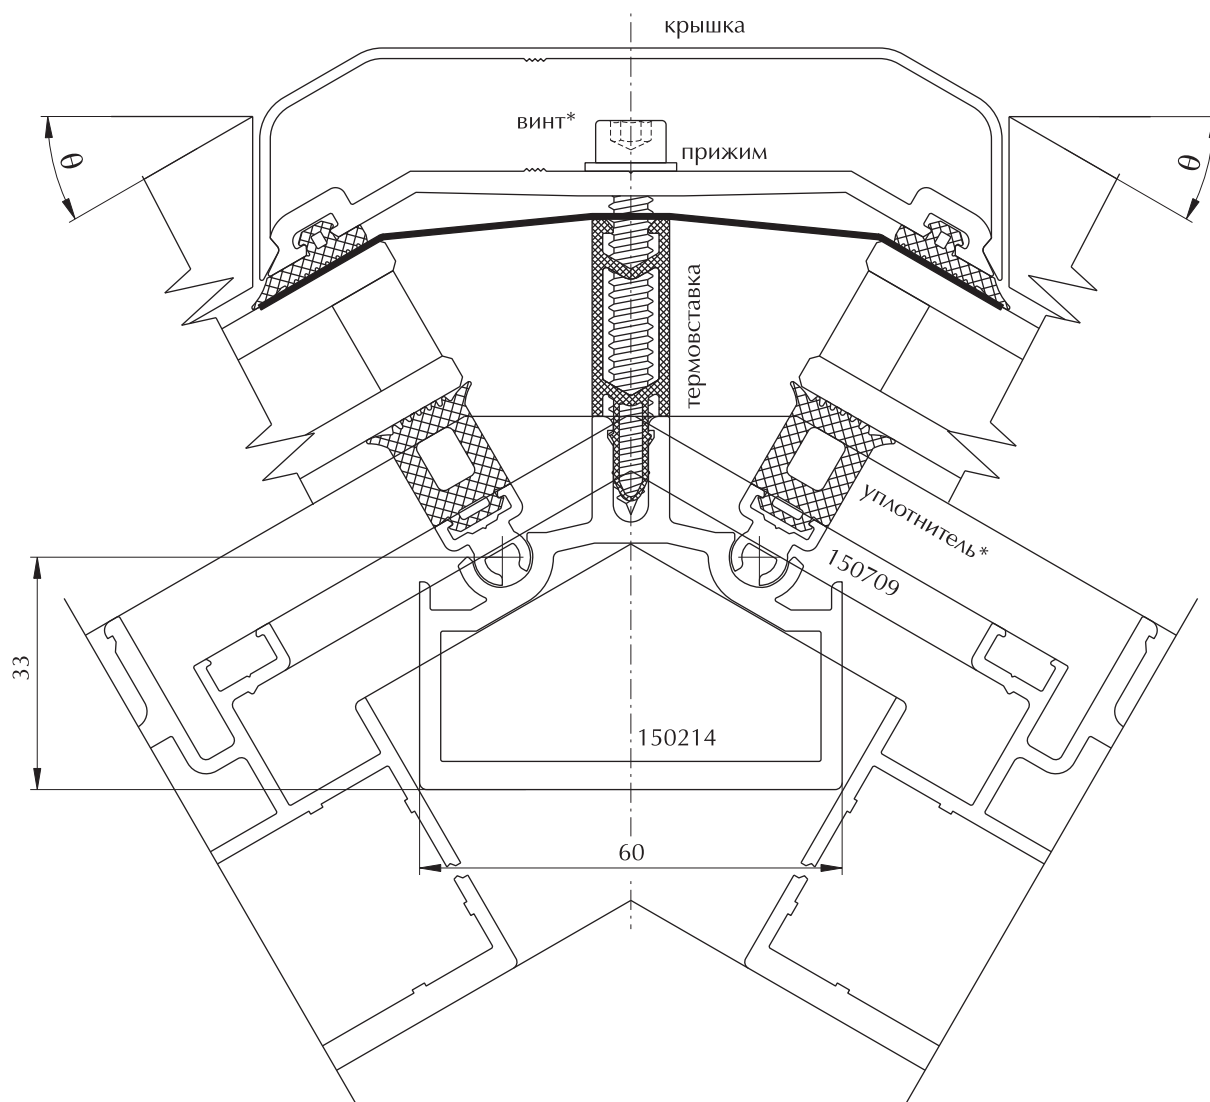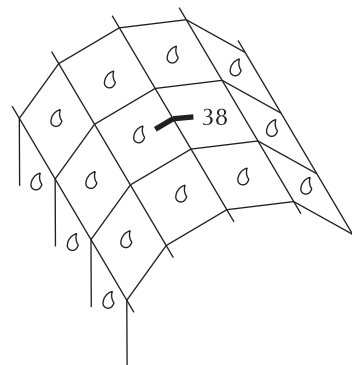

θ	прижим	крышка	М
7.5°±3.75°	150309	150415	
15°±3.75°	150310	150416	
22.5°±3.75°	150311	150417	
30°±3.75°	150312	150418	
37.5°±3.75°	150313	150419	
45°±3.75°	150314	150420	

* См. 9.07

Ⓘ-V сечение ригеля на внутреннем изломе плоскостей покрытия

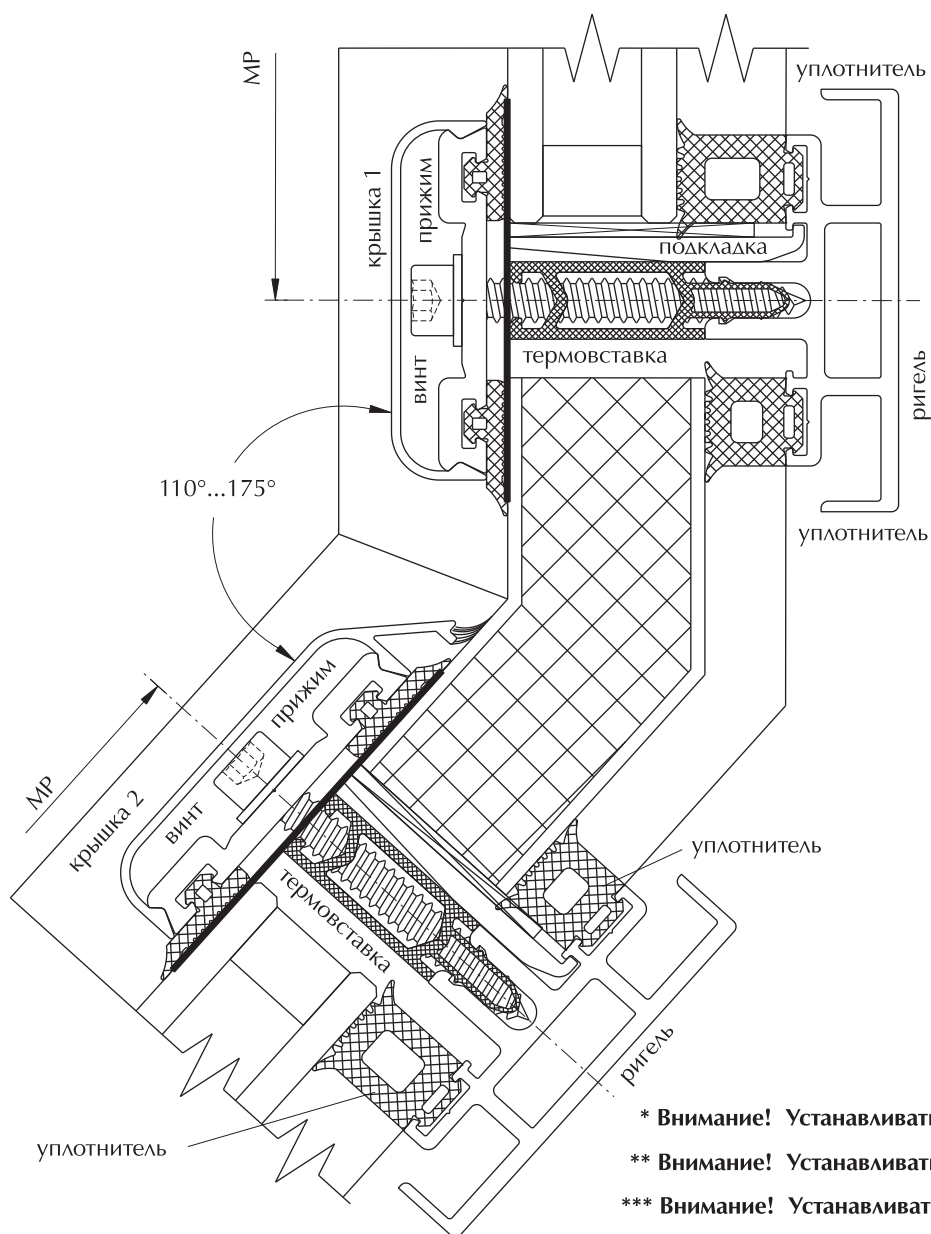


* Внимание! Устанавливать только на стойки группы Ⓘ.

** Внимание! Устанавливать только на стойки групп Ⓙ, Ⓥ.


*** Внимание! Устанавливать только на стойки групп ⓓ-Ⓦ.

наименование	варианты установки			
ригель	150020, 150201-150203*	150206-150209**	150210-150213, 150220***	150215-150219, 150229**
подкладка	NT172	см. 9.04	см. 9.05	см. 9.06
крышка 1	150006		150401	
крышка 2	150002		150404	
прижим	150021		150302	
уплотнитель	см 9.03		см 9.04-9.06	
винт				

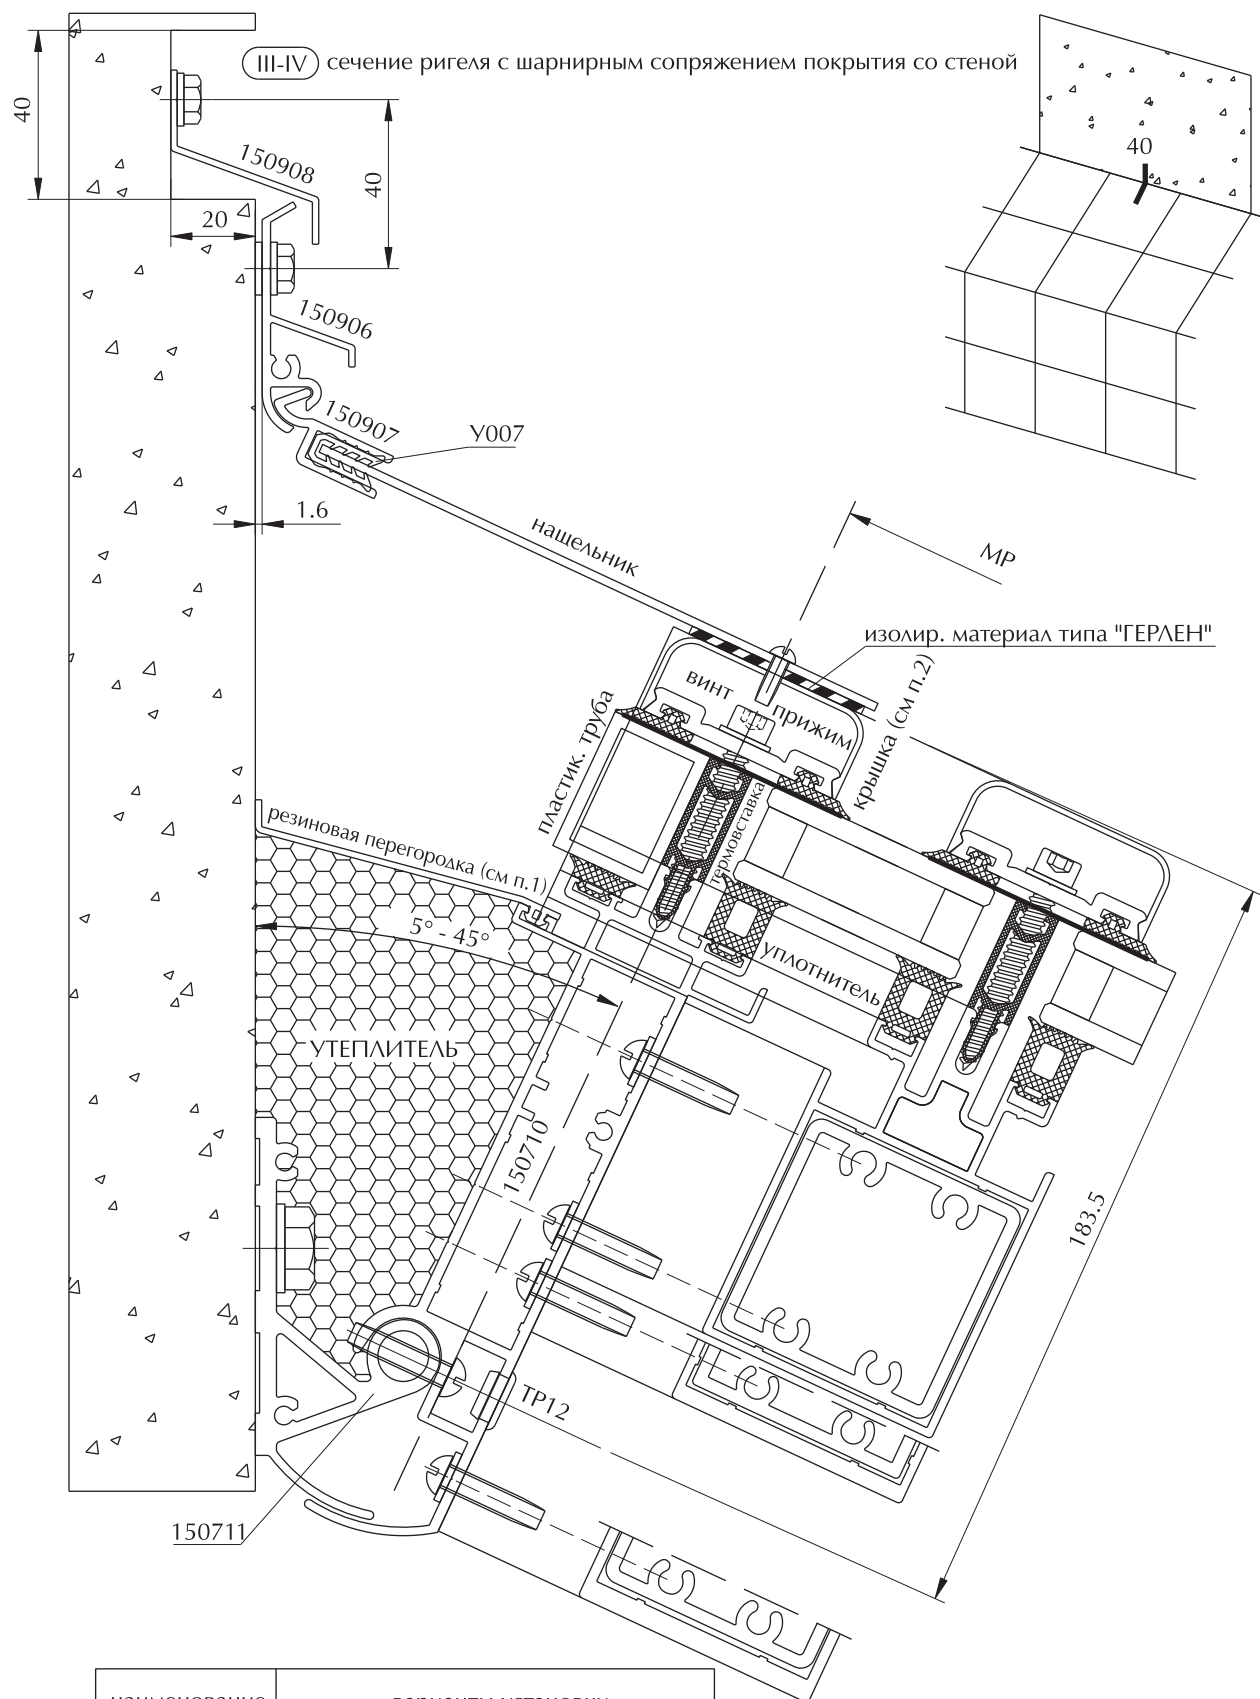

наименование	варианты установки		
крышка	150023	/	150041 / 150402
прижим	150021		/ 150302
уплотнитель	см 9.05		
винт			

1. При наклоне покрытия от 5° до 25° применять Y028; при наклоне покрытия от 25° до 45° применять Y029.
2. При выборе крышек стойки и ригеля необходимо исходить из того условия, что высота крышки ригеля 150710 должна быть равна высоте крышки стойки.

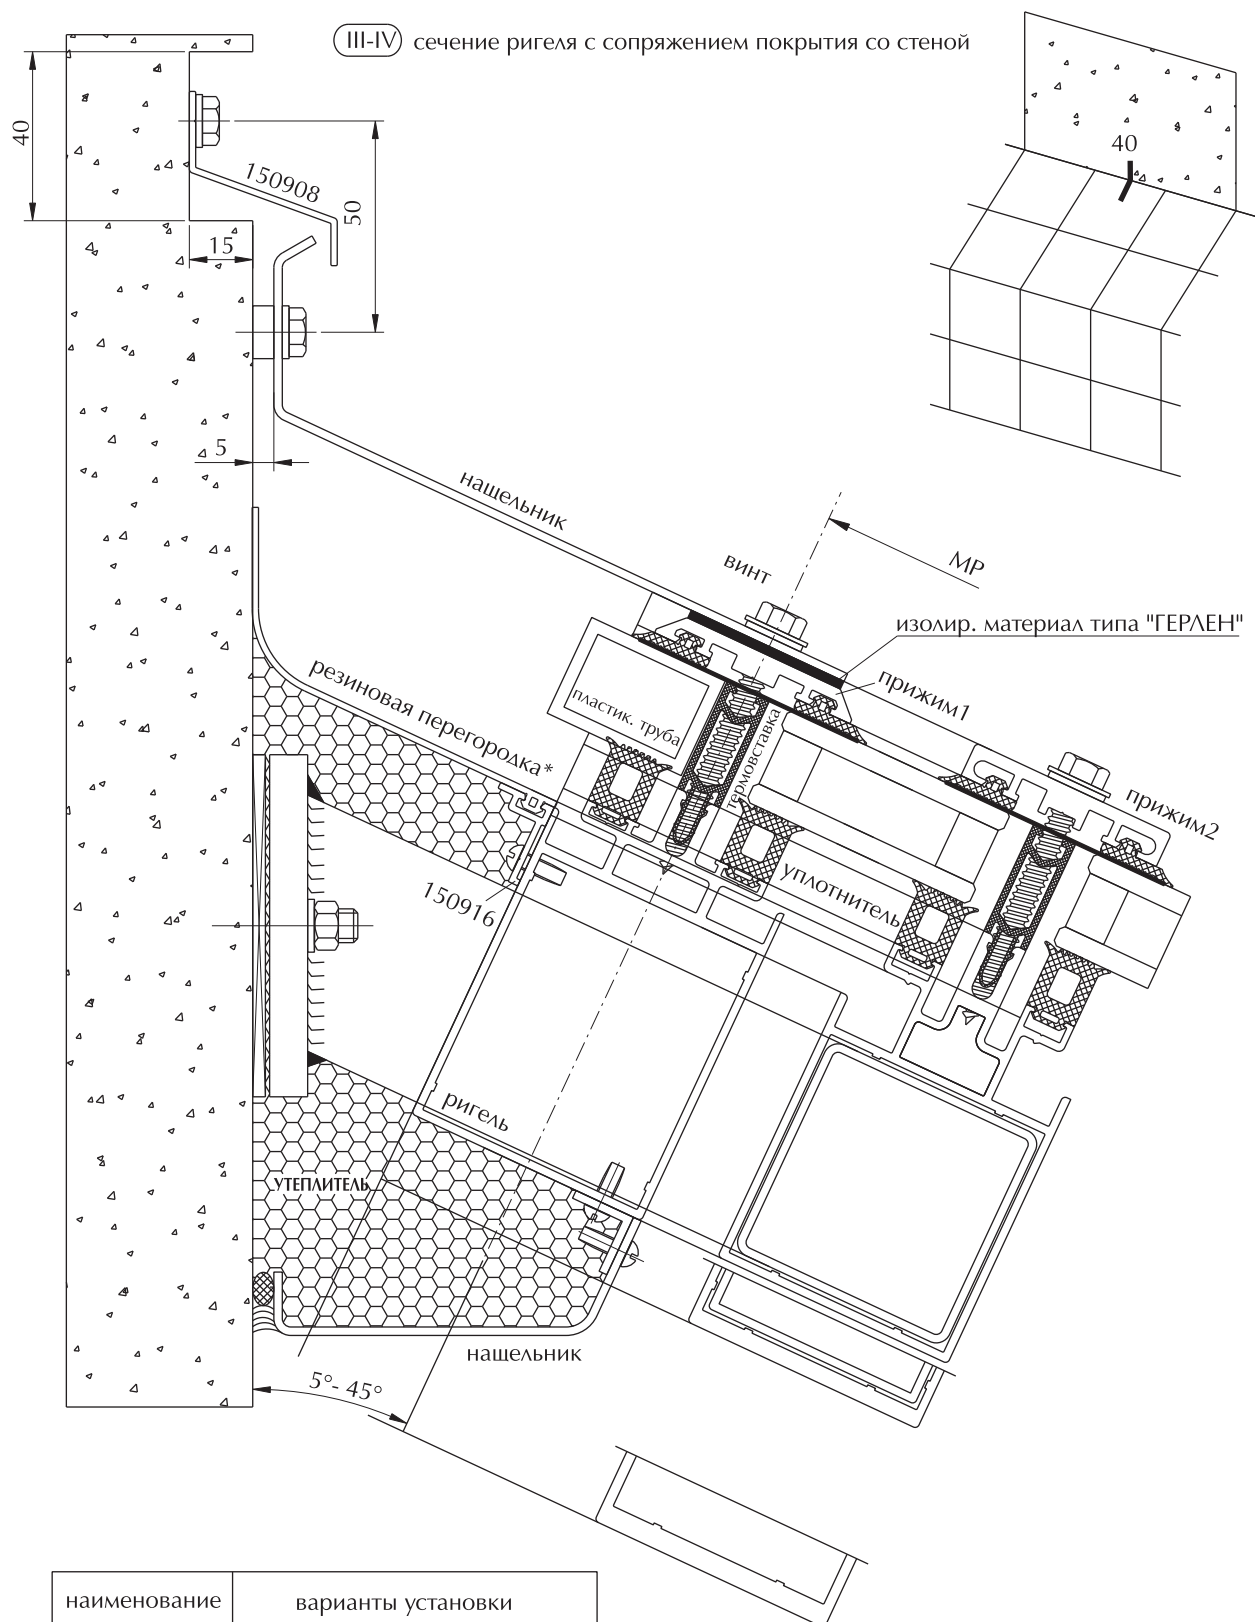


наименование	варианты установки
ригель	150210-150213, 150220
прижим1	150323
прижим2	150322
уплотнитель	см. 9.05
винт	

* При наклоне покрытия от 5° до 25° применять У028;
при наклоне покрытия от 25° до 45° применять У029.




(I-V) верхнее ригельное сечение мансардного окна

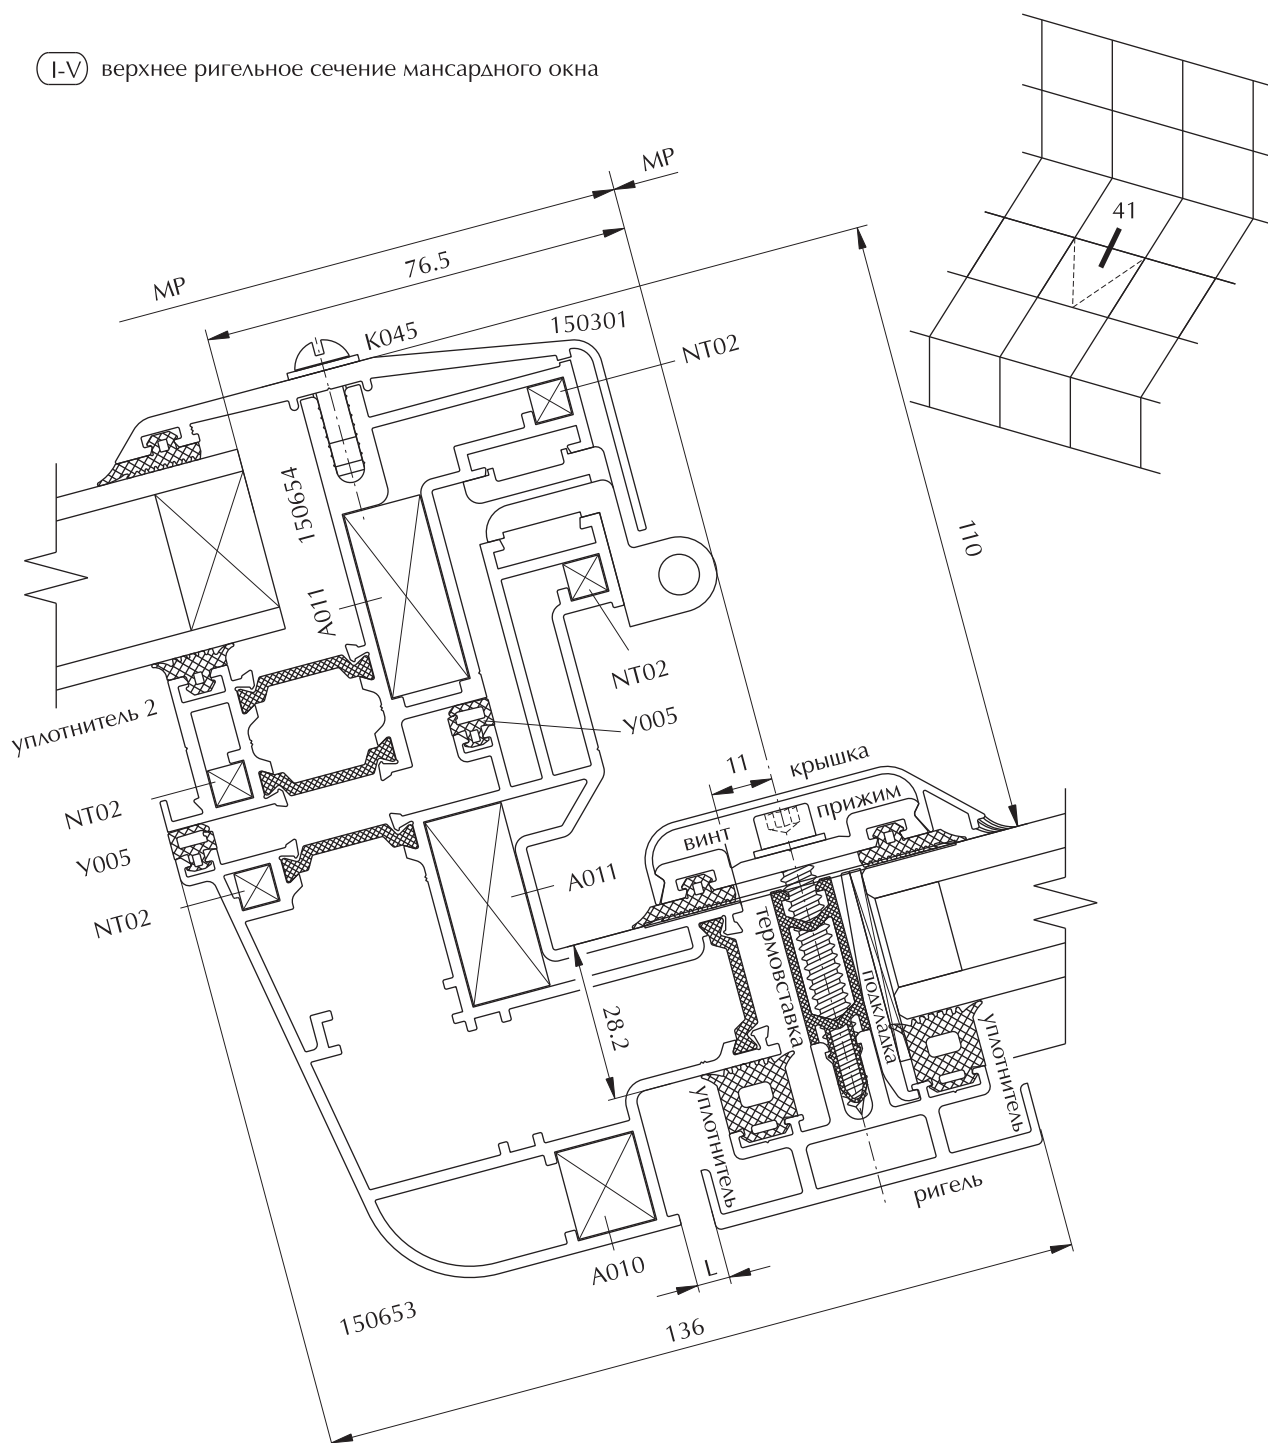

наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150206-150213, 150220	150215-150219, 150229
крышка	150002	150404	
прижим	150021	150302	
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.06	
уплотнитель 2		см 9.03	
винт		см 9.04-9.06	
L, мм	6		11



(I-V) стоечное сечение мансардного окна

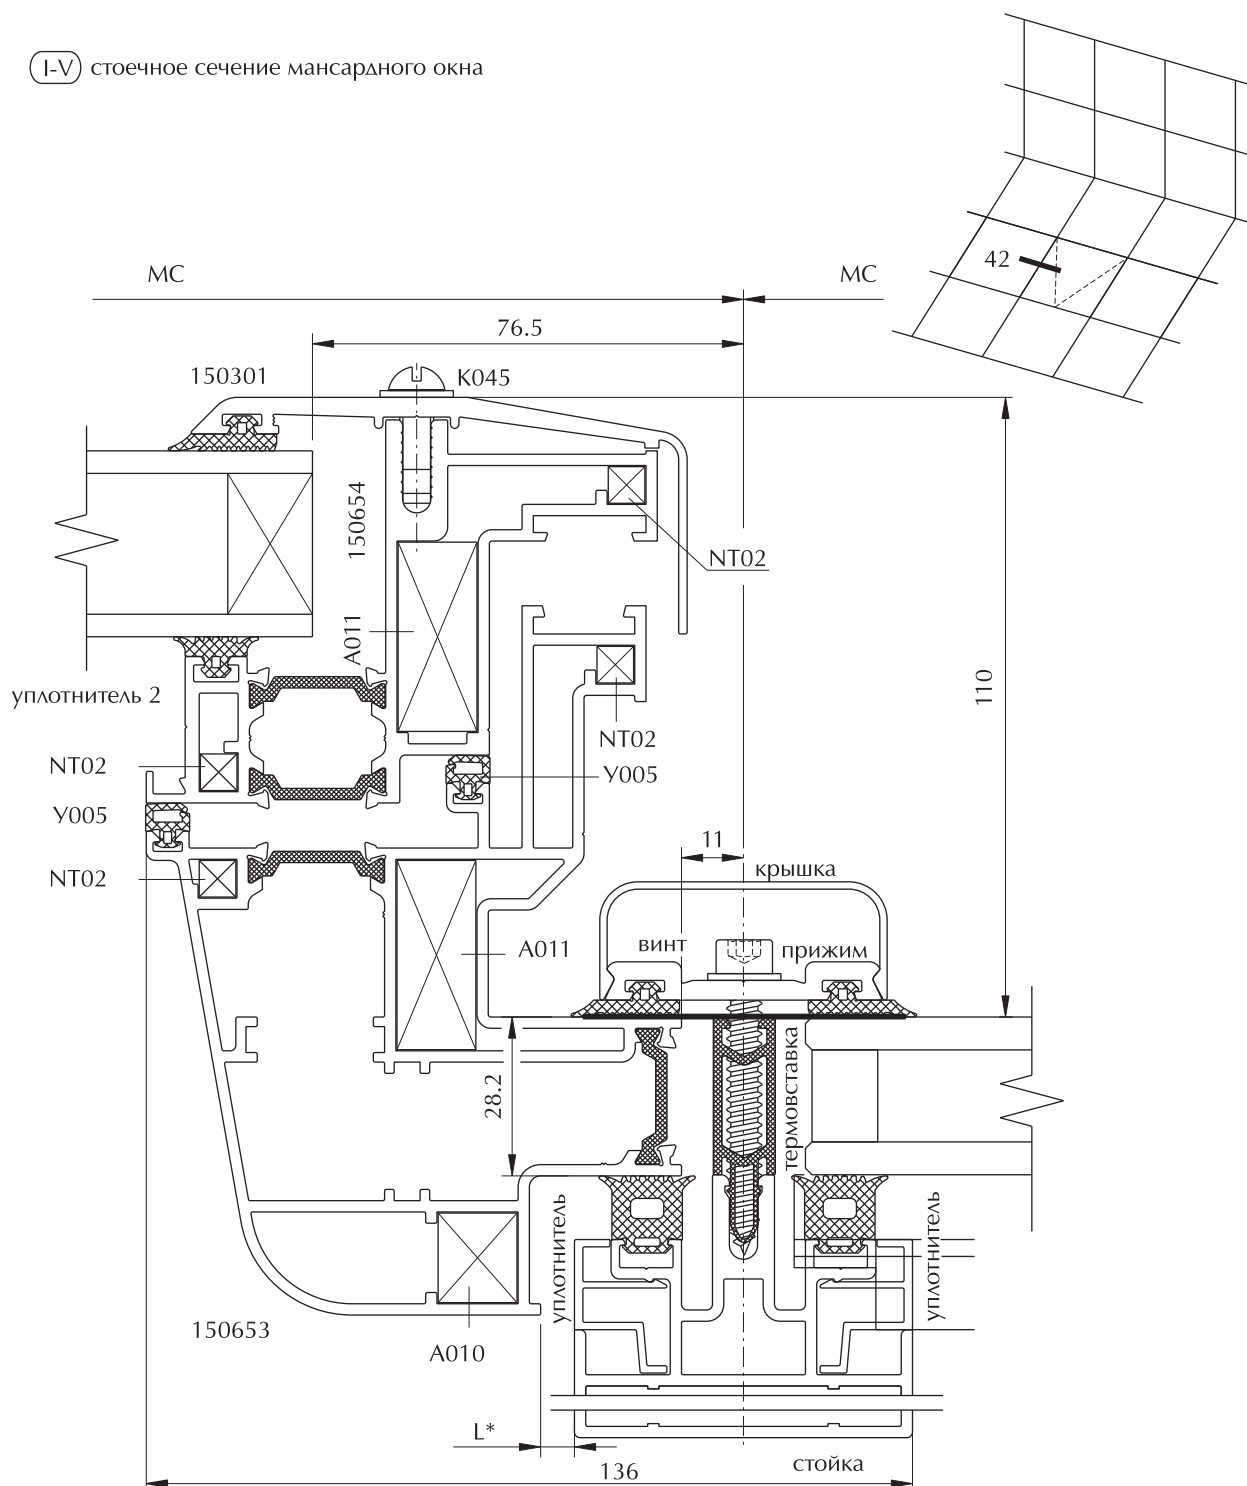


наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022, 150034-150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116, 150121-150131
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.06
уплотнитель 2		см 9.03
винт		см 9.04-9.06

* Для стоек групп (I-IV) L=6, для группы (V) L=11.




(I-V) нижнее ригельное сечение мансардного окна

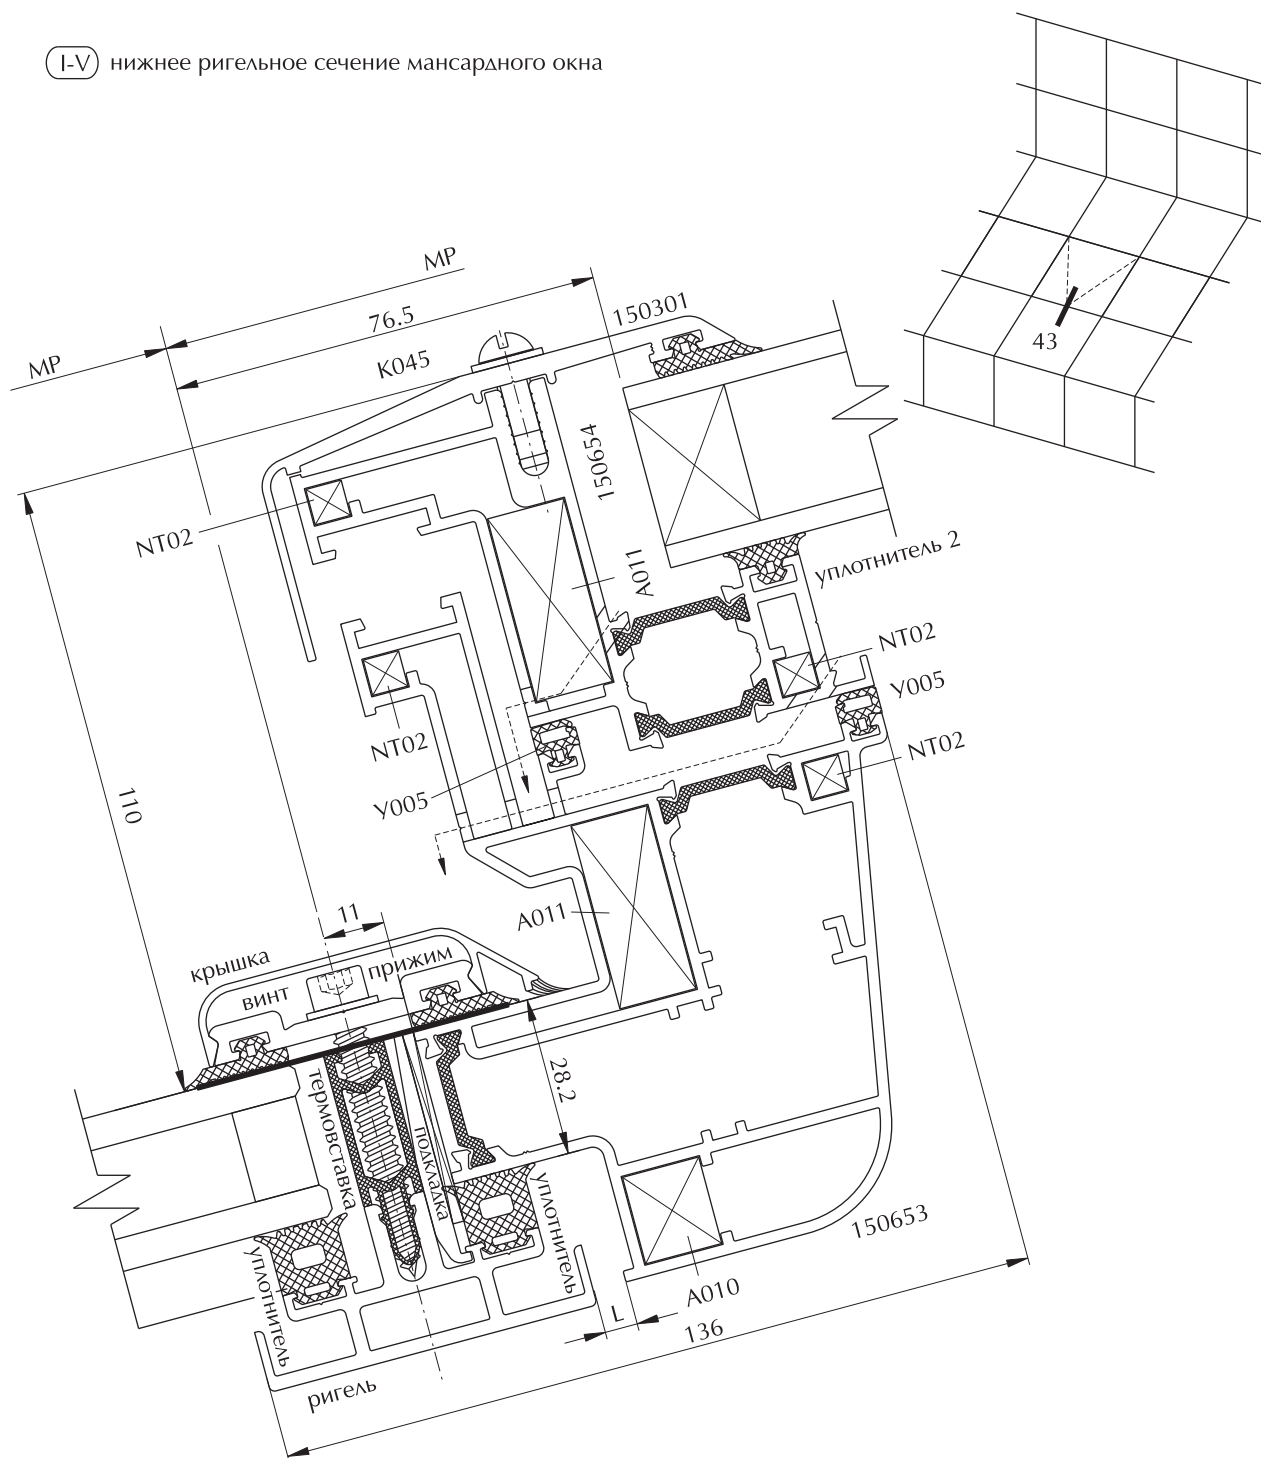

наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150206-150213, 150220	150215-150219, 150229
крышка	150002		150404
прижим	150021		150302
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.06	
уплотнитель 2		см 9.03	
винт		см 9.04-9.06	
L, мм	6		11

① ② Сечение стойки встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)

Внимание! Устанавливать только на стойки групп ①, ②.


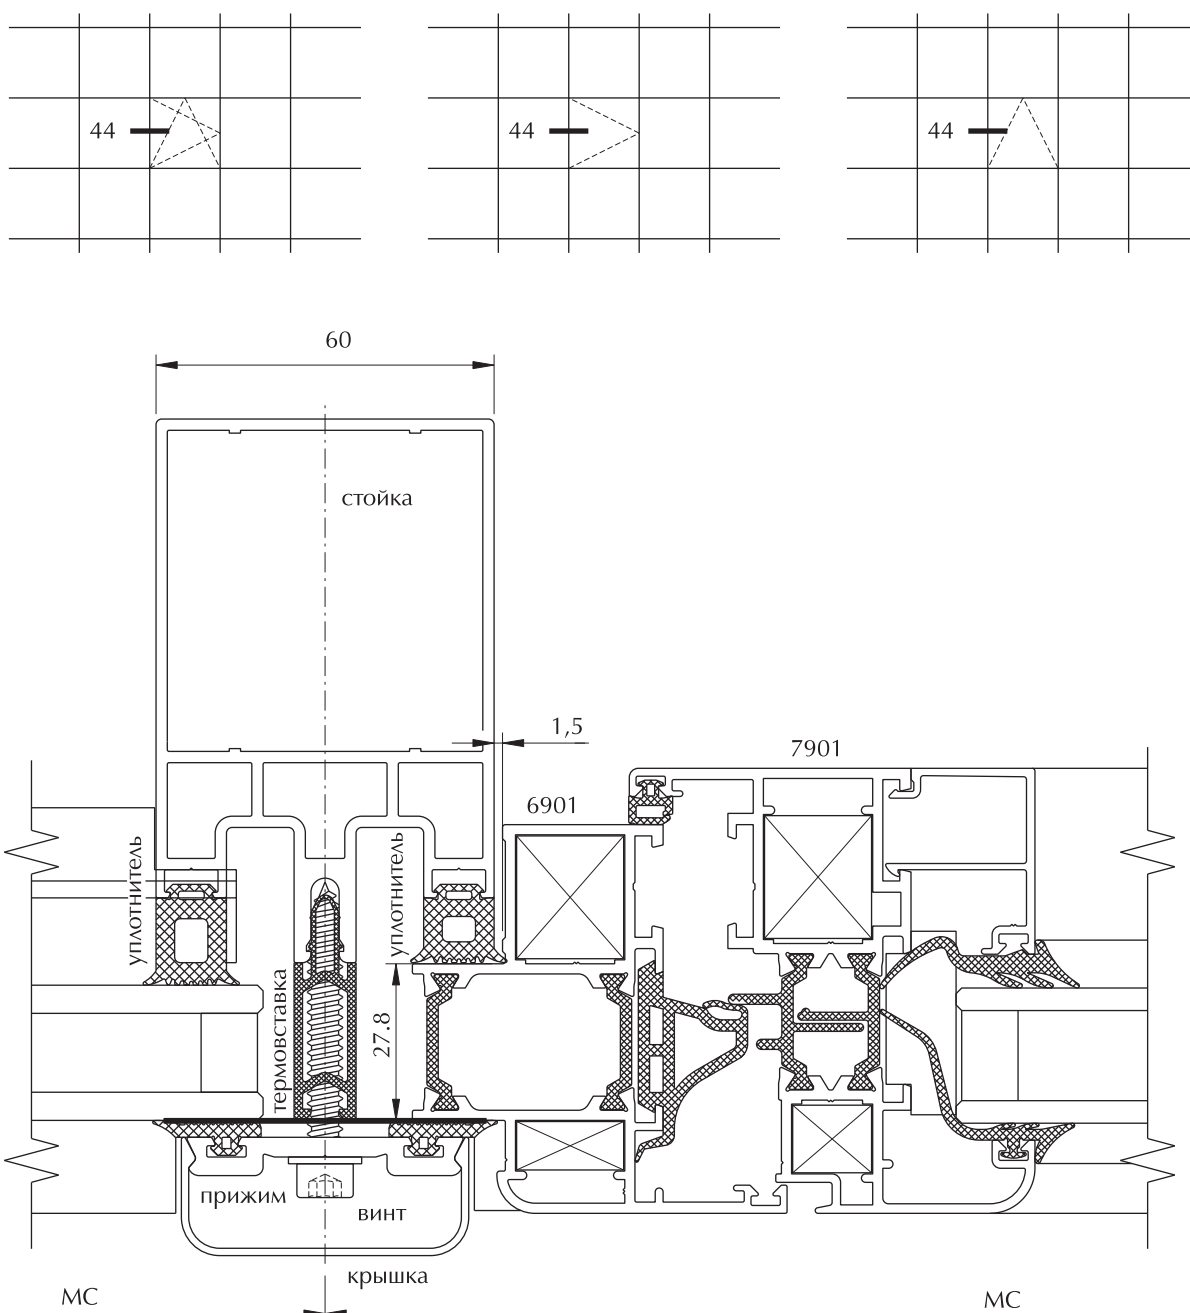


наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150103-150105, 150111-150114, 150121-150125
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04
винт		



① ② Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)


Внимание! Устанавливать только на ригели групп ①, ②.

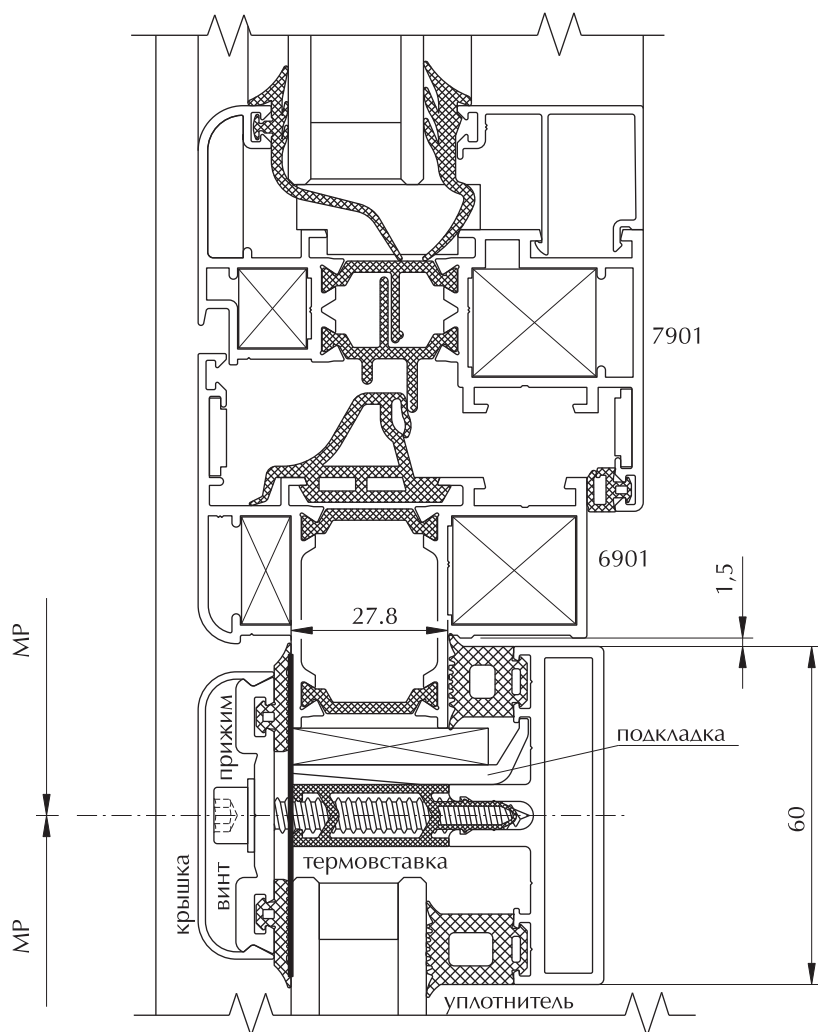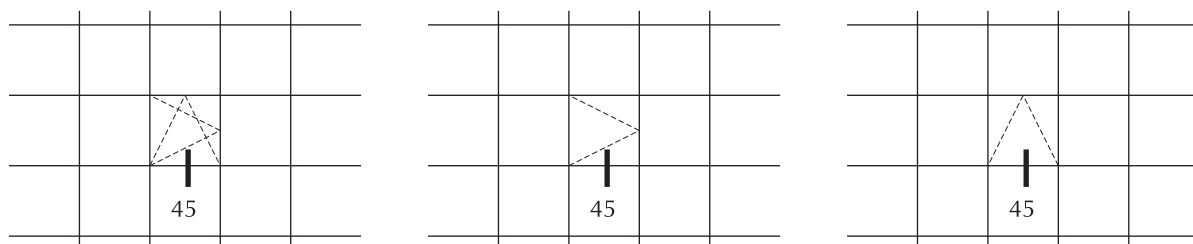

наименование	варианты установки	
ригель	150020, 150201-150203	150206-150209
подкладка	NT172	см 9.04
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.03	см 9.04
винт		

① ② Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)


Внимание! Устанавливать только на ригели групп ①, ②.

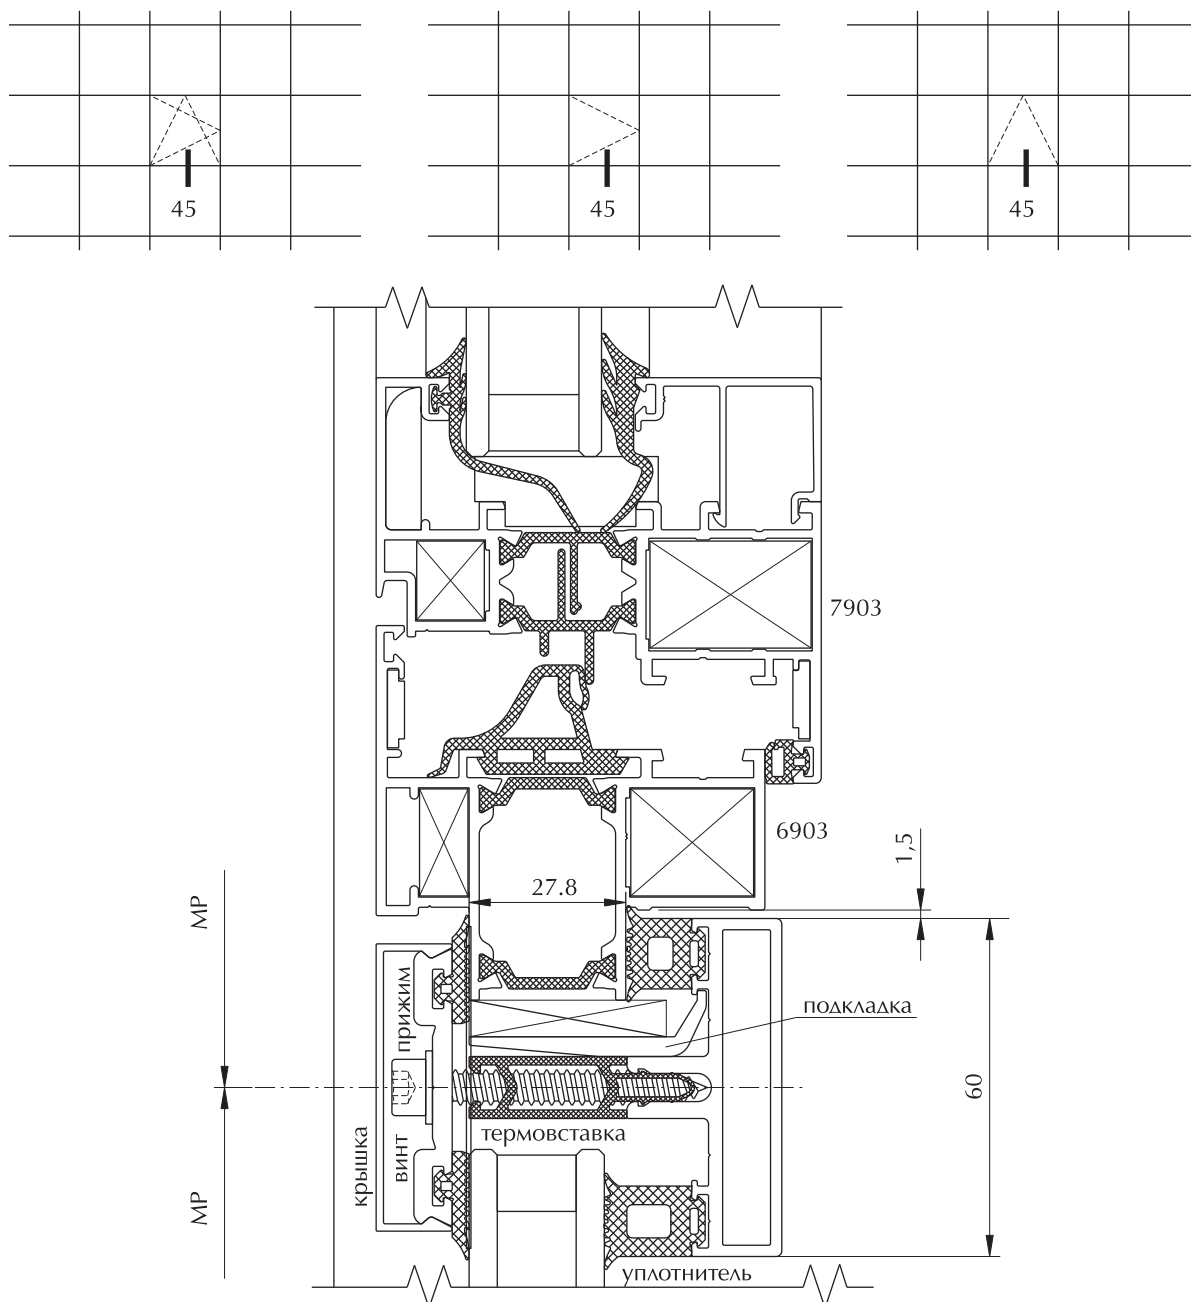

наименование	варианты установки	
ригель	150020, 150201-150203	150206-150209
подкладка	NT172	см 9.04
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.03	см 9.04
винт		

III IV Сечение стойки встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)

Внимание! Устанавливать только на стойки групп III, IV.

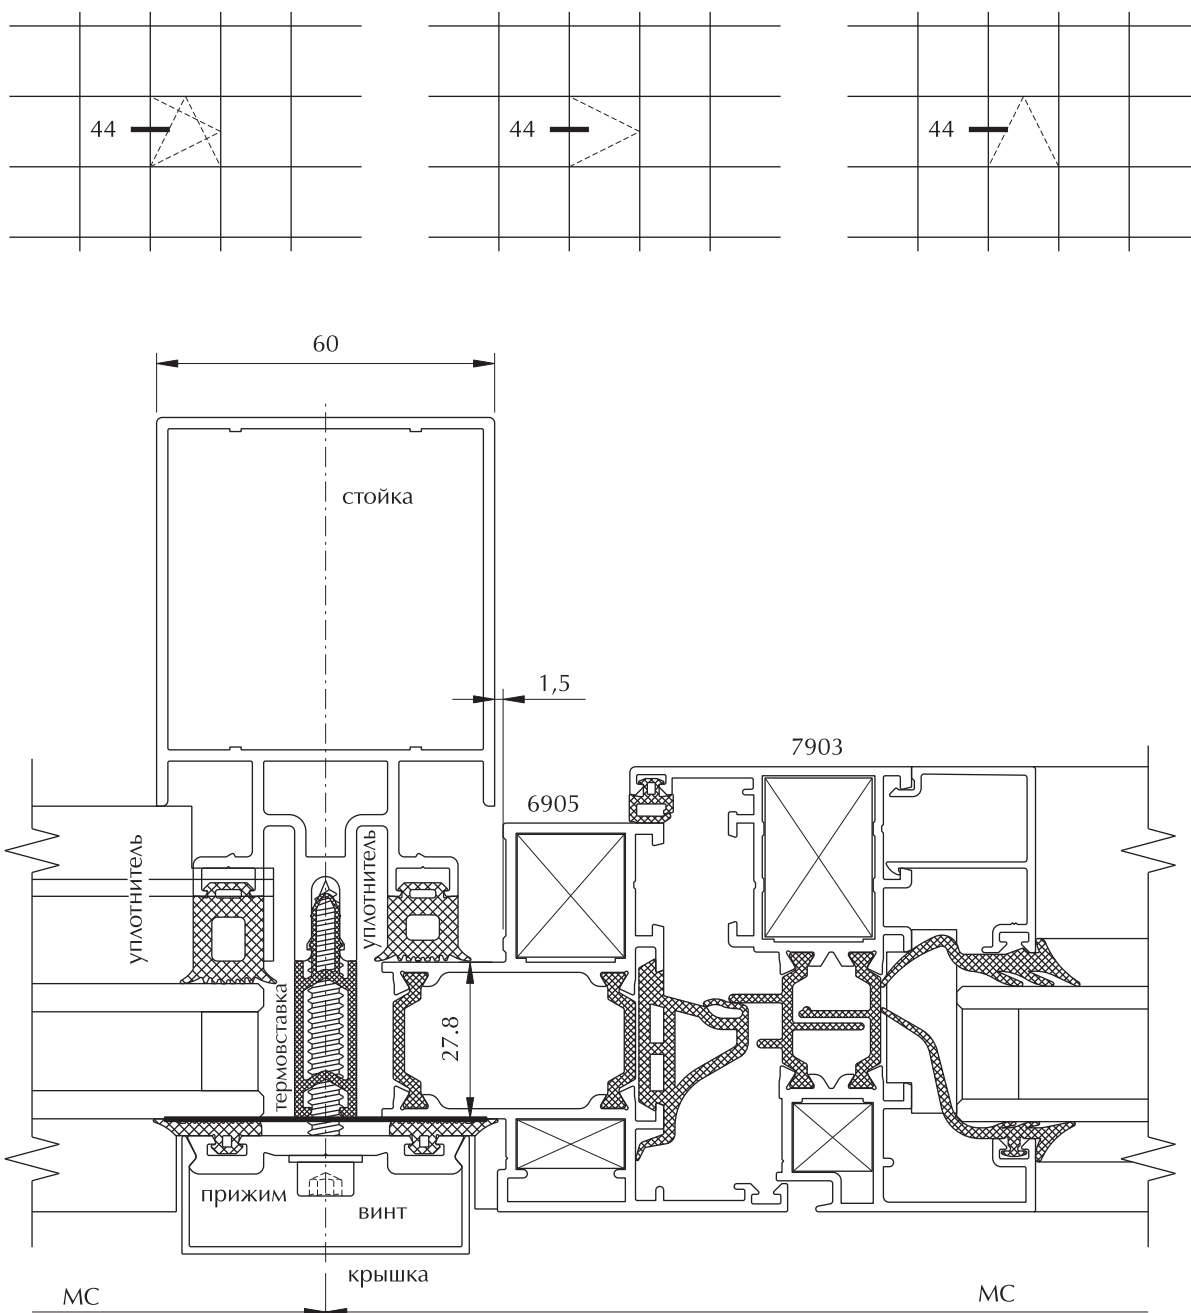


наименование	варианты установки		
стойка	150100, 150102	150106-150108, 150115, 150116	
прижим	150021		150302
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см. 9.05		
винт			



III IV Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)



Внимание! Устанавливать только на ригели групп III, IV.

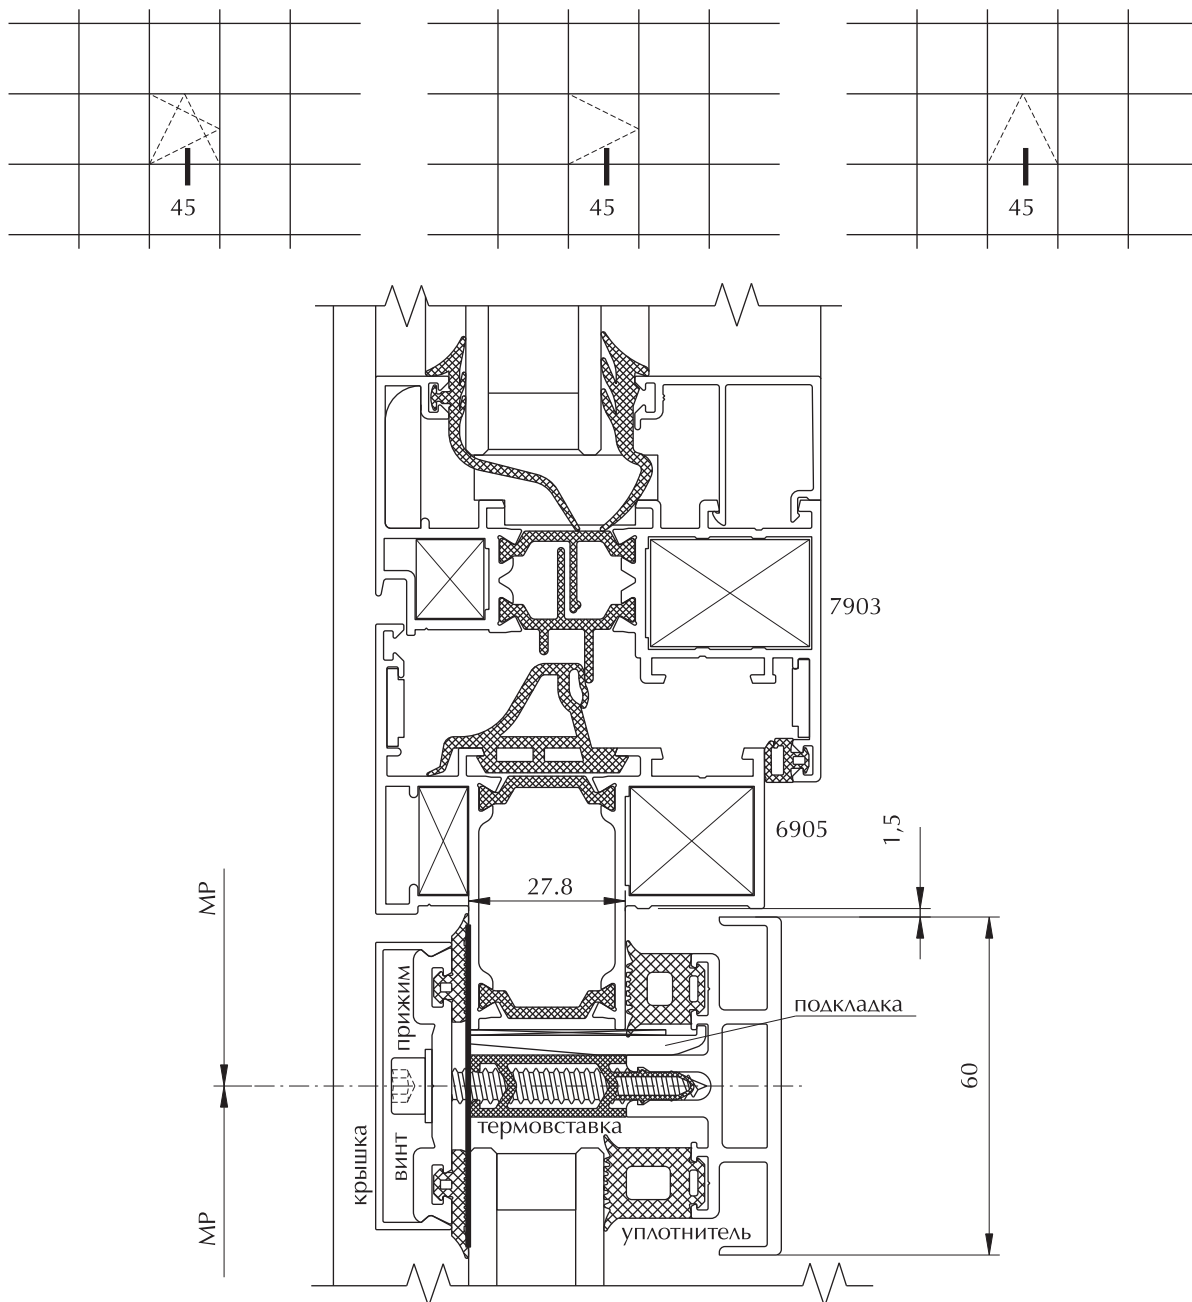

наименование	варианты установки	
ригель	150204	150210-150213, 150220
подкладка	см. 9.05	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см. 9.05	
винт		

Ⓥ Сечение стойки встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)

Внимание! Устанавливать только на стойки группы Ⓥ.

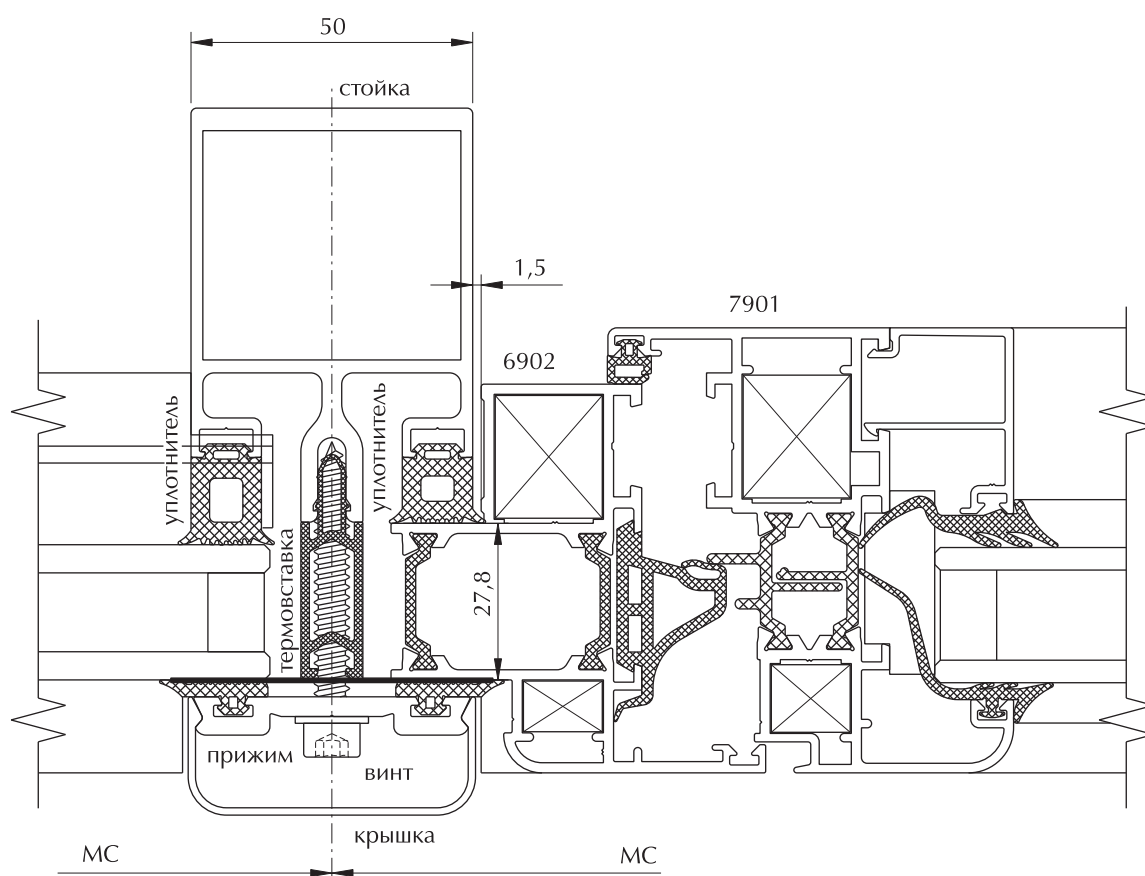
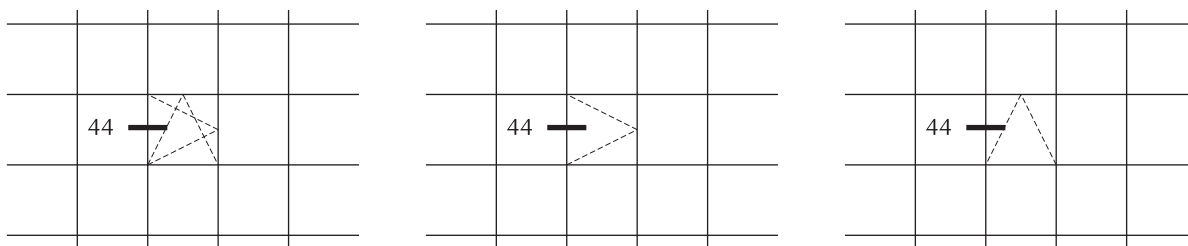


наименование	варианты установки		
стойка	150127-150131		
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см 9.06		
винт			



Ⓥ Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)

Внимание! Устанавливать только на ригели группы Ⓥ.

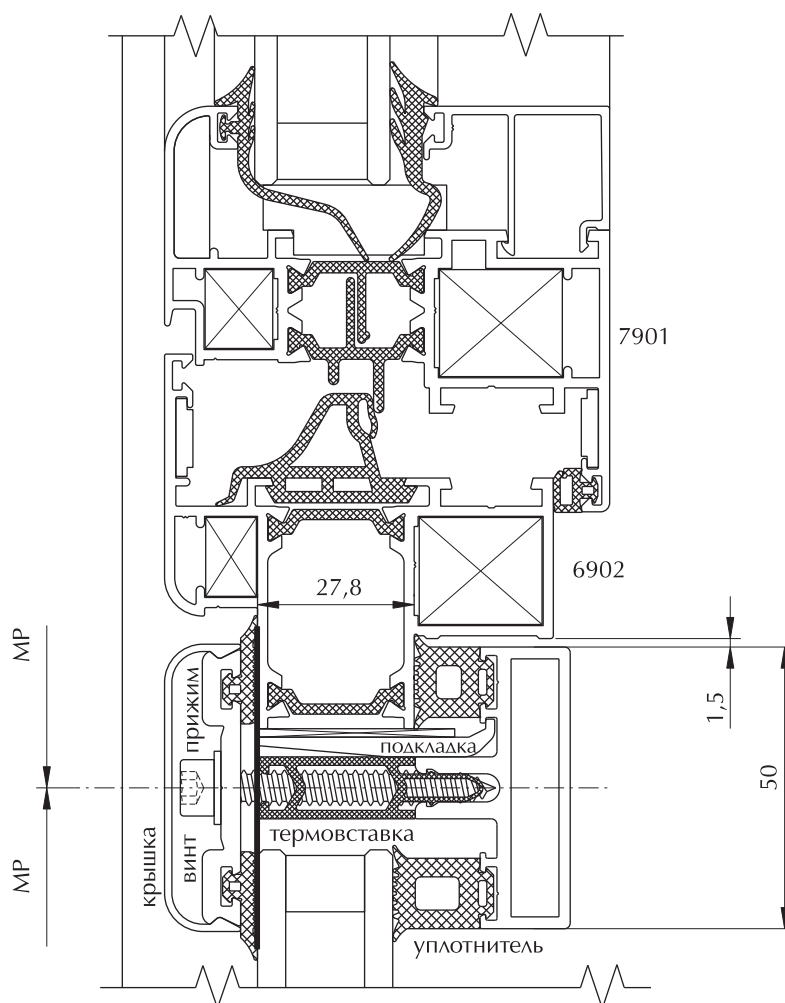
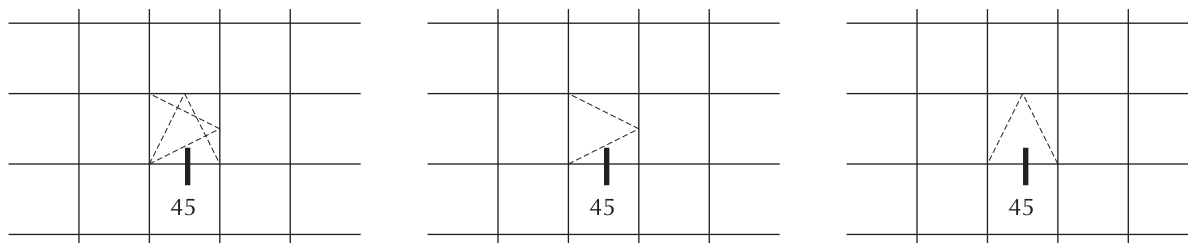


наименование	варианты установки	
ригель	150215-150219, 150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		



Ⓥ Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68E (аксессуары фирмы "ROTO" и др.)





Внимание! Устанавливать только на ригели группы Ⓥ.

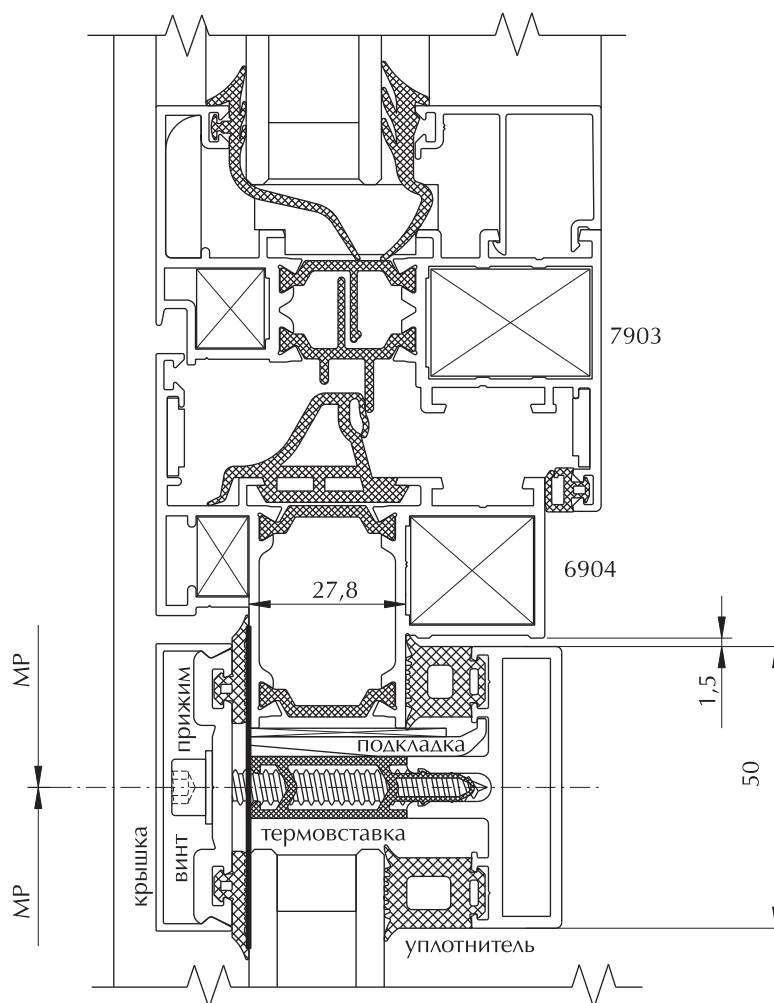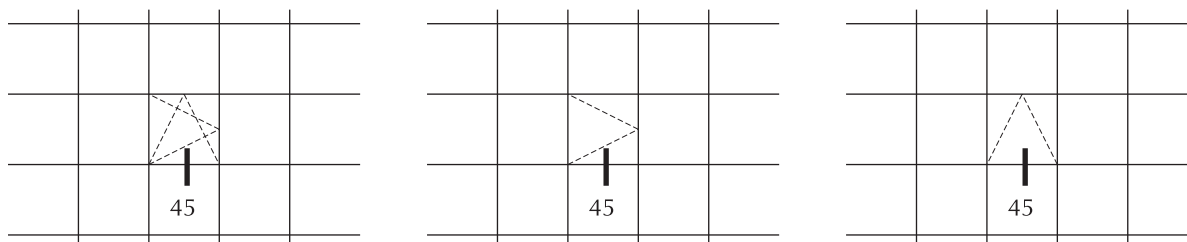

наименование	варианты установки	
ригель	150215-150219, 150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		

Ⓘ Ⓢ Сечение стойки встраиваемого в фасад окна серии AGS68

Внимание! Устанавливать только на стойки групп Ⓘ, Ⓢ.

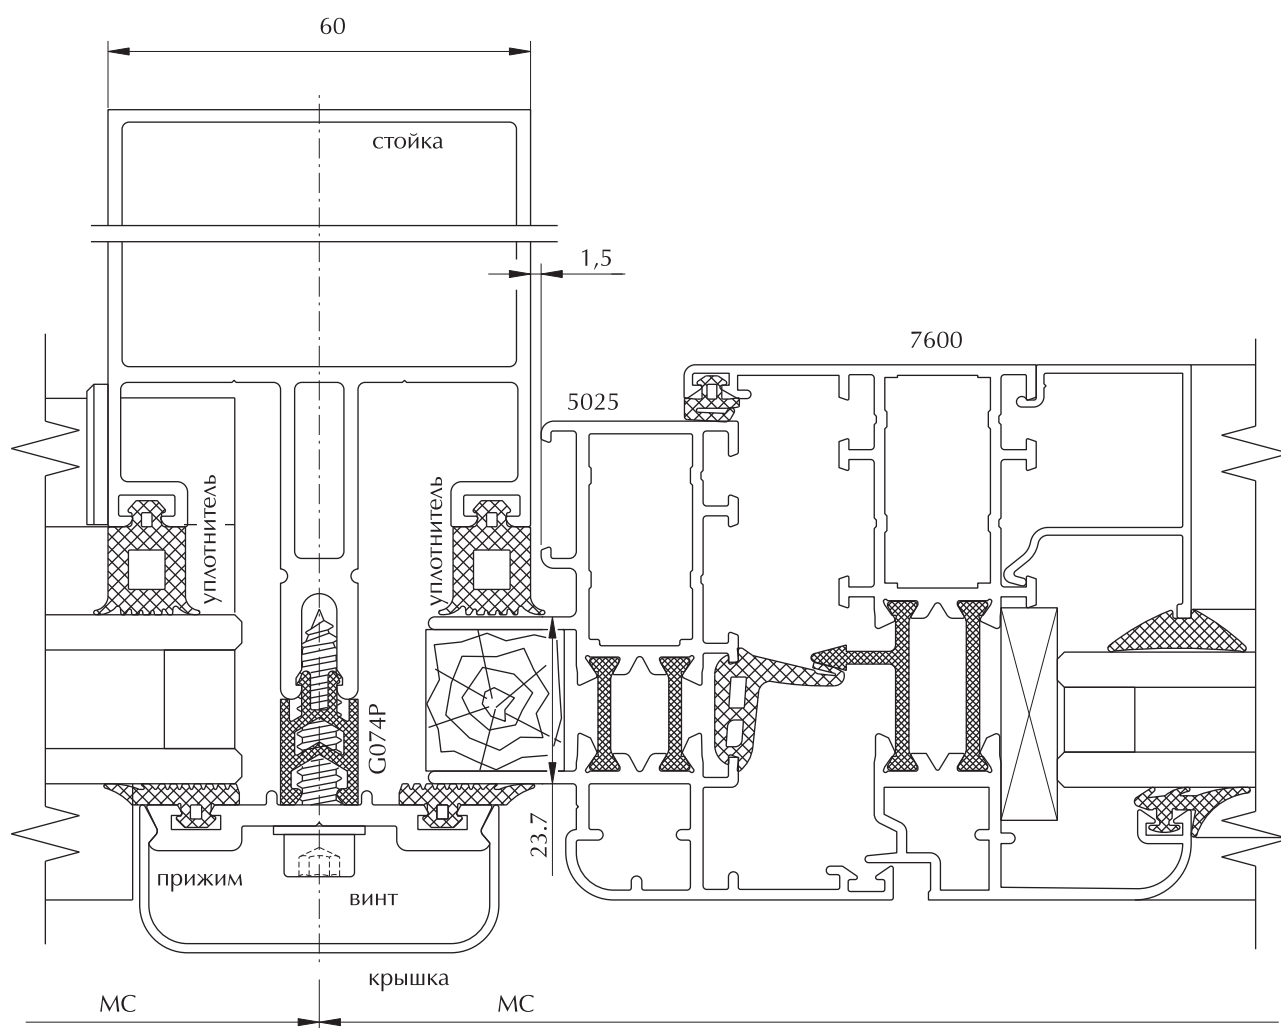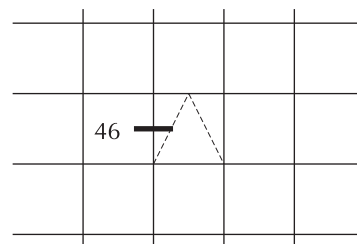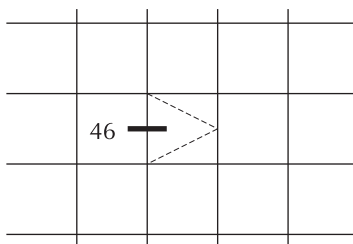
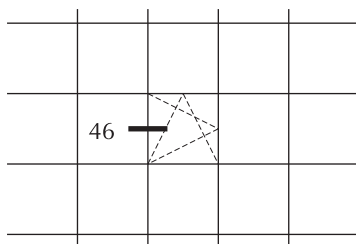


наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150103-150105, 150111-150114, 150121-150125
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04
винт		



① ② Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68


Внимание! Устанавливать только на ригели групп ①, ②.

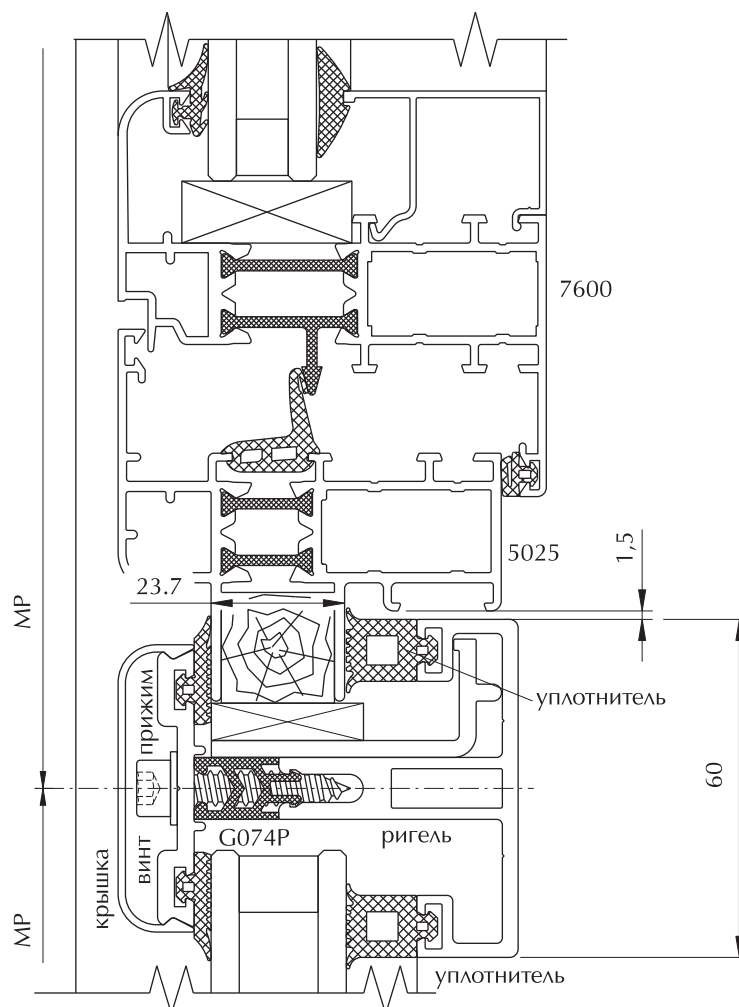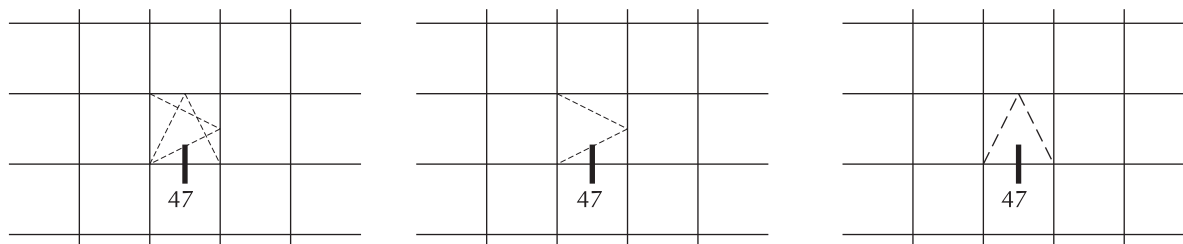

наименование	варианты установки	
ригель	150020, 150201-150203	150206-150209
подкладка	NT172	см 9.04
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.03	см 9.04
винт		

Ⓥ Сечение стойки встраиваемого в фасад окна серии AGS68

Внимание! Устанавливать только на стойки группы Ⓥ.


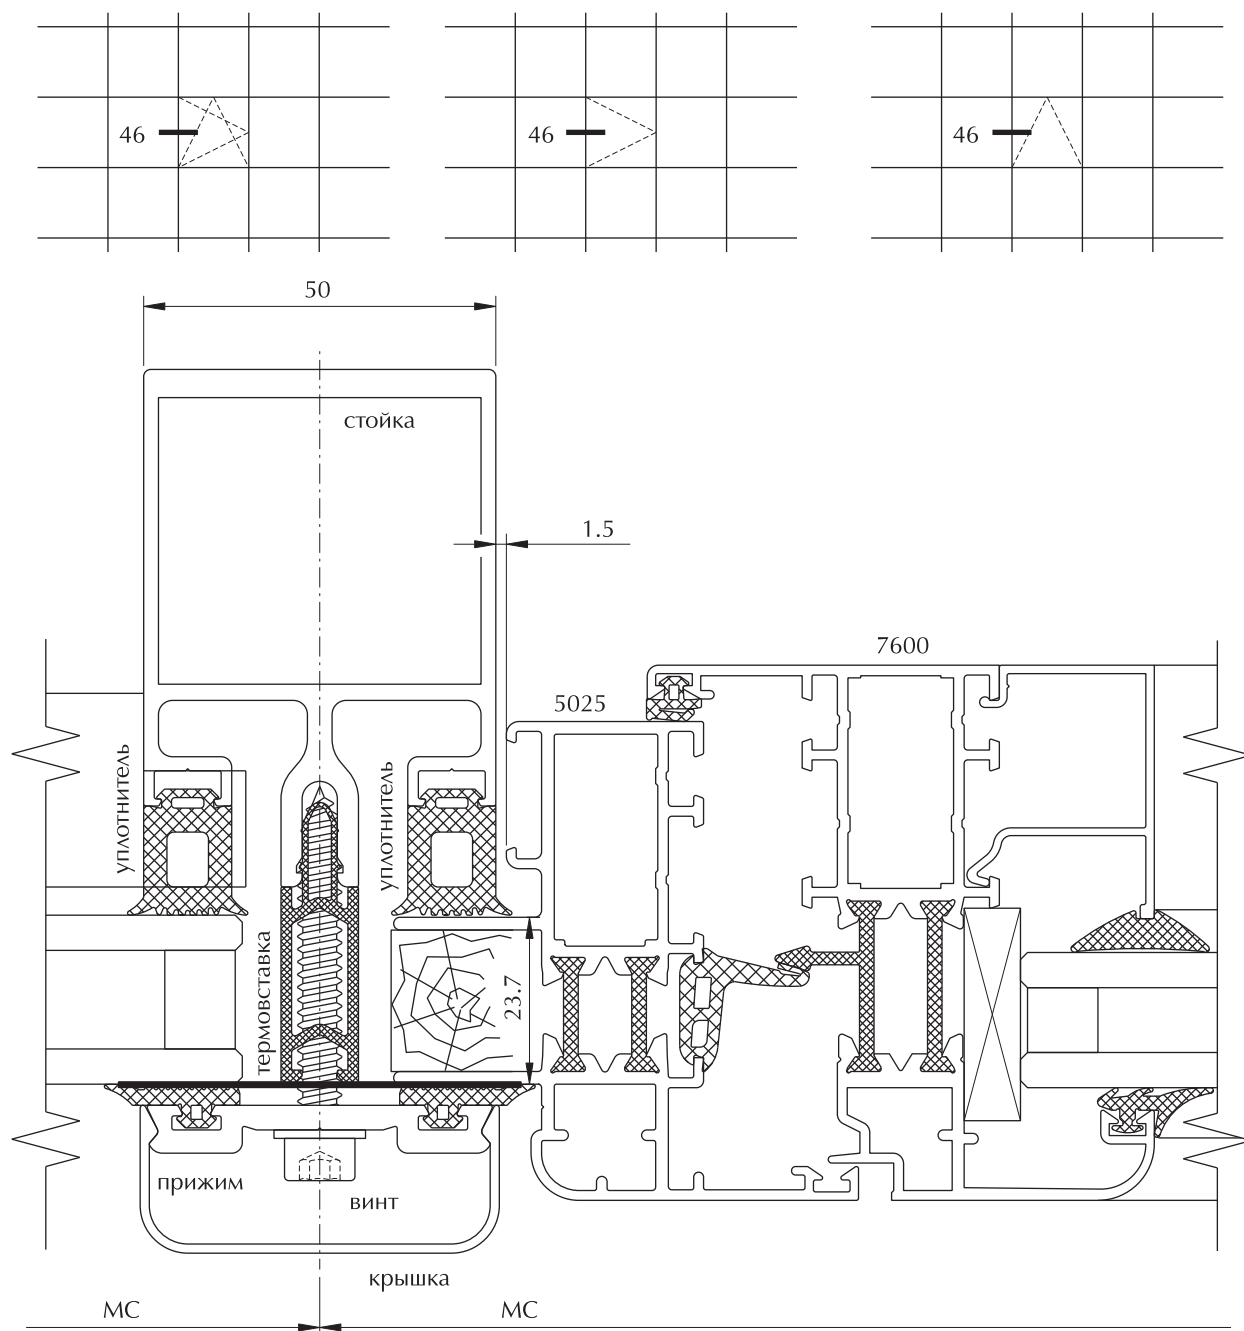


наименование	варианты установки		
стойка	150127-150131		
прижим	150021	/	150302
крышка	150023	/ 150041	/ 150402
уплотнитель	см 9.06		
винт			




Ⓥ Сечение ригеля встраиваемого в фасад окна серии AGS68

Внимание! Устанавливать только на ригели группы Ⓥ.

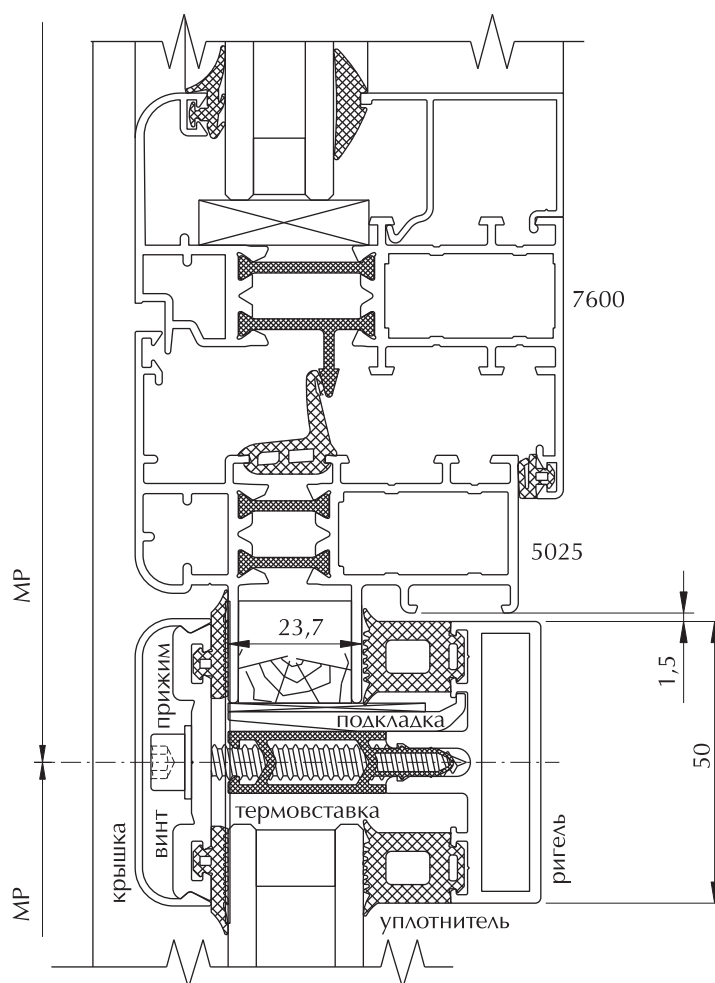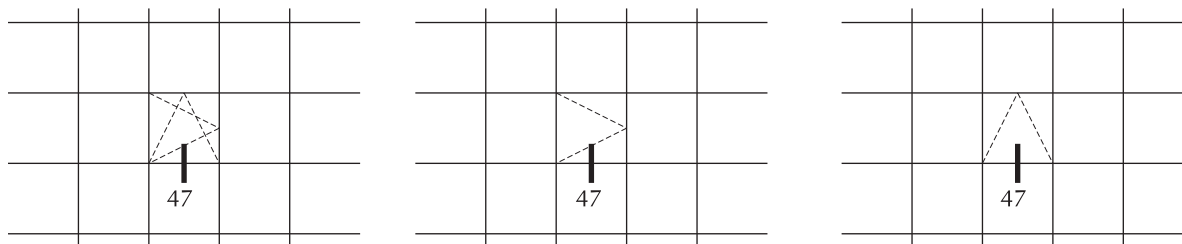


наименование	варианты установки	
ригель	150215-150219, 150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		

I-IV Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием наружу

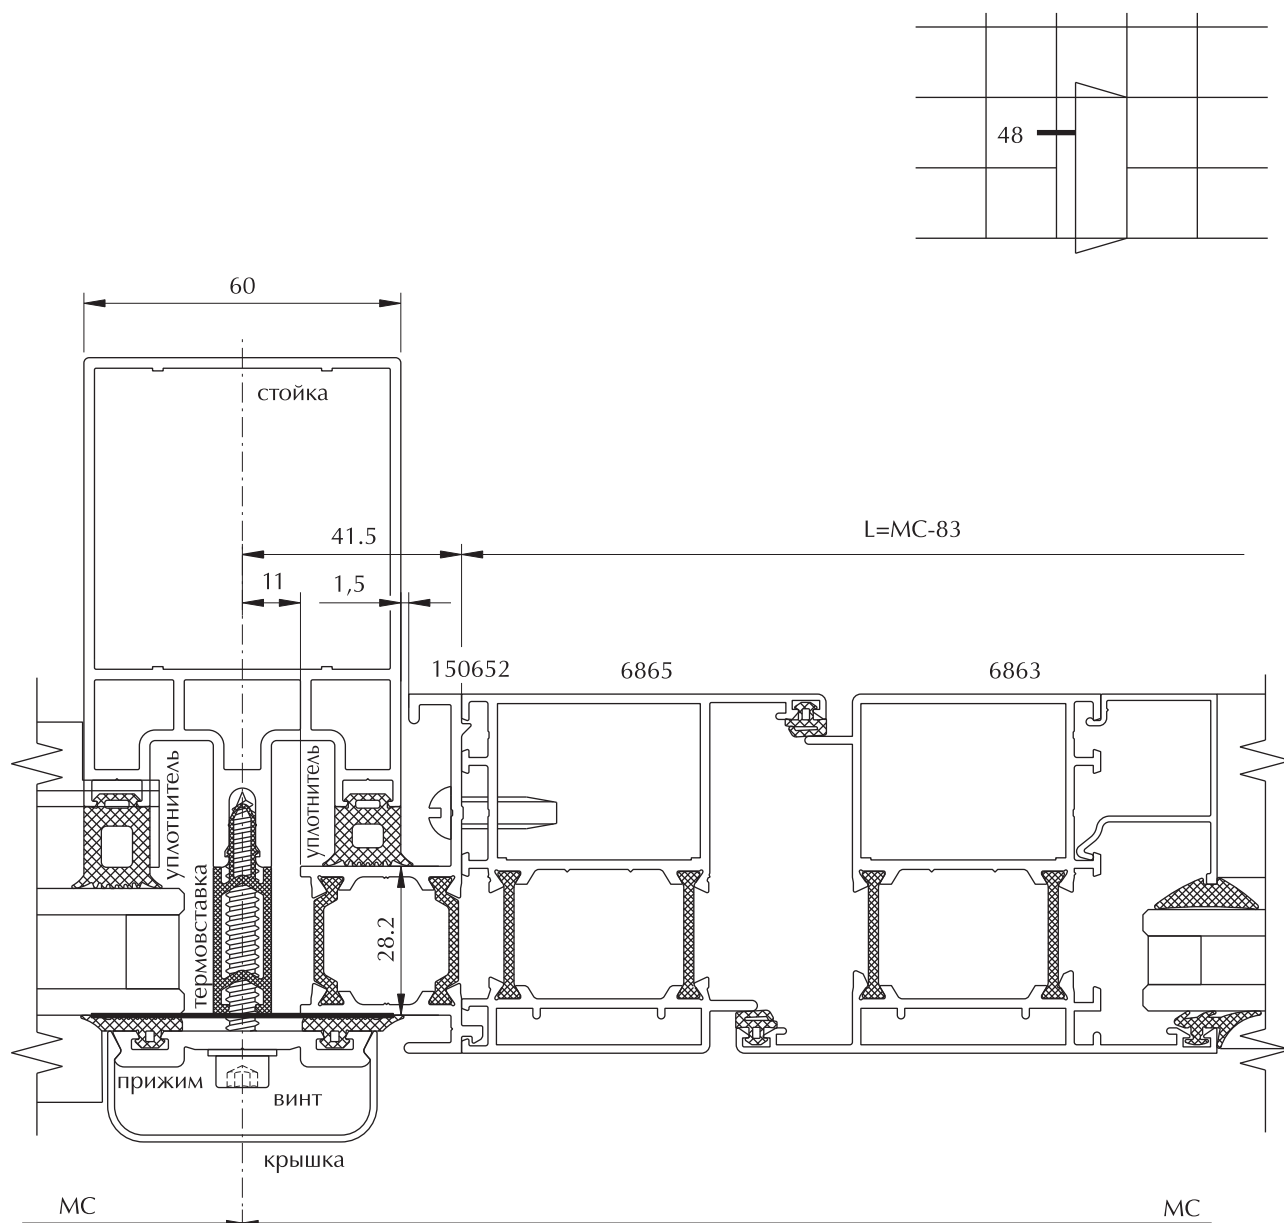



наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116 150121-150125
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05
винт		

(I-IV) Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием наружу

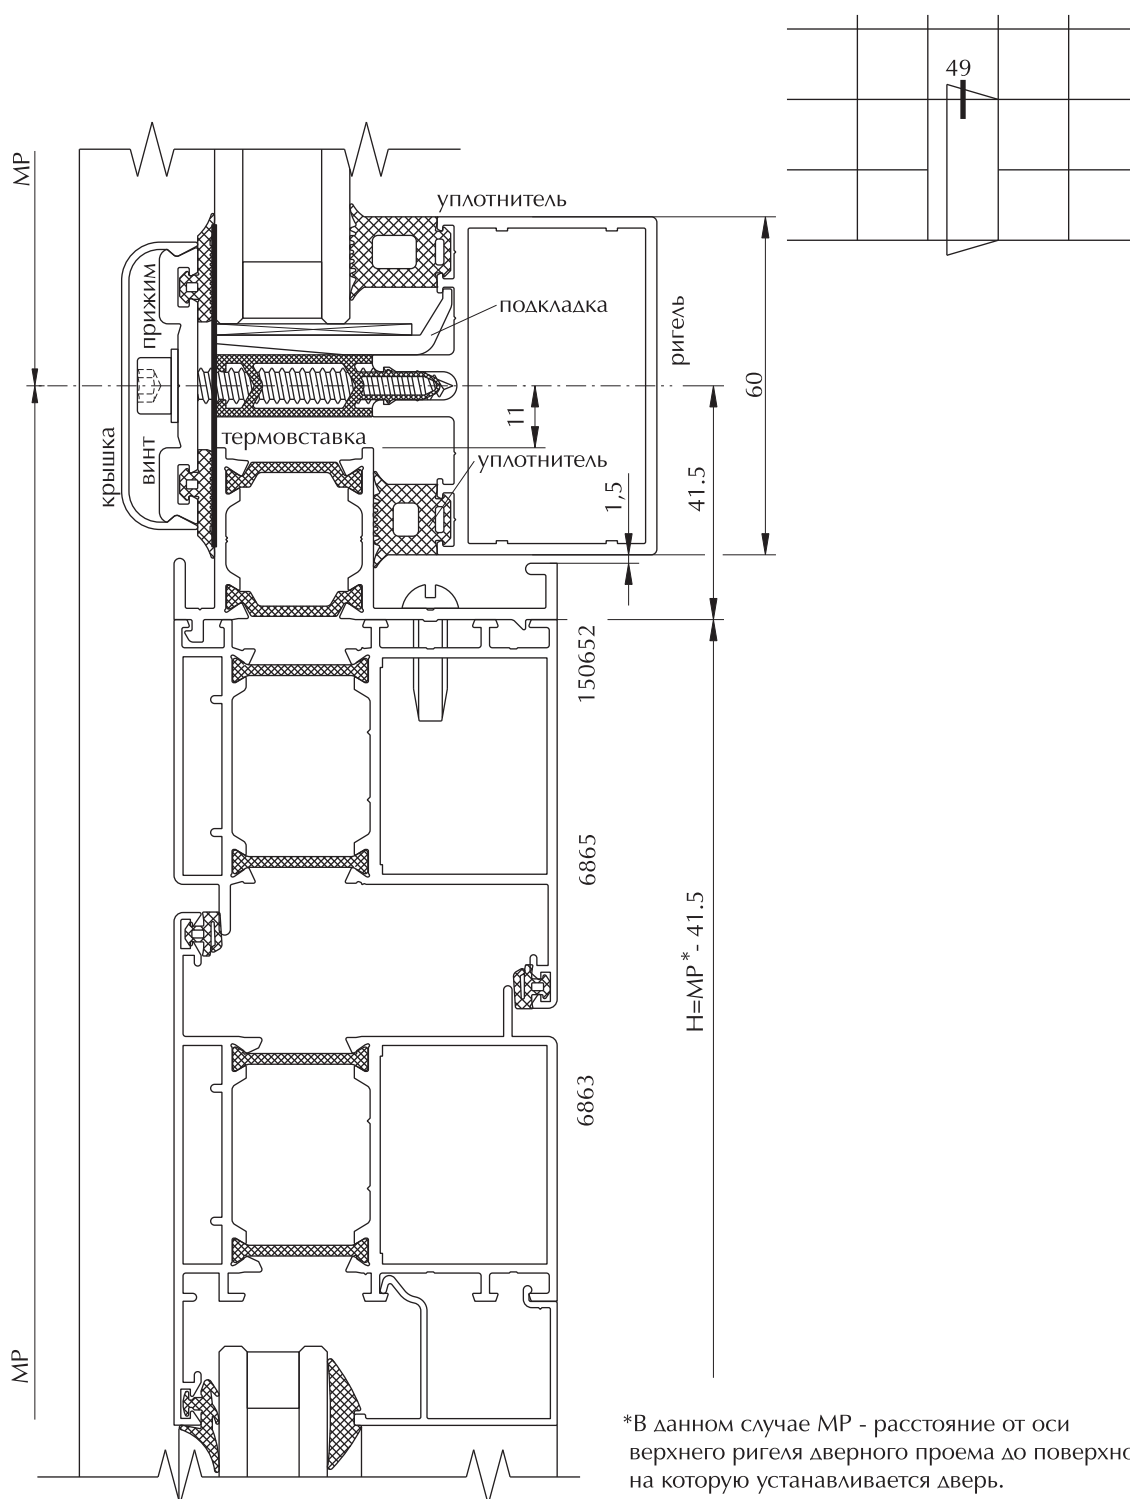


наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150207-150209	150211-150213
подкладка	NT172	см 9.04	см 9.05
крышка	150006		150401
прижим	150021		150302
уплотнитель	см 9.03		см 9.04-9.05
винт			

Ⓥ Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием наружу

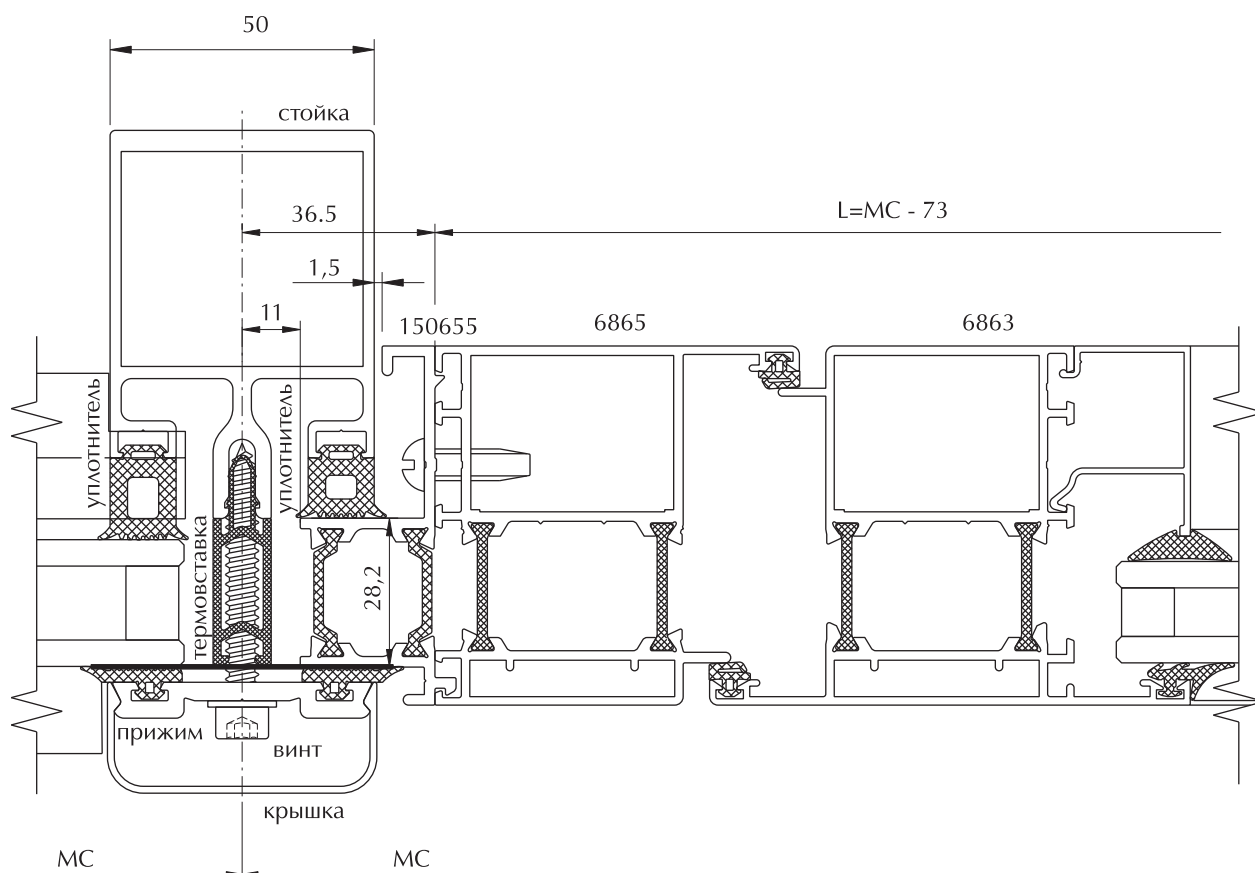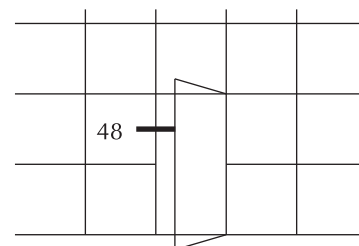

наименование	варианты установки		
стойка	150127-150131		
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см 9.06		
винт			


Ⓥ Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием наружу

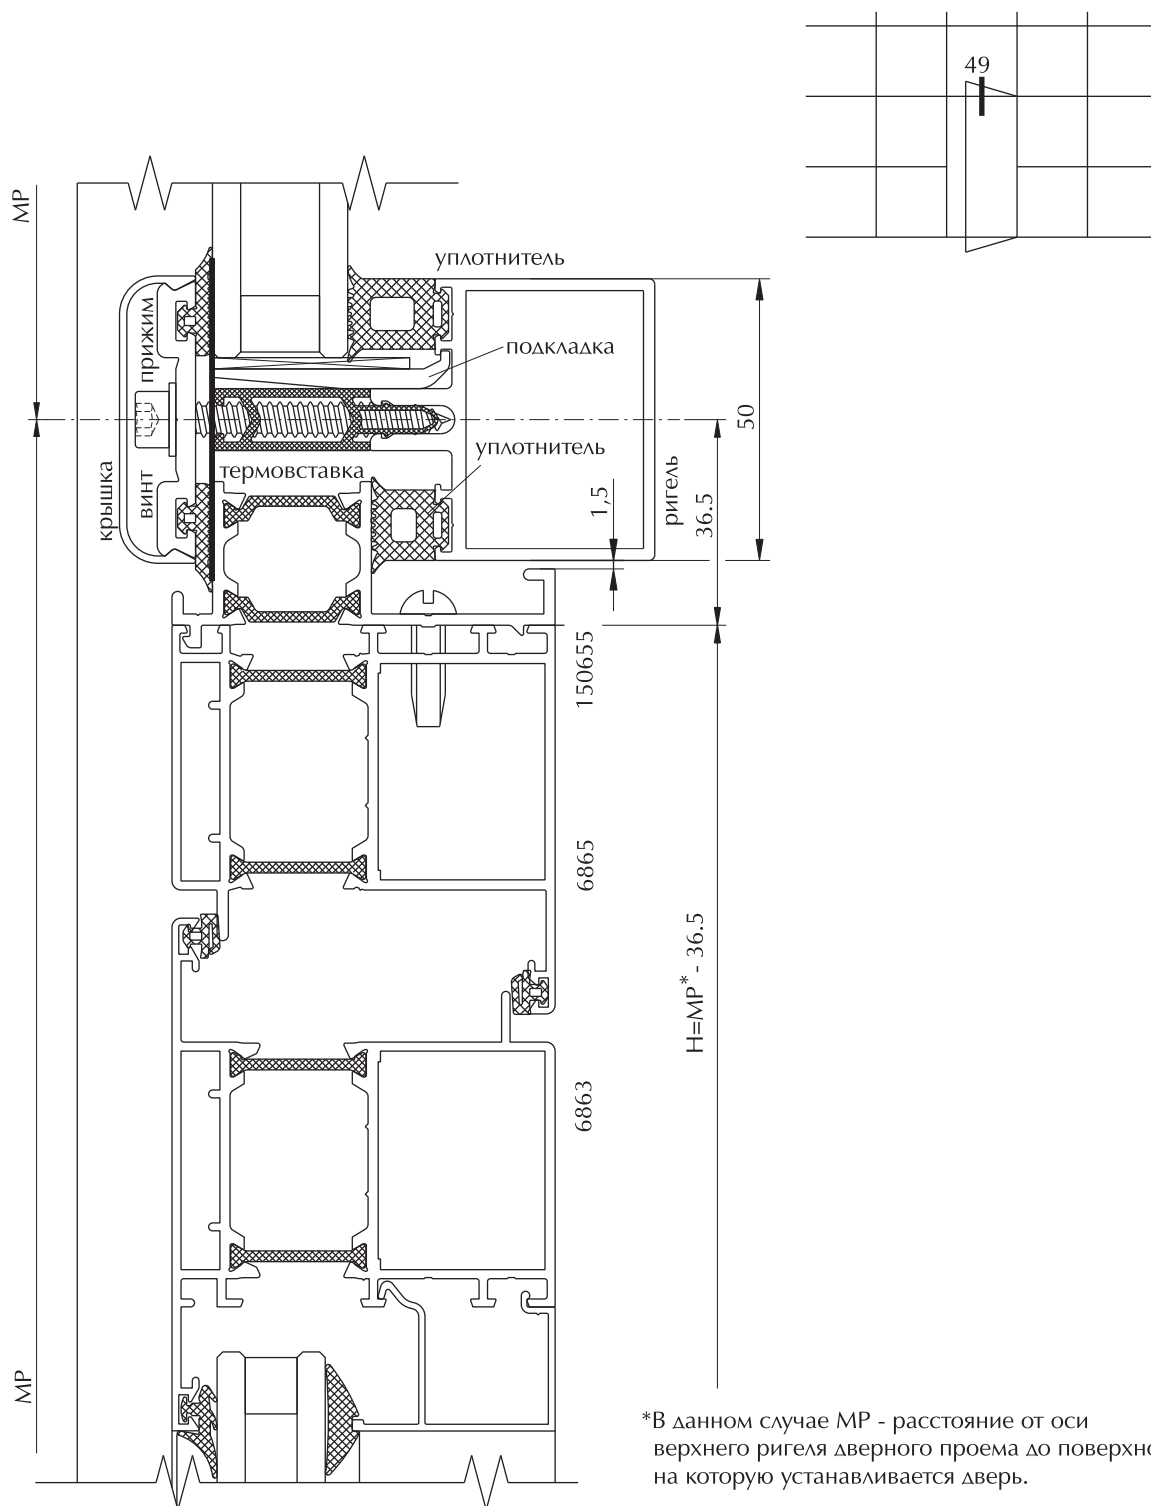

наименование	варианты установки	
ригель	150216-150219, 150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		




I-IV Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием внутрь

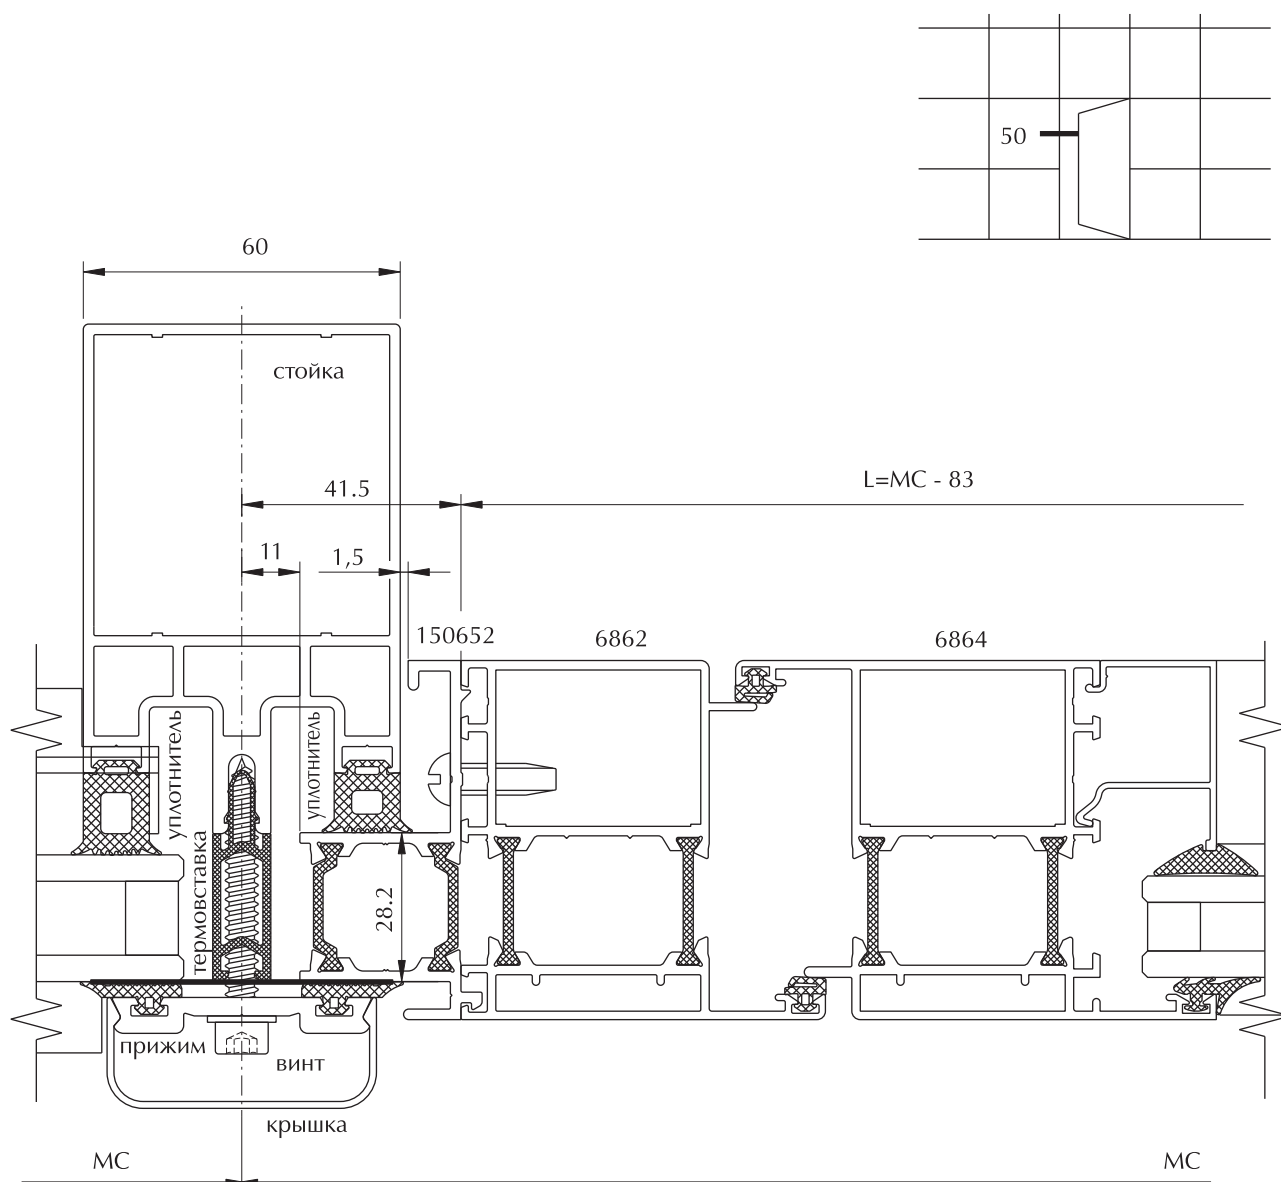

наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116 150121-150125
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05
винт		



(I-IV) Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием внутрь

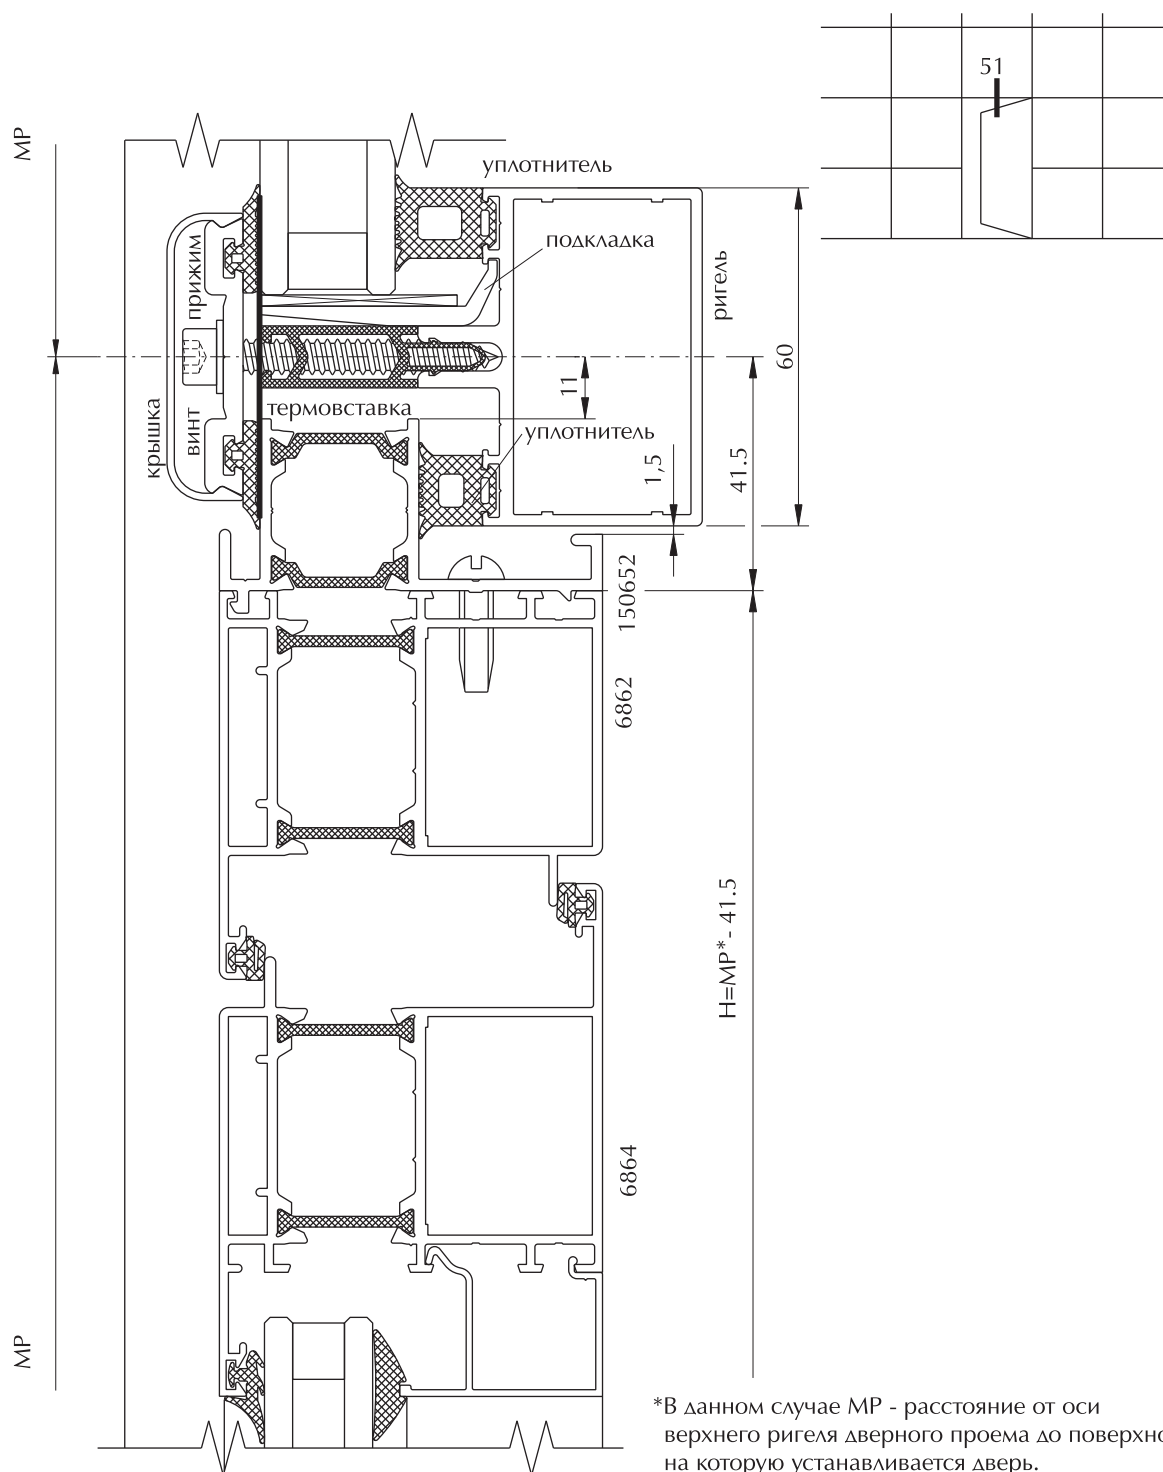

*В данном случае MP - расстояние от оси верхнего ригеля дверного проема до поверхности, на которую устанавливается дверь.


наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150207-150209	150211-150213
подкладка	NT172	см 9.04	см 9.05
крышка	150006	150401	
прижим	150021	150302	
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05	
винт			

Ⓥ Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием внутрь

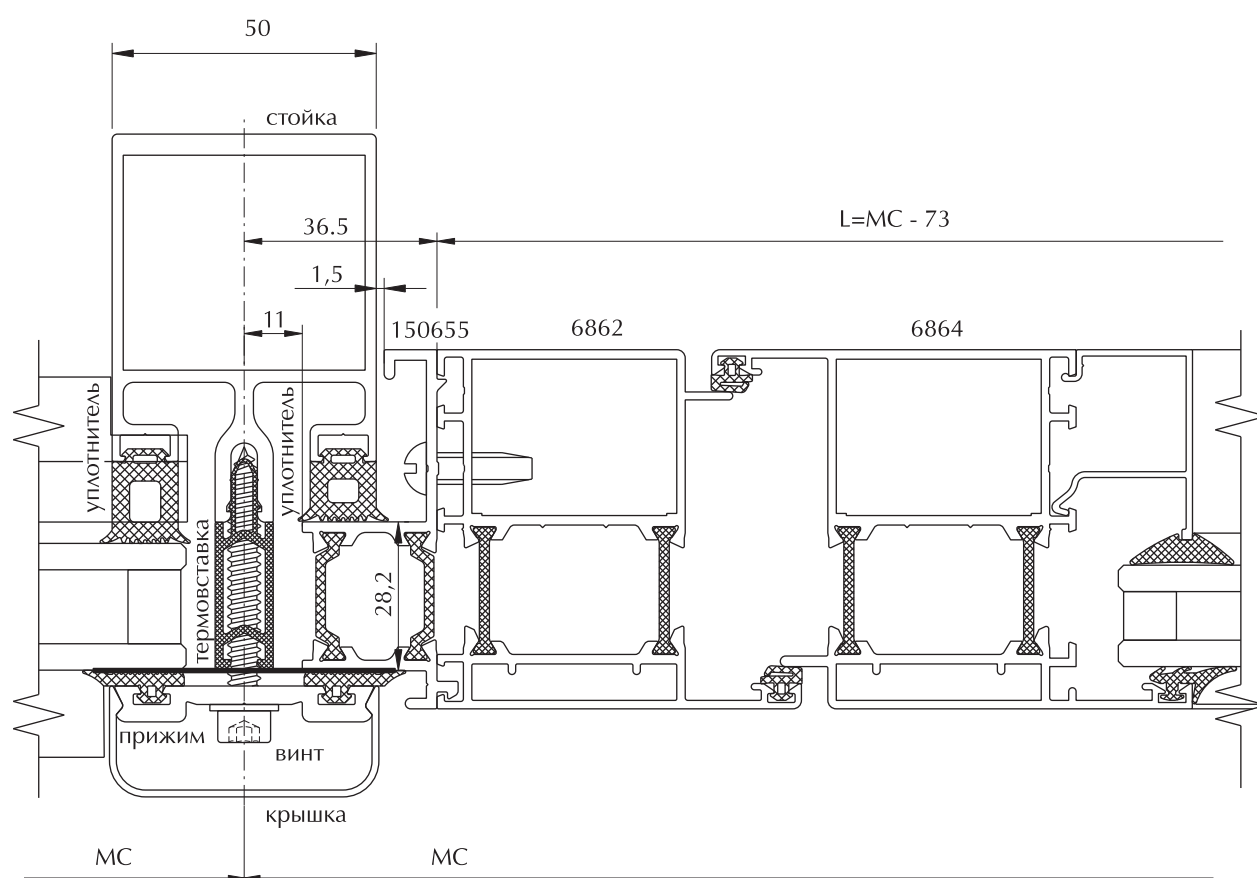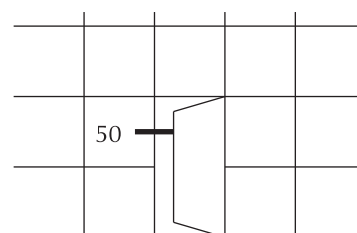

наименование	варианты установки		
стойка	150127-150131		
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см 9.06		
винт			



⑤ Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68 с открыванием внутрь

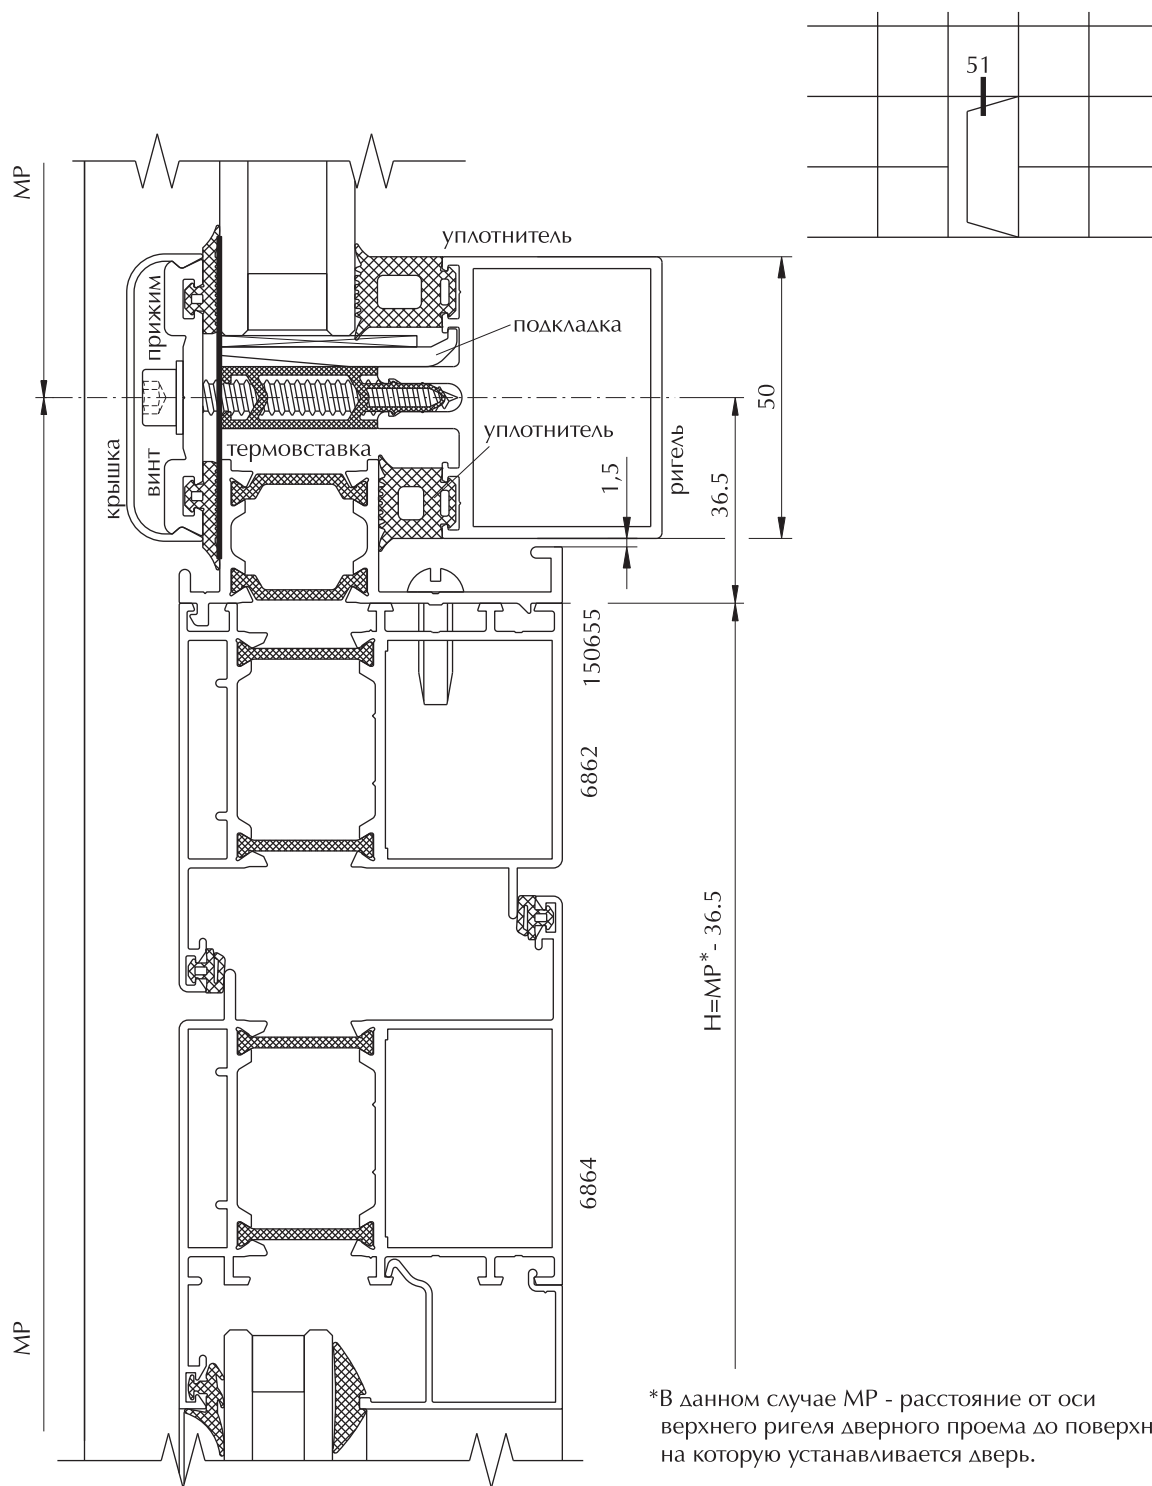

наименование	варианты установки	
ригель	150216-150219, 150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		

⑤ Сечение стойки с встраиваемым в фасад интегрированным окном

Внимание! Устанавливать только на стойки группы (V).

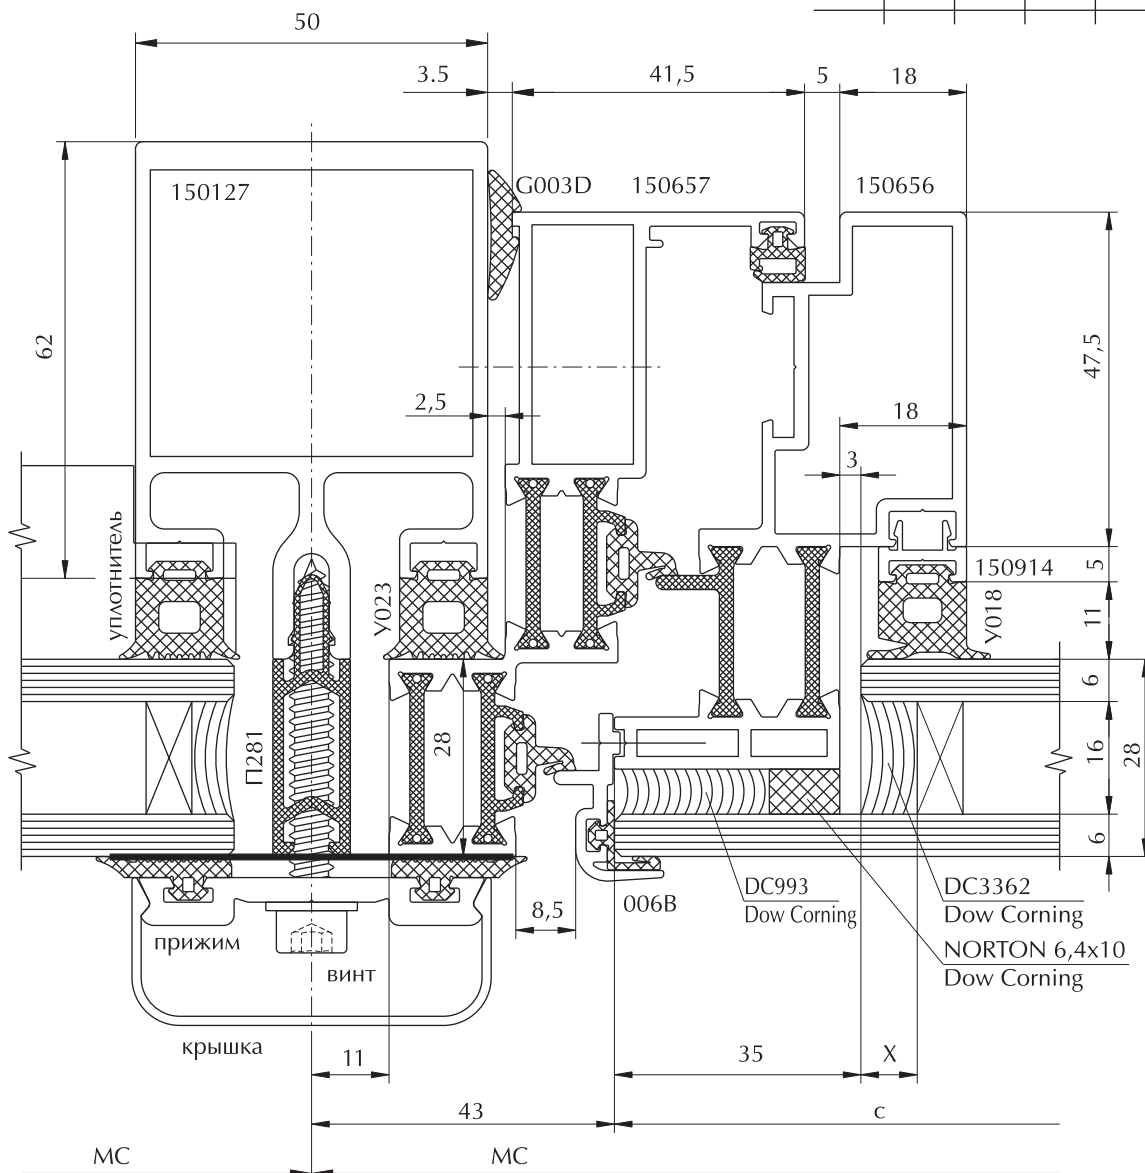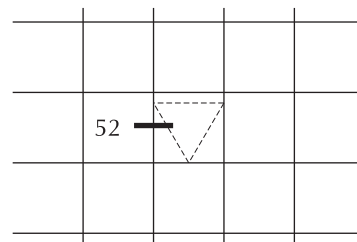

наименование	варианты установки		
стойка	150127-150131		
прижим	150302		
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см. 9.06		
винт			

Требование к конструкции стеклопакета:

ветровая нагрузка до 500 Па - $X=8$ мм.;

ветровая нагрузка до 1000 Па - $X=10$ мм.;

ветровая нагрузка до 2000 Па - $\chi=12$ мм.

Максимальные размеры стеклопакета:


ветровая нагрузка до 500 Па - 3400х2200 мм.;

ветровая нагрузка до 1000 Па - 2400х1800 мм.;

ветровая нагрузка до 2000 Па - 1600х1400 мм.

Ⓥ Сечение ригеля с встраиваемым в фасад интегрированным окном

Внимание! Устанавливать только на ригели группы Ⓥ.

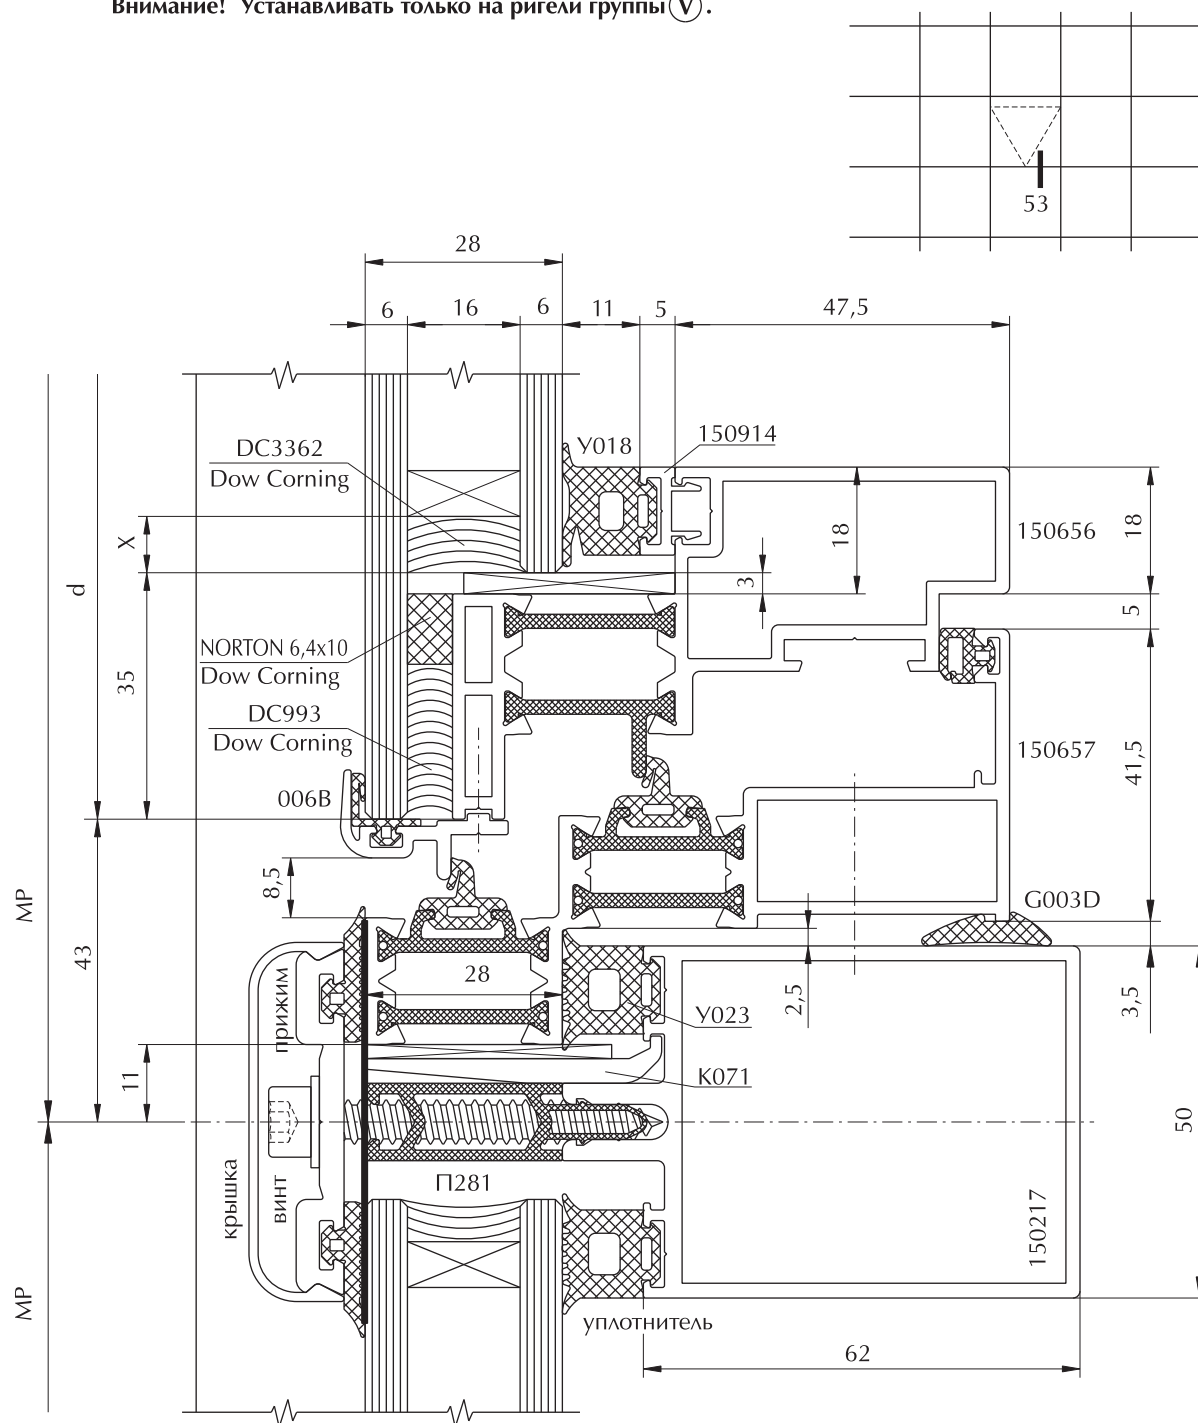

Требование к конструкции стеклопакета:

ветровая нагрузка до 500 Па - X=8 мм.;

ветровая нагрузка до 1000 Па - X=10 мм.;

ветровая нагрузка до 2000 Па - X=12 мм.

Максимальные размеры стеклопакета:


ветровая нагрузка до 500 Па - 3400x2200 мм.;

ветровая нагрузка до 1000 Па - 2400x1800 мм.;

ветровая нагрузка до 2000 Па - 1600x1400 мм.


наименование	варианты установки
ригель	150217-150219
крышка	150006 / 150401
прижим	150302
уплотнитель	см. 9.06
винт	

(I-IV) Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием наружу

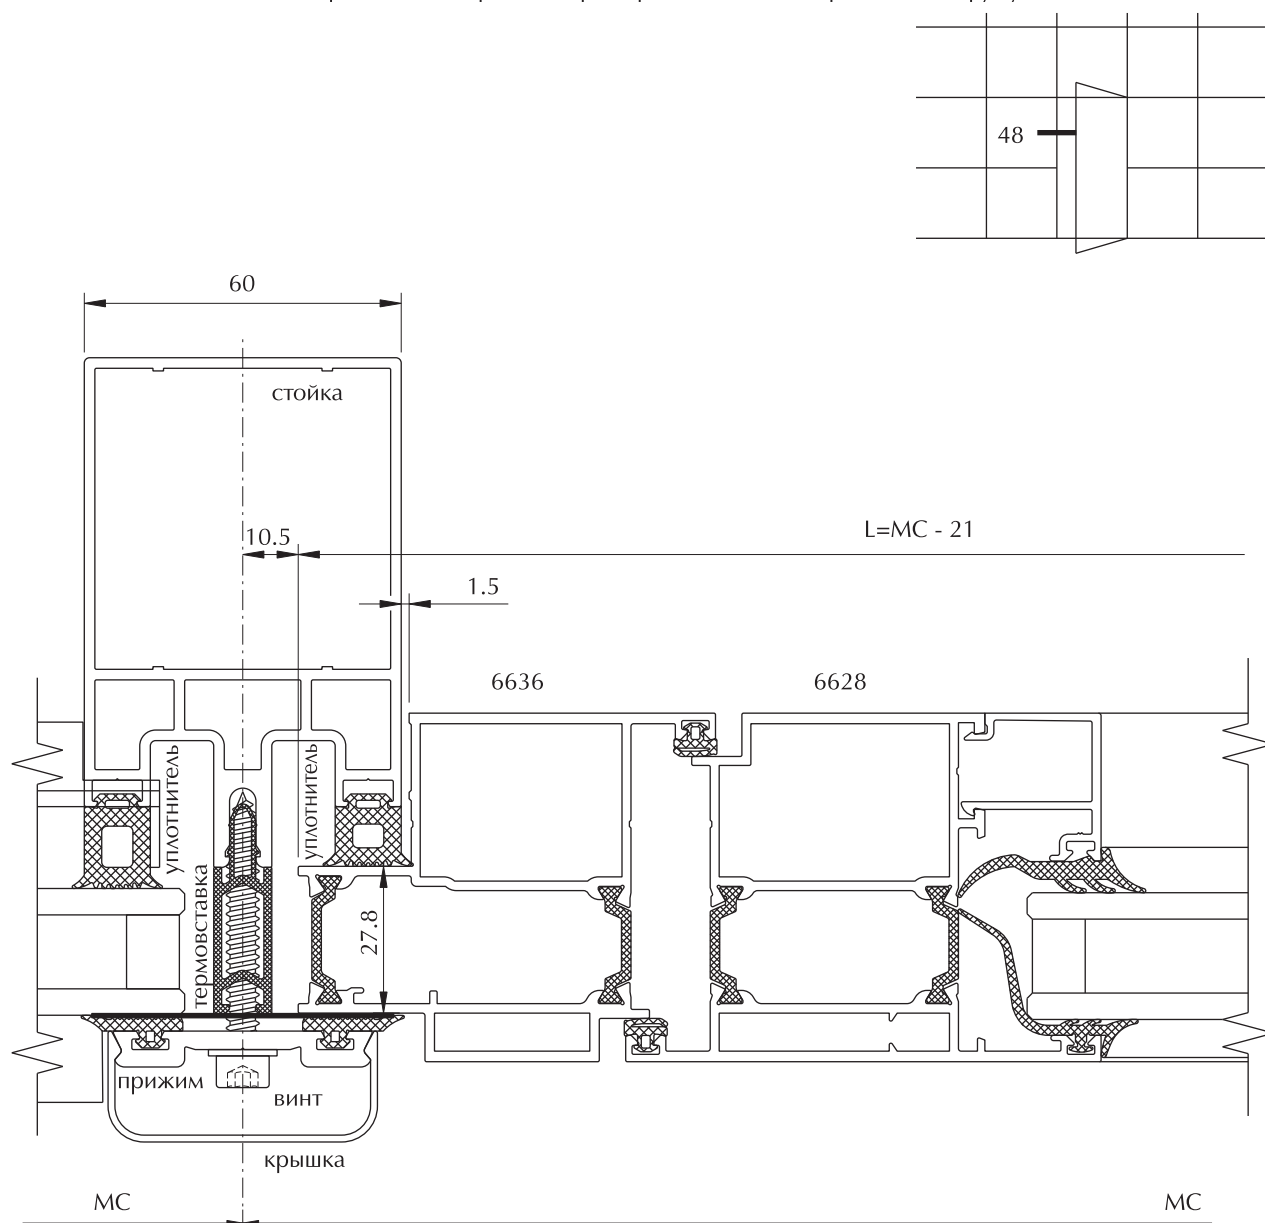

наименование	варианты установки	
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116 150121-150125
прижим	150021	150302
крышка	150023	150041 / 150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05
винт		



(I-IV) Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием наружу

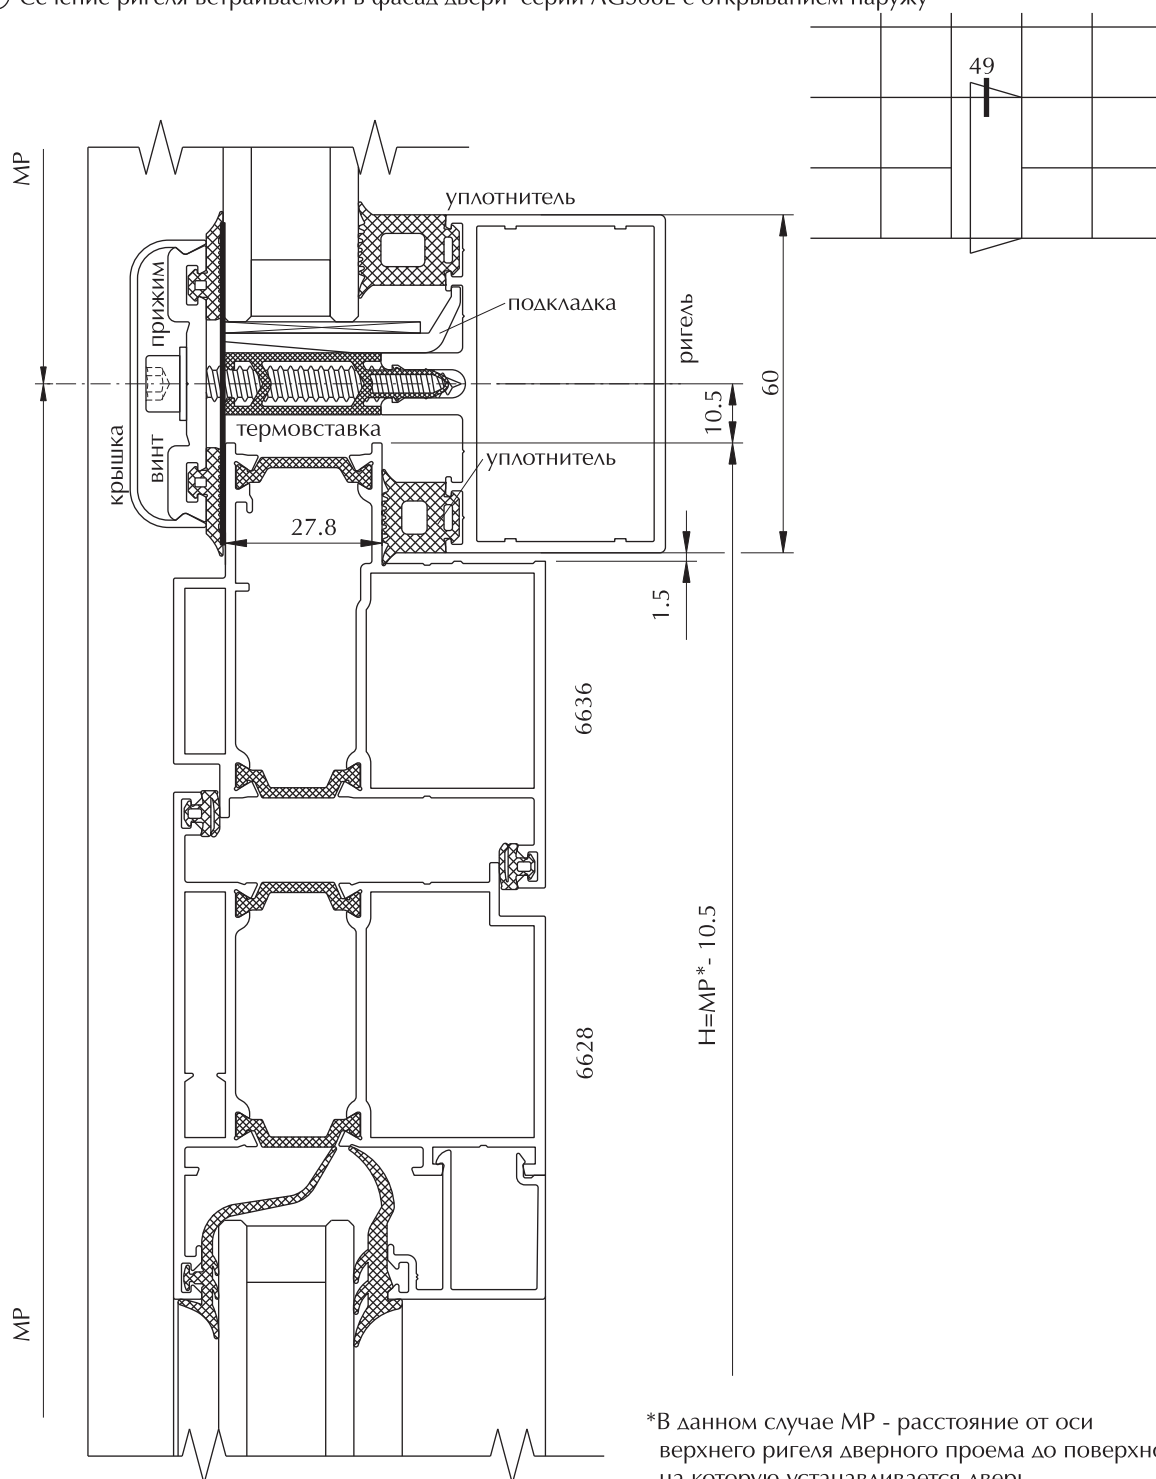

*В данном случае MP - расстояние от оси верхнего ригеля дверного проема до поверхности, на которую устанавливается дверь.


наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150207-150209	150211-150213
подкладка	NT172	см 9.04	см 9.05
крышка	150006	150401	
прижим	150021	150302	
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05	
винт			

Ⓥ Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием наружу

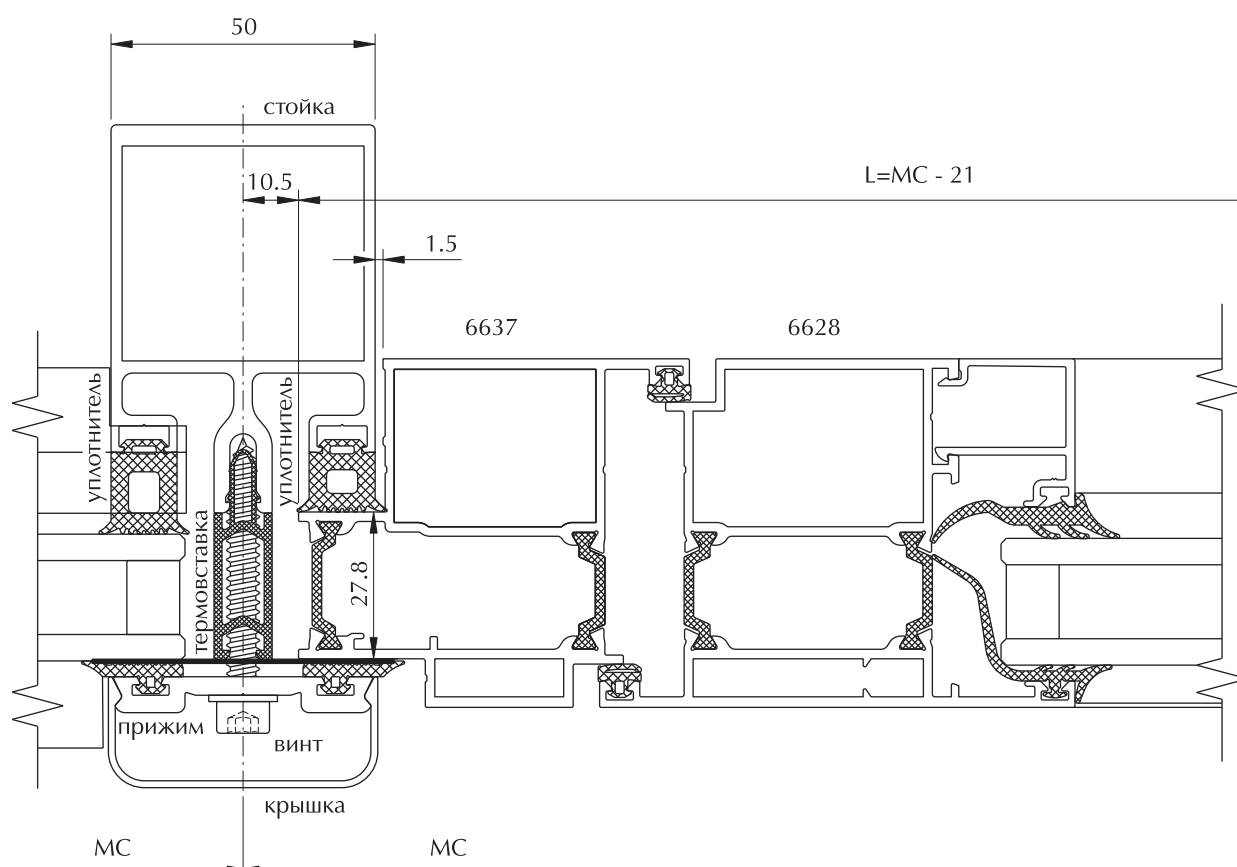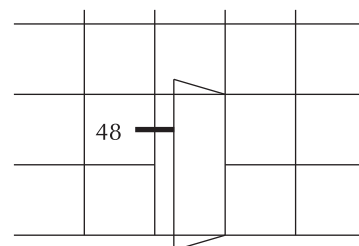

наименование	варианты установки
стойка	150127-150131
прижим	150021 / 150302
крышка	150023 / 150041 / 150402
уплотнитель	см 9.06
винт	


Ⓥ Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием наружу

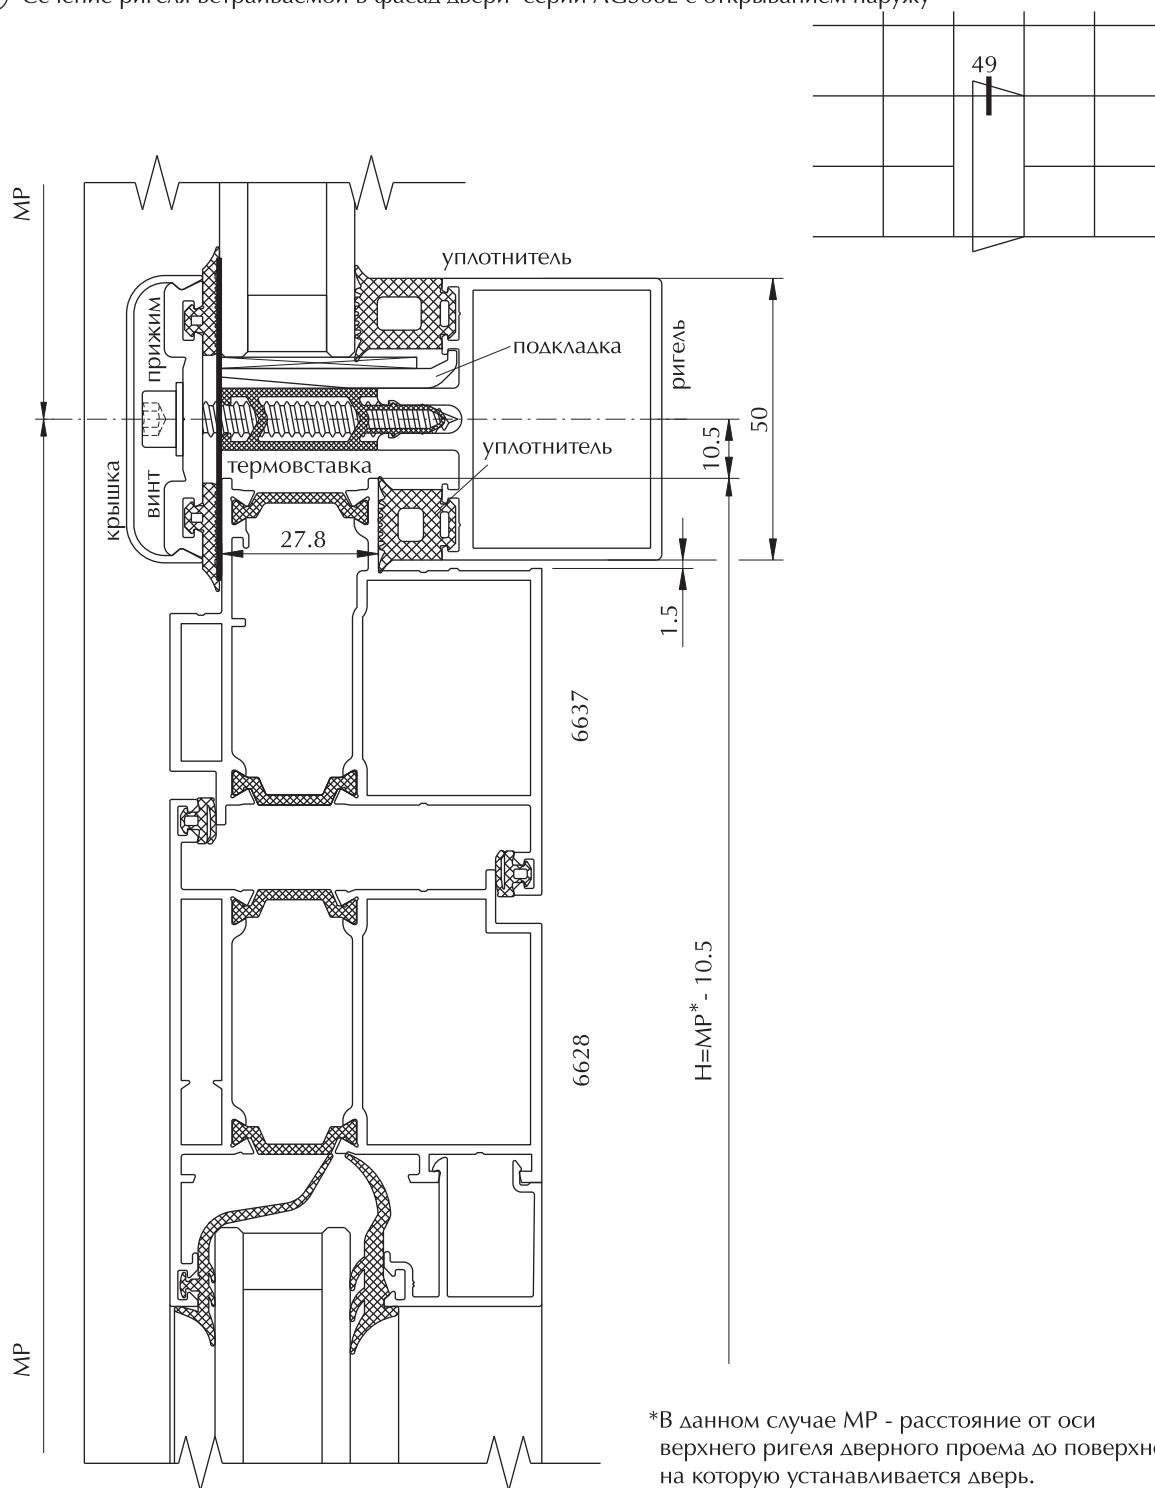

*В данном случае MP - расстояние от оси верхнего ригеля дверного проема до поверхности, на которую устанавливается дверь.


наименование	варианты установки	
ригель	150216-150219,150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		

(I-IV) Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием внутрь

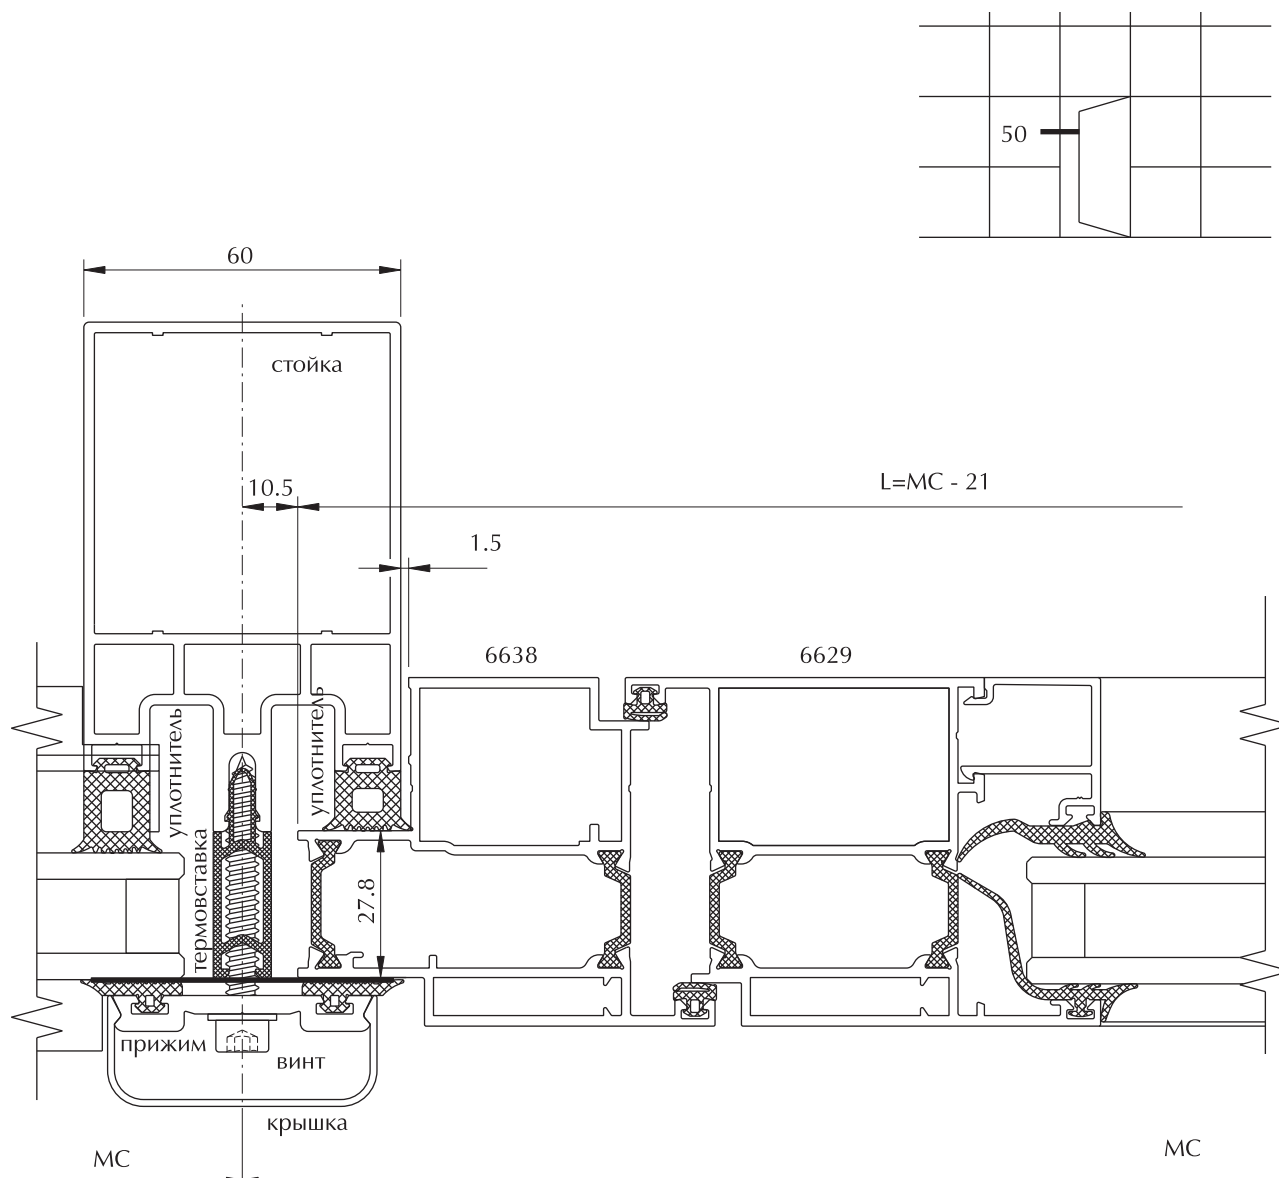

наименование	варианты установки		
стойка	150012, 150024, 150022 150034-150037, 150137	150100, 150102-150108, 150111-150116 150121-150125	
прижим	150021	150302	
крышка	150023	150041	150402
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05	
винт			



(I-IV) Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием внутрь

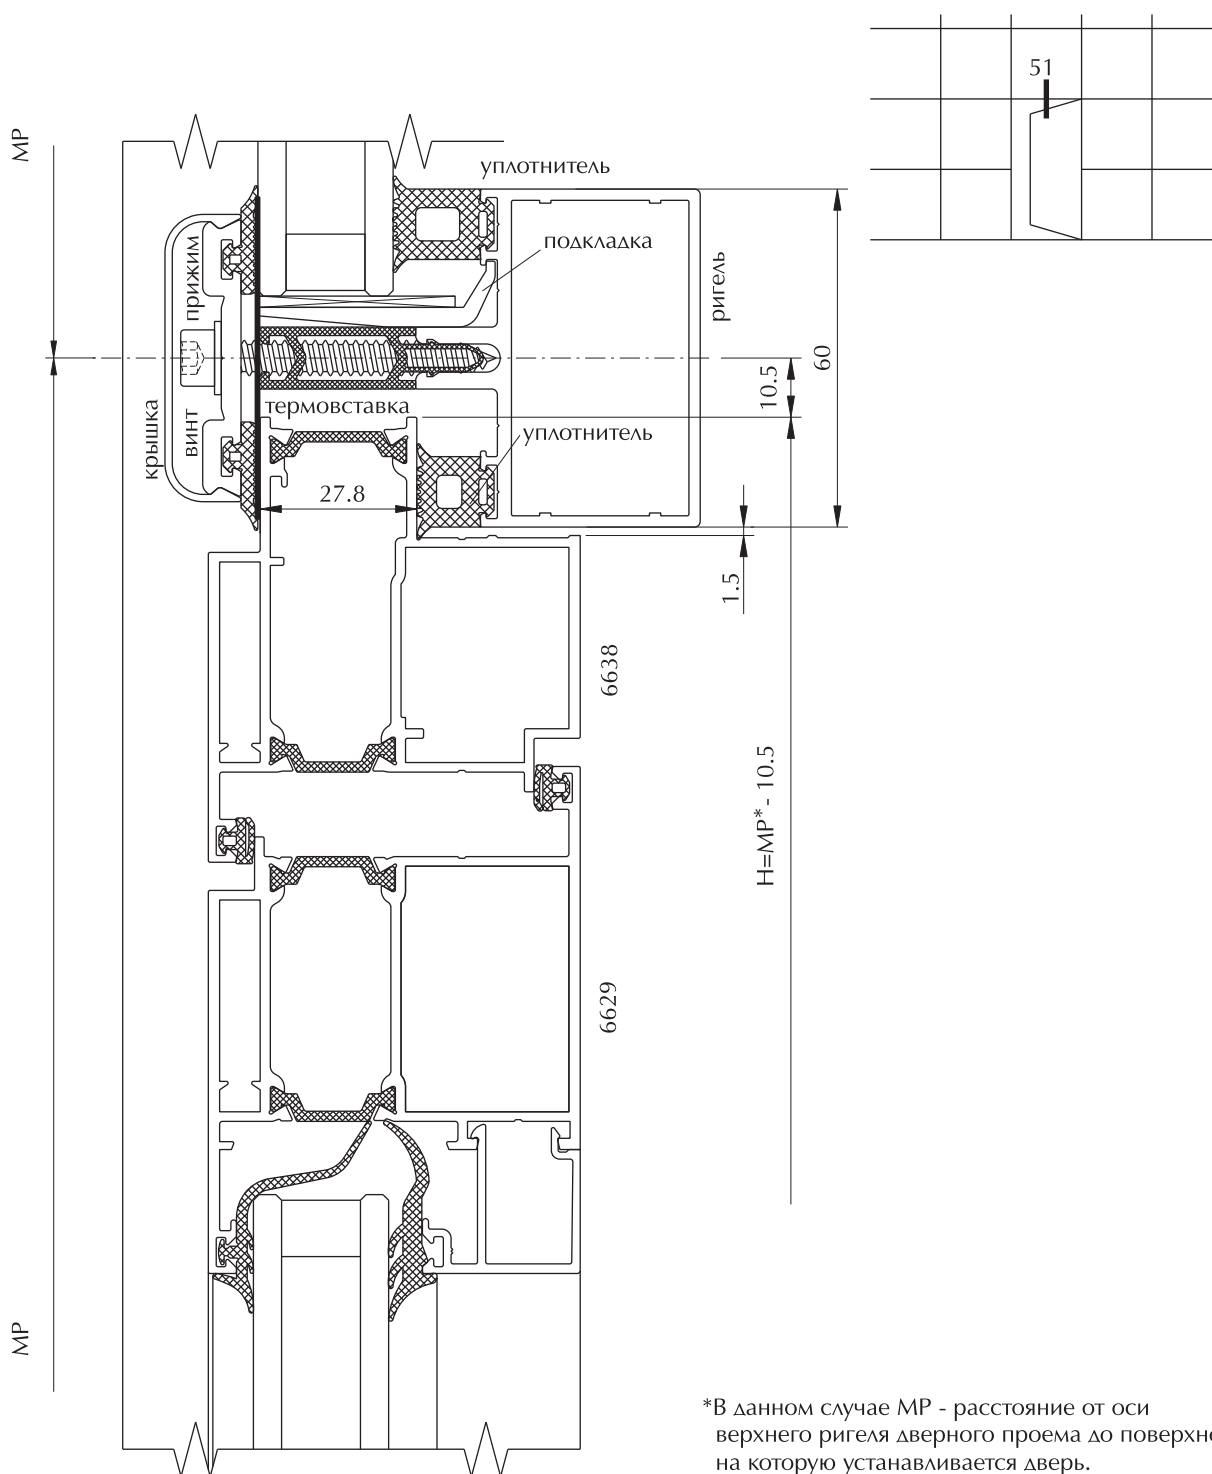

*В данном случае MP - расстояние от оси верхнего ригеля дверного проема до поверхности, на которую устанавливается дверь.


наименование	варианты установки		
ригель	150020, 150201-150203	150207-150209	150211-150213
подкладка	NT172	см 9.04	см 9.05
крышка	150006	150401	
прижим	150021	150302	
уплотнитель	см 9.03	см 9.04-9.05	
винт			

Ⓥ Сечение стойки встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием внутрь.

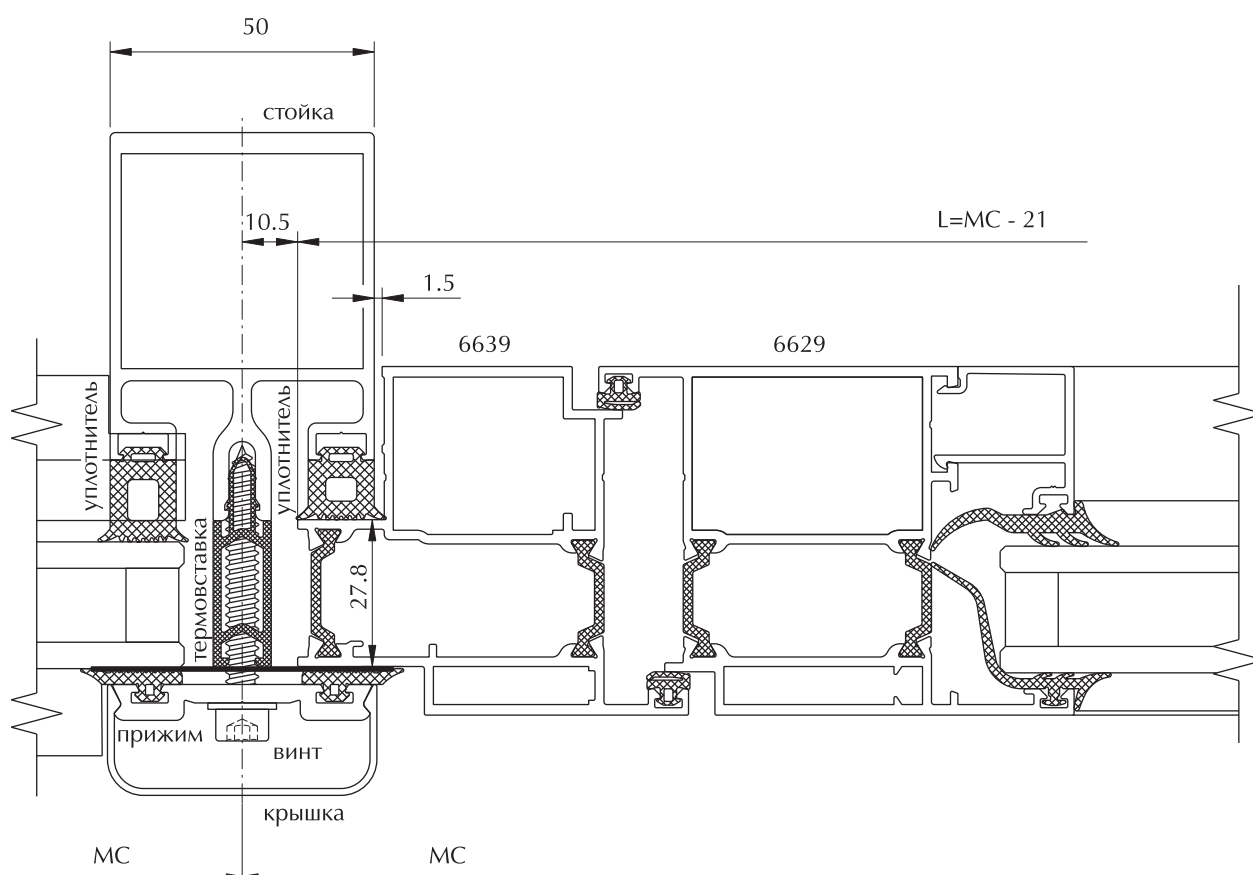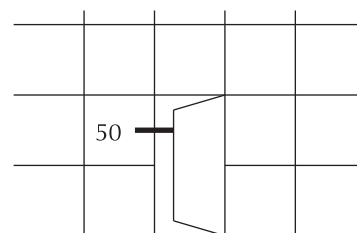

наименование	варианты установки
стойка	150127-150131
прижим	150021 / 150302
крышка	150023 / 150041 / 150402
уплотнитель	см 9.06
винт	

Ⓥ Сечение ригеля встраиваемой в фасад двери серии AGS68E с открыванием внутрь

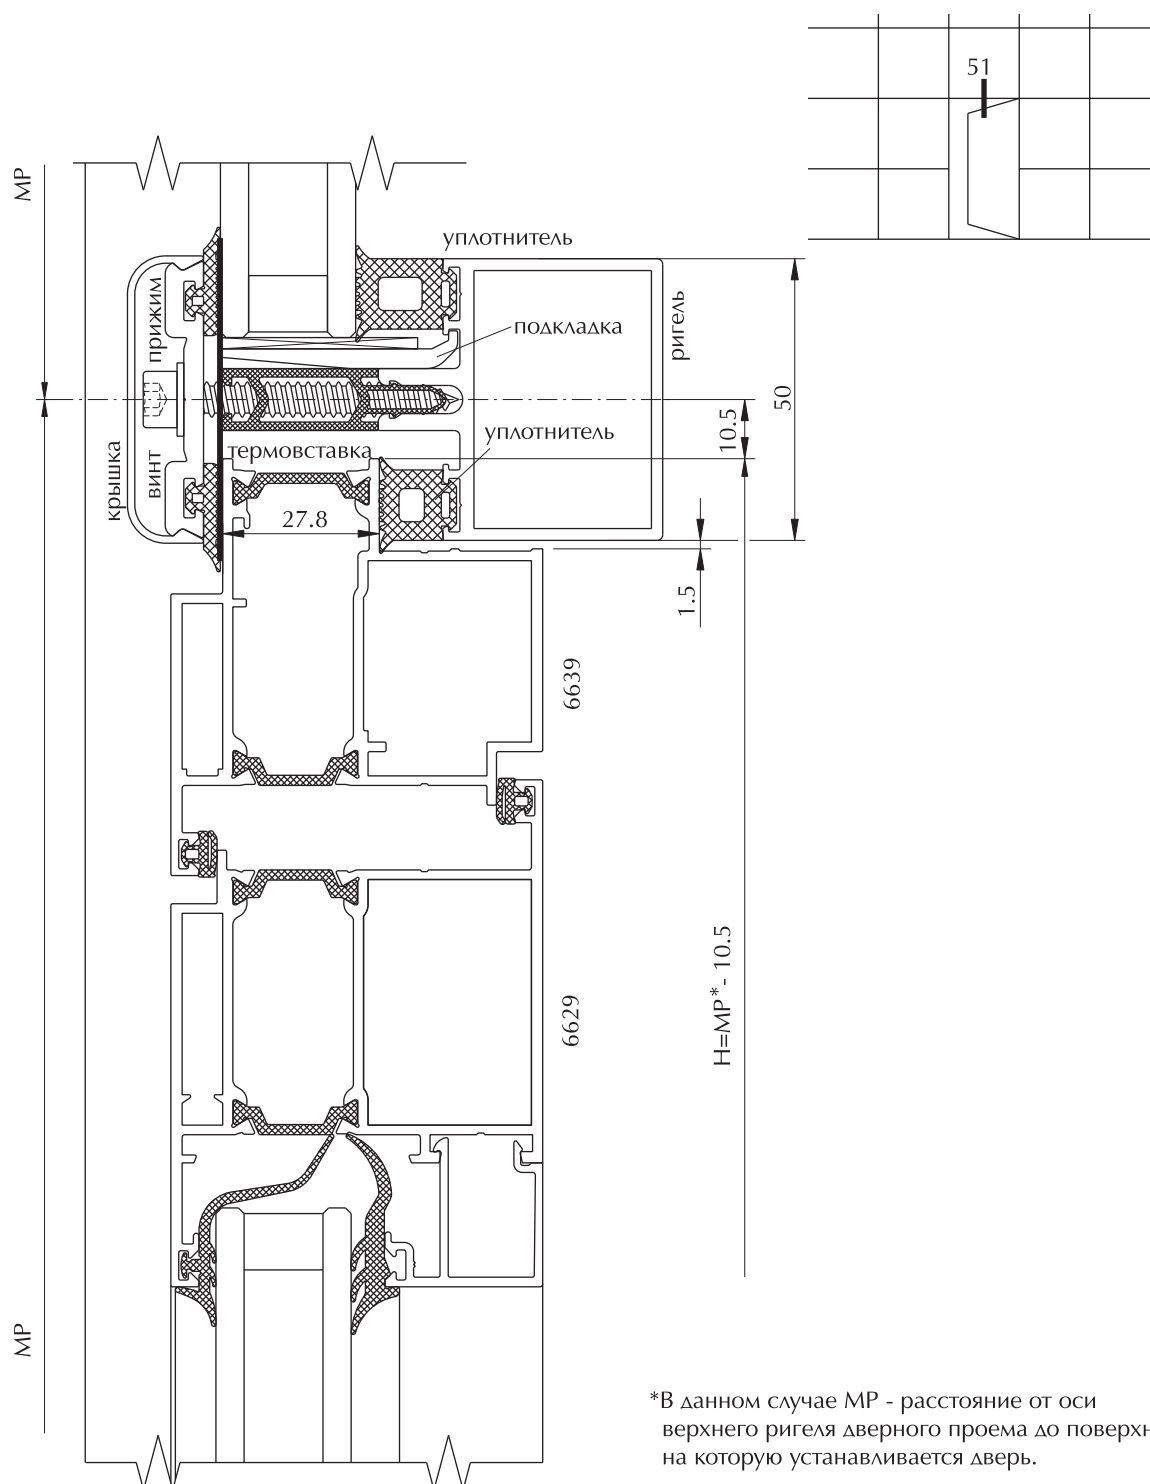

*В данном случае MP - расстояние от оси верхнего ригеля дверного проема до поверхности, на которую устанавливается дверь.

наименование	варианты установки	
ригель	150216-150219,150229	
крышка	150006	150401
прижим	150021	150302
уплотнитель	см 9.06	
винт		